


MP	RH/%	T/ °C	pvm.
31a	75	32	23.7.2007
31b	85	32	23.7.2007
32a	75	35	23.7.2007
32b	88	38	23.7.2007
33a	49	33	23.7.2007
33b	72	31	23.7.2007
34a	42	32	23.7.2007
34b	33	32	23.7.2007
35a	72	32	23.7.2007
35b	87	31	23.7.2007
36a	64	29	23.7.2007
36b	77	29	23.7.2007
37a			
37b			

MITTAUKSET
a = betoni
b = eriste

Käytetty mittari:
Vaisala HMI 41

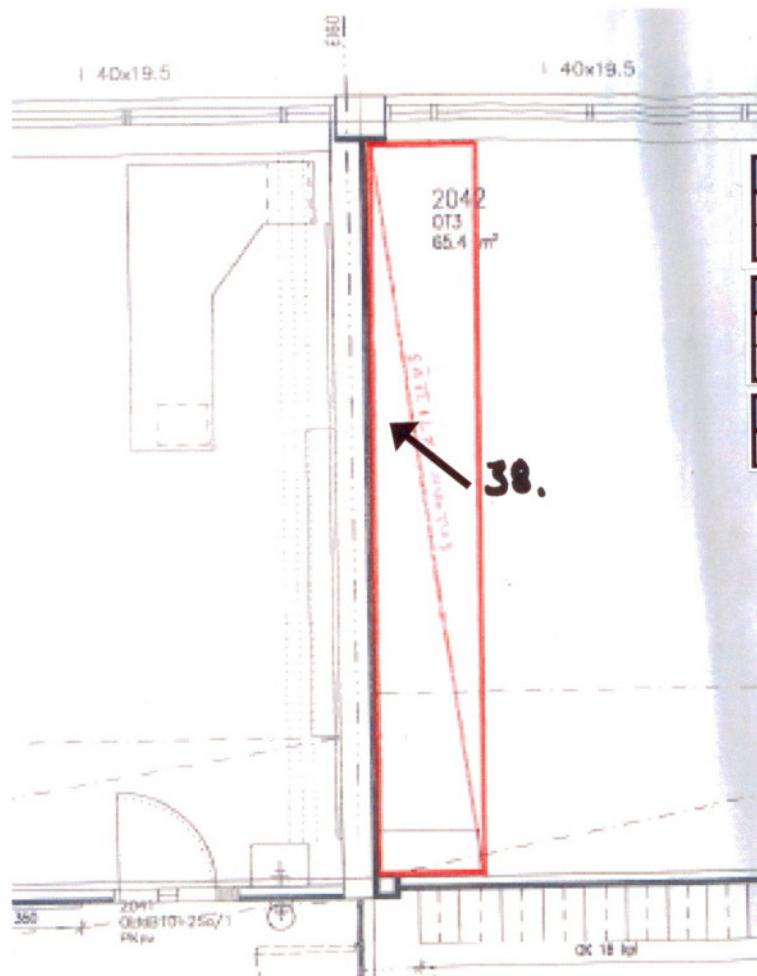

MP	RH/%	T/ °C	pvm.
38a			
38b			

MITTAUKSET

a = betoni
 b = eriste

Käytetty mittari:

Vaisala HMI 41

Helsingissä 20.6.2007
 Humi-Group Oy

Sami Niemi

Sami Niemi
 tutkimuspäällikkö
 050-5967904