



Liite 3

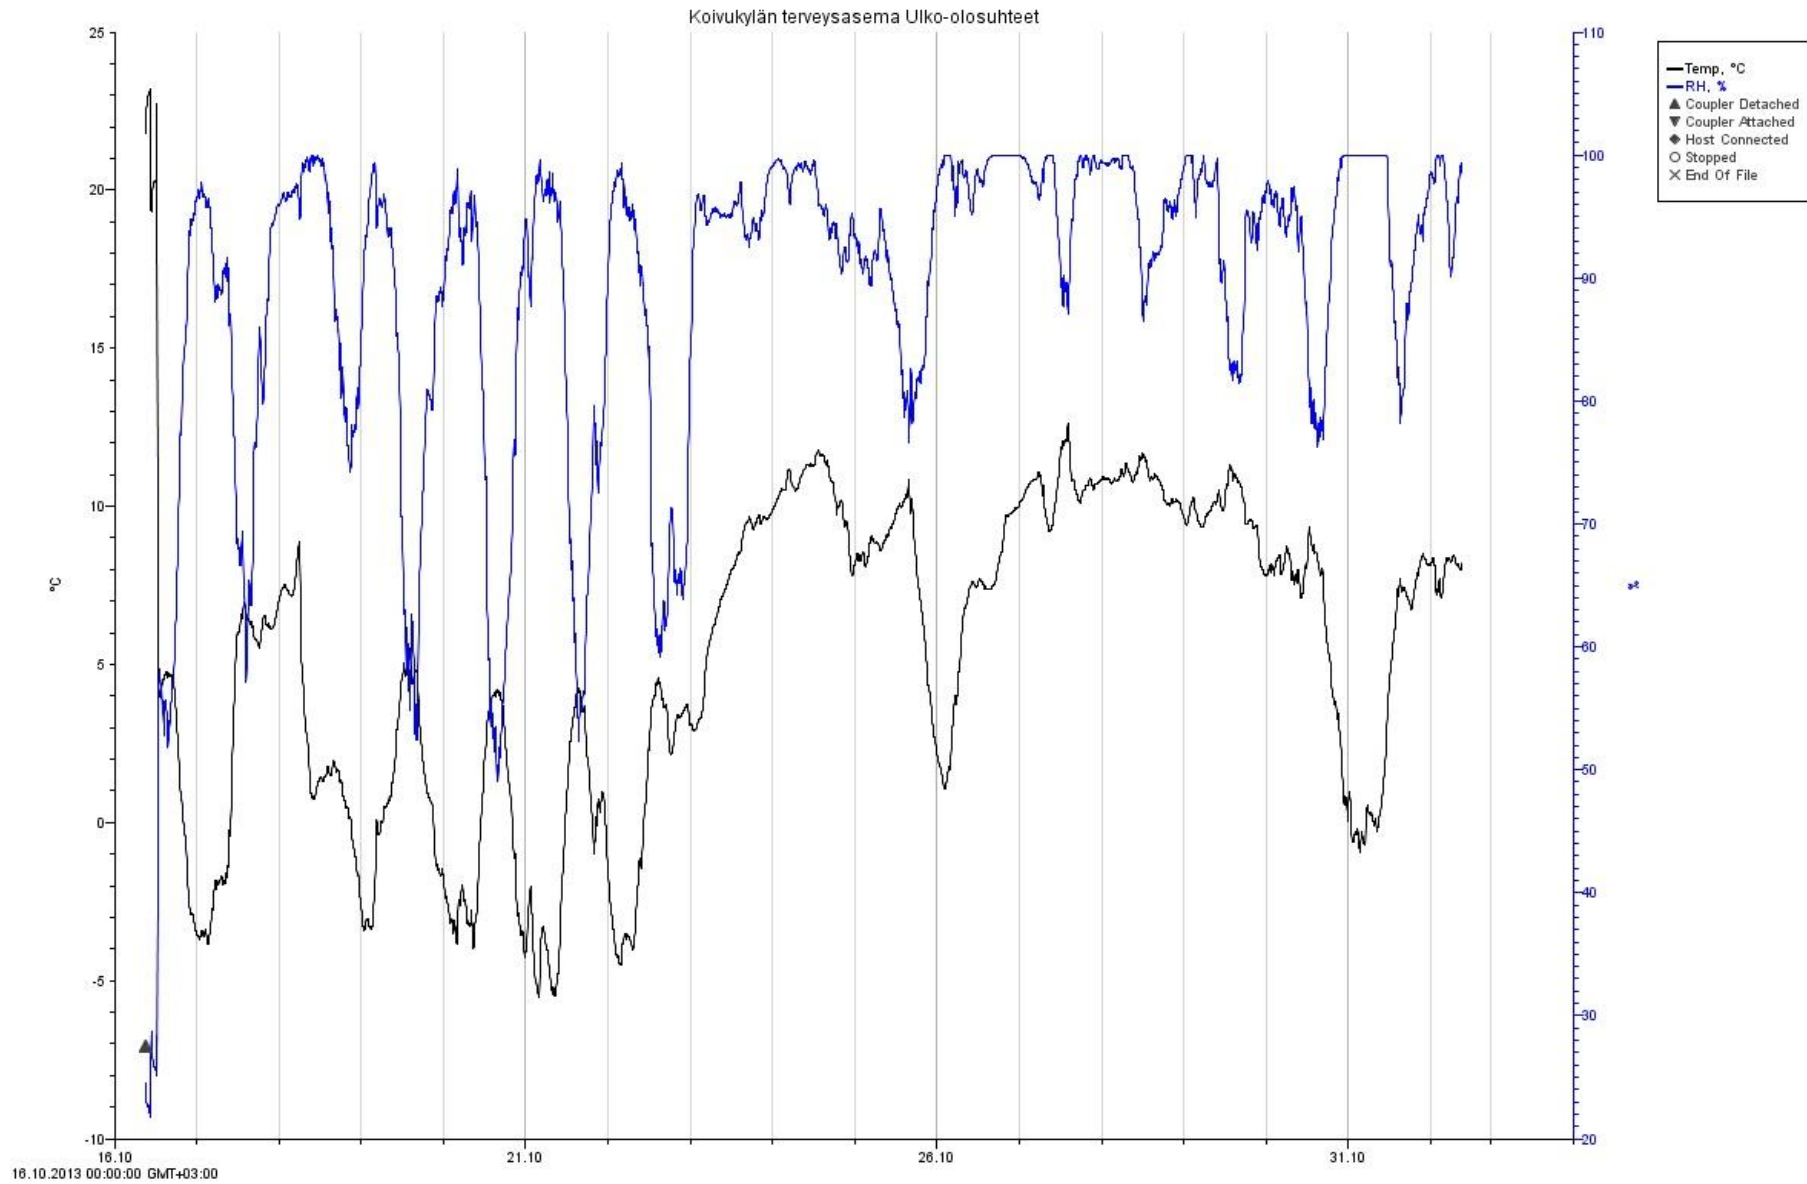


Kuva 1. Ulkolämpötila- ja kosteustulokset 16.10-31.10 ajalta.

Liite 3

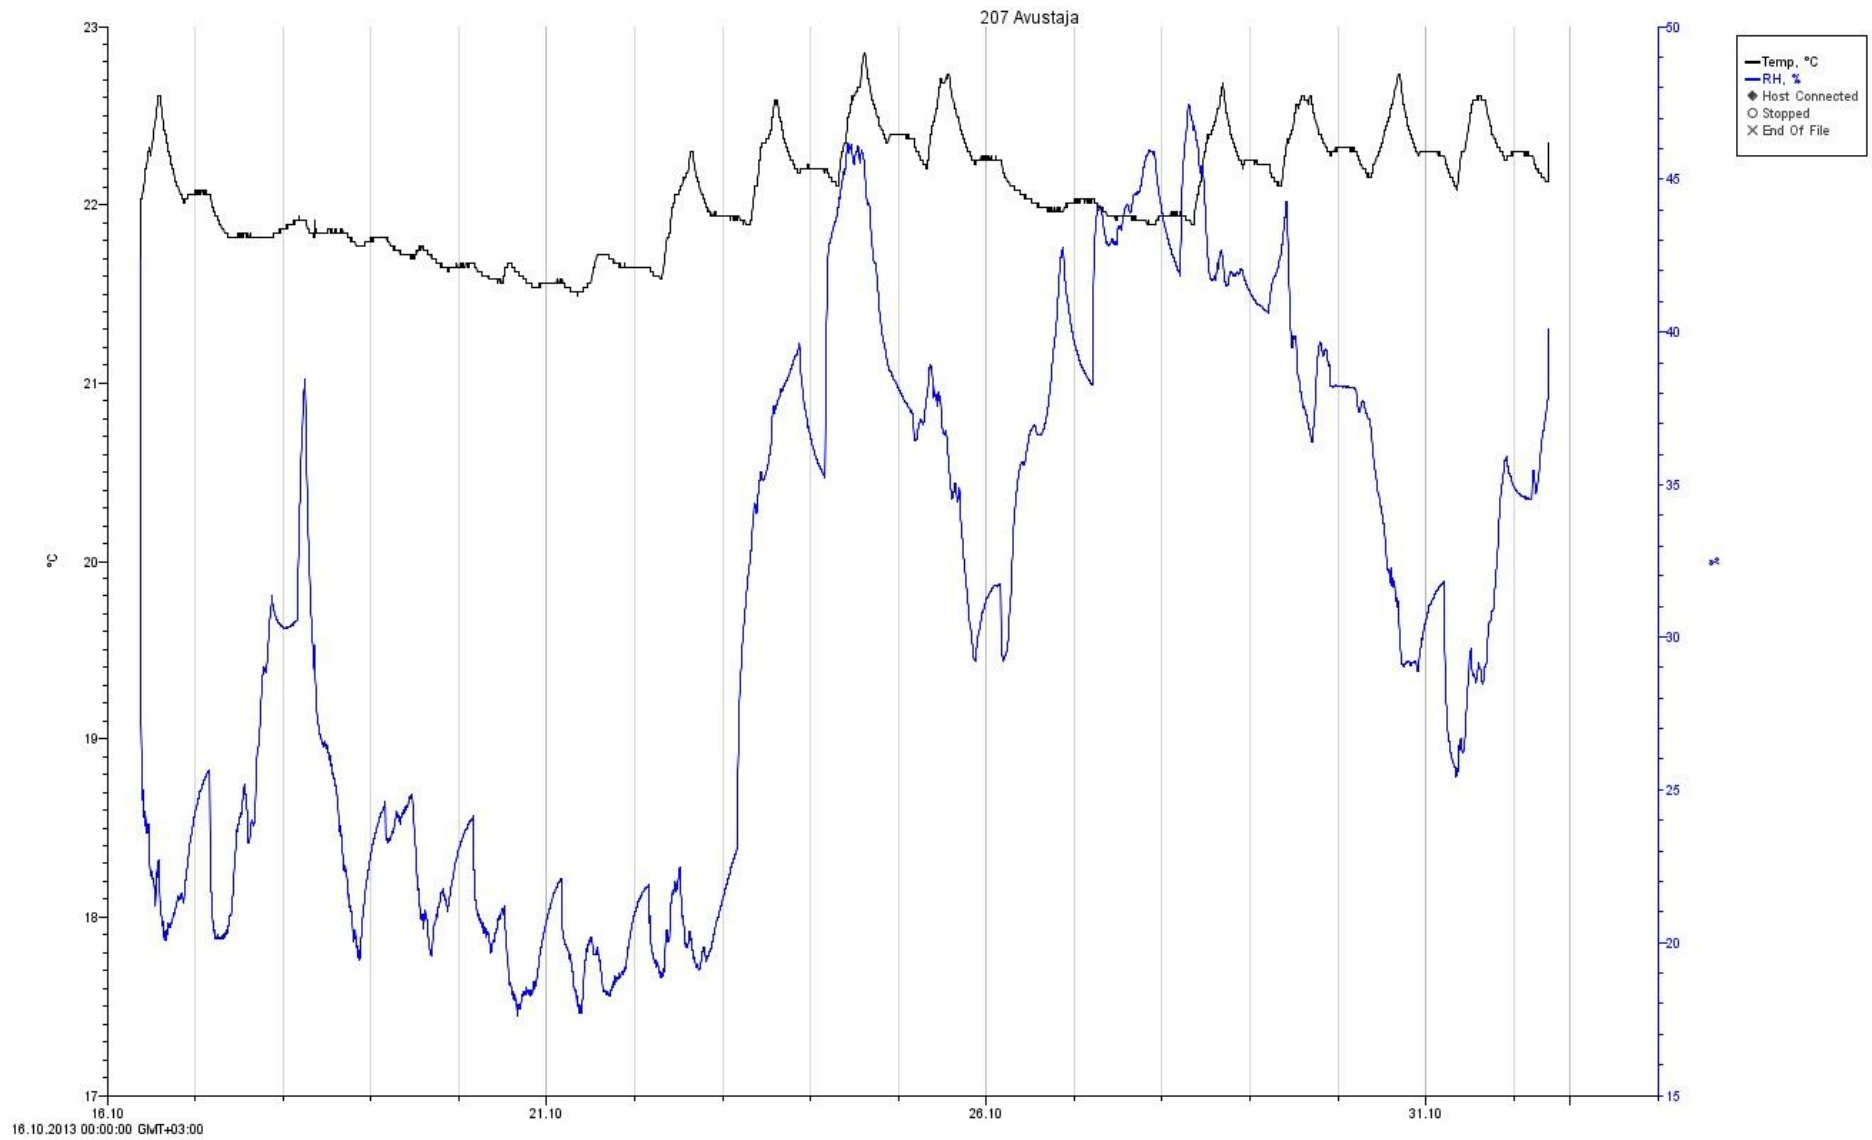


Kuva 2. Huoneen 207 Lämpötila- ja kosteustulokset 16.10-31.10 ajalta.

Liite 3

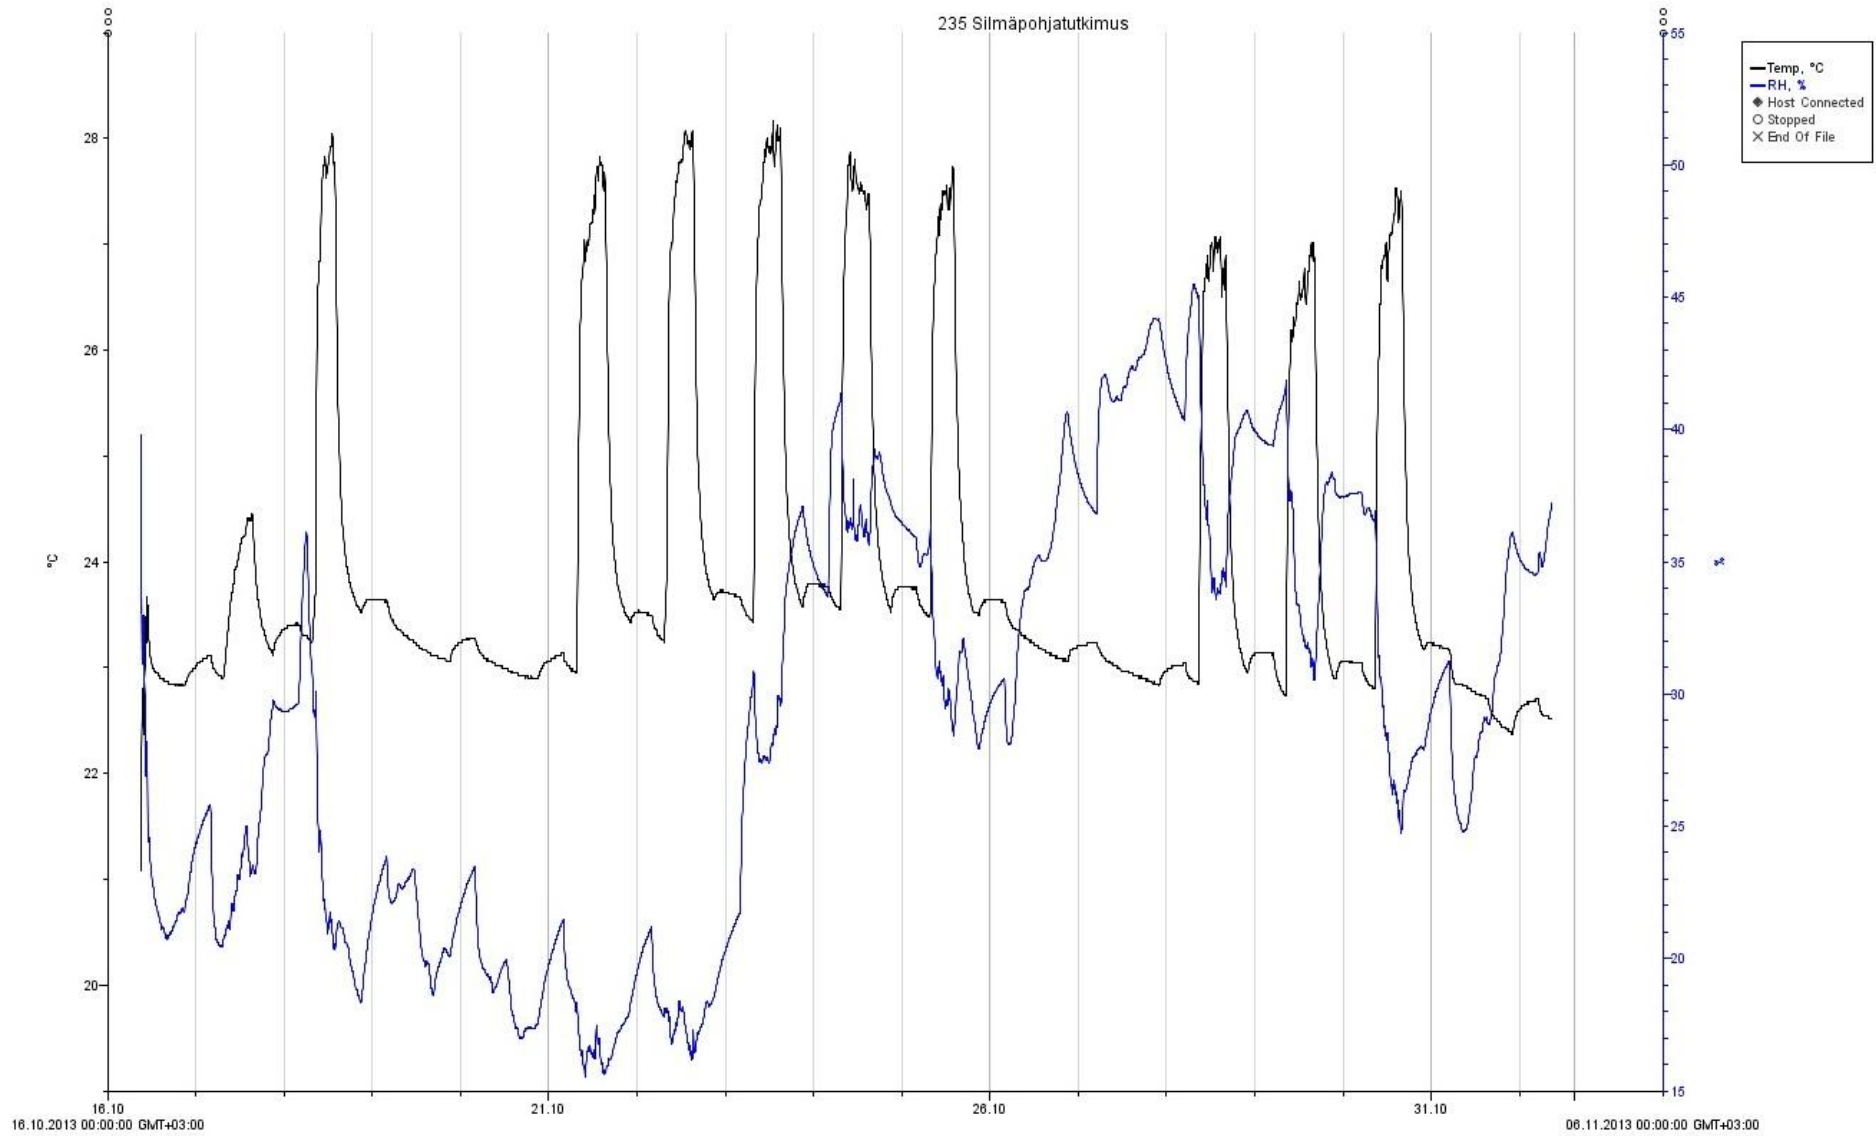


Kuva 3. Huoneen 235 Lämpötila- ja kosteustulokset 16.10-31.10 ajalta.

Liite 3

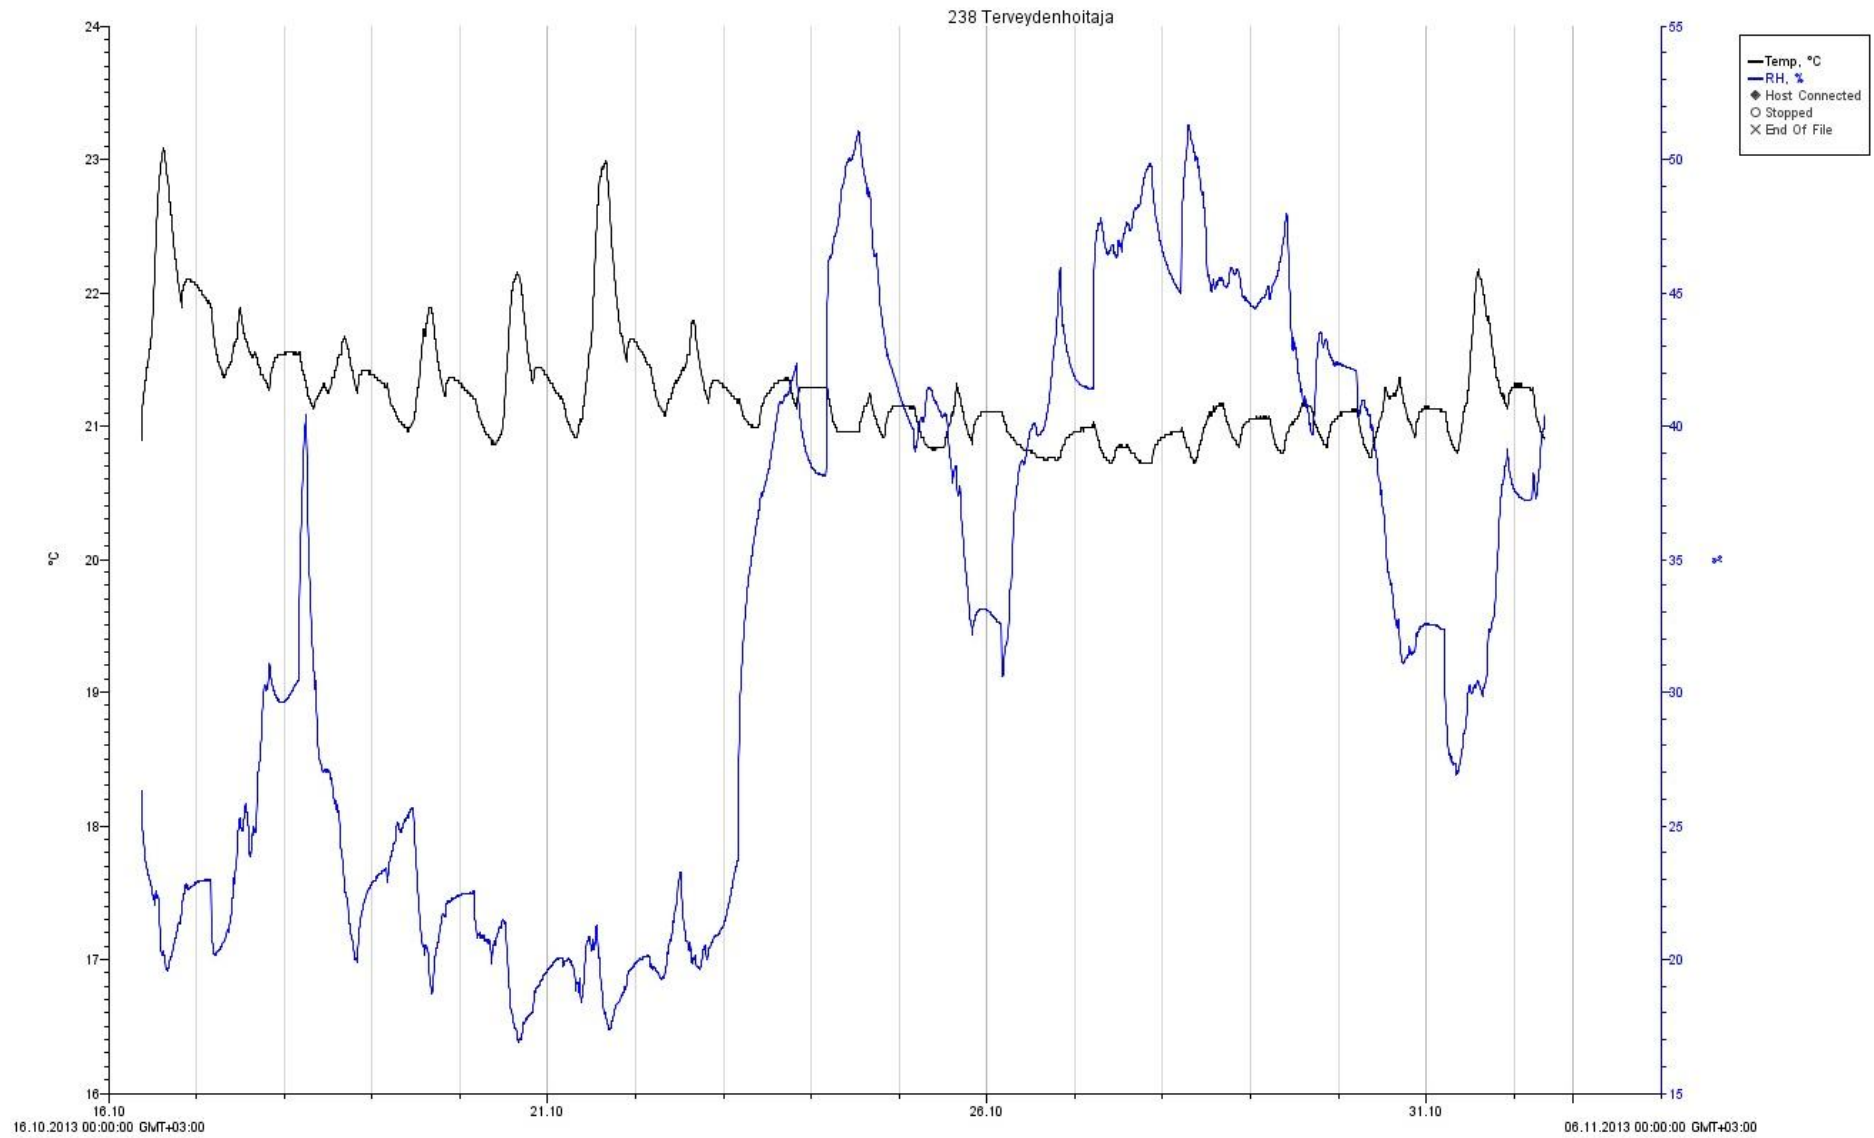


Kuva 4. Huoneen 238 Lämpötila- ja kosteustulokset 16.10-31.10 ajalta.

Liite 3

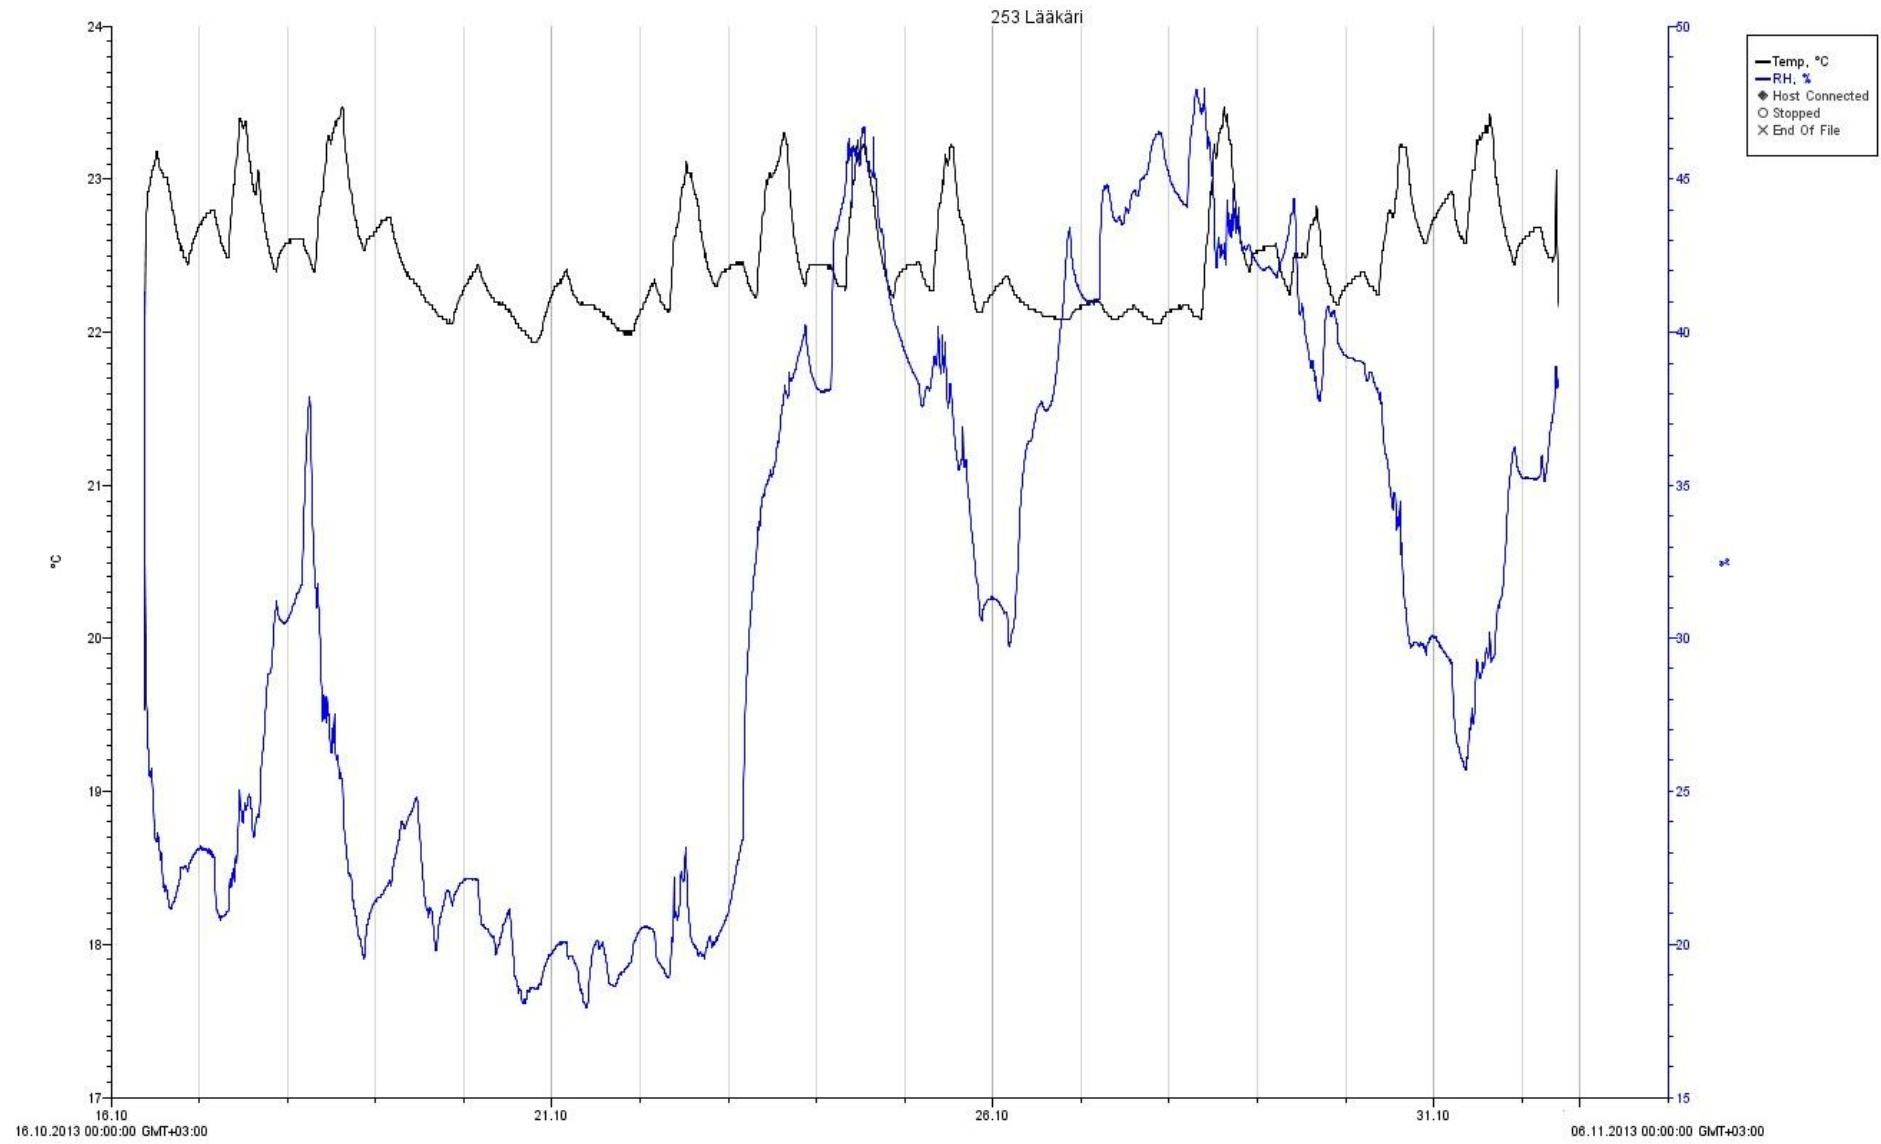


Liite 3

Kuva 5. Huoneen 253 Lämpötila- ja kosteustulokset 16.10-31.10 ajalta.

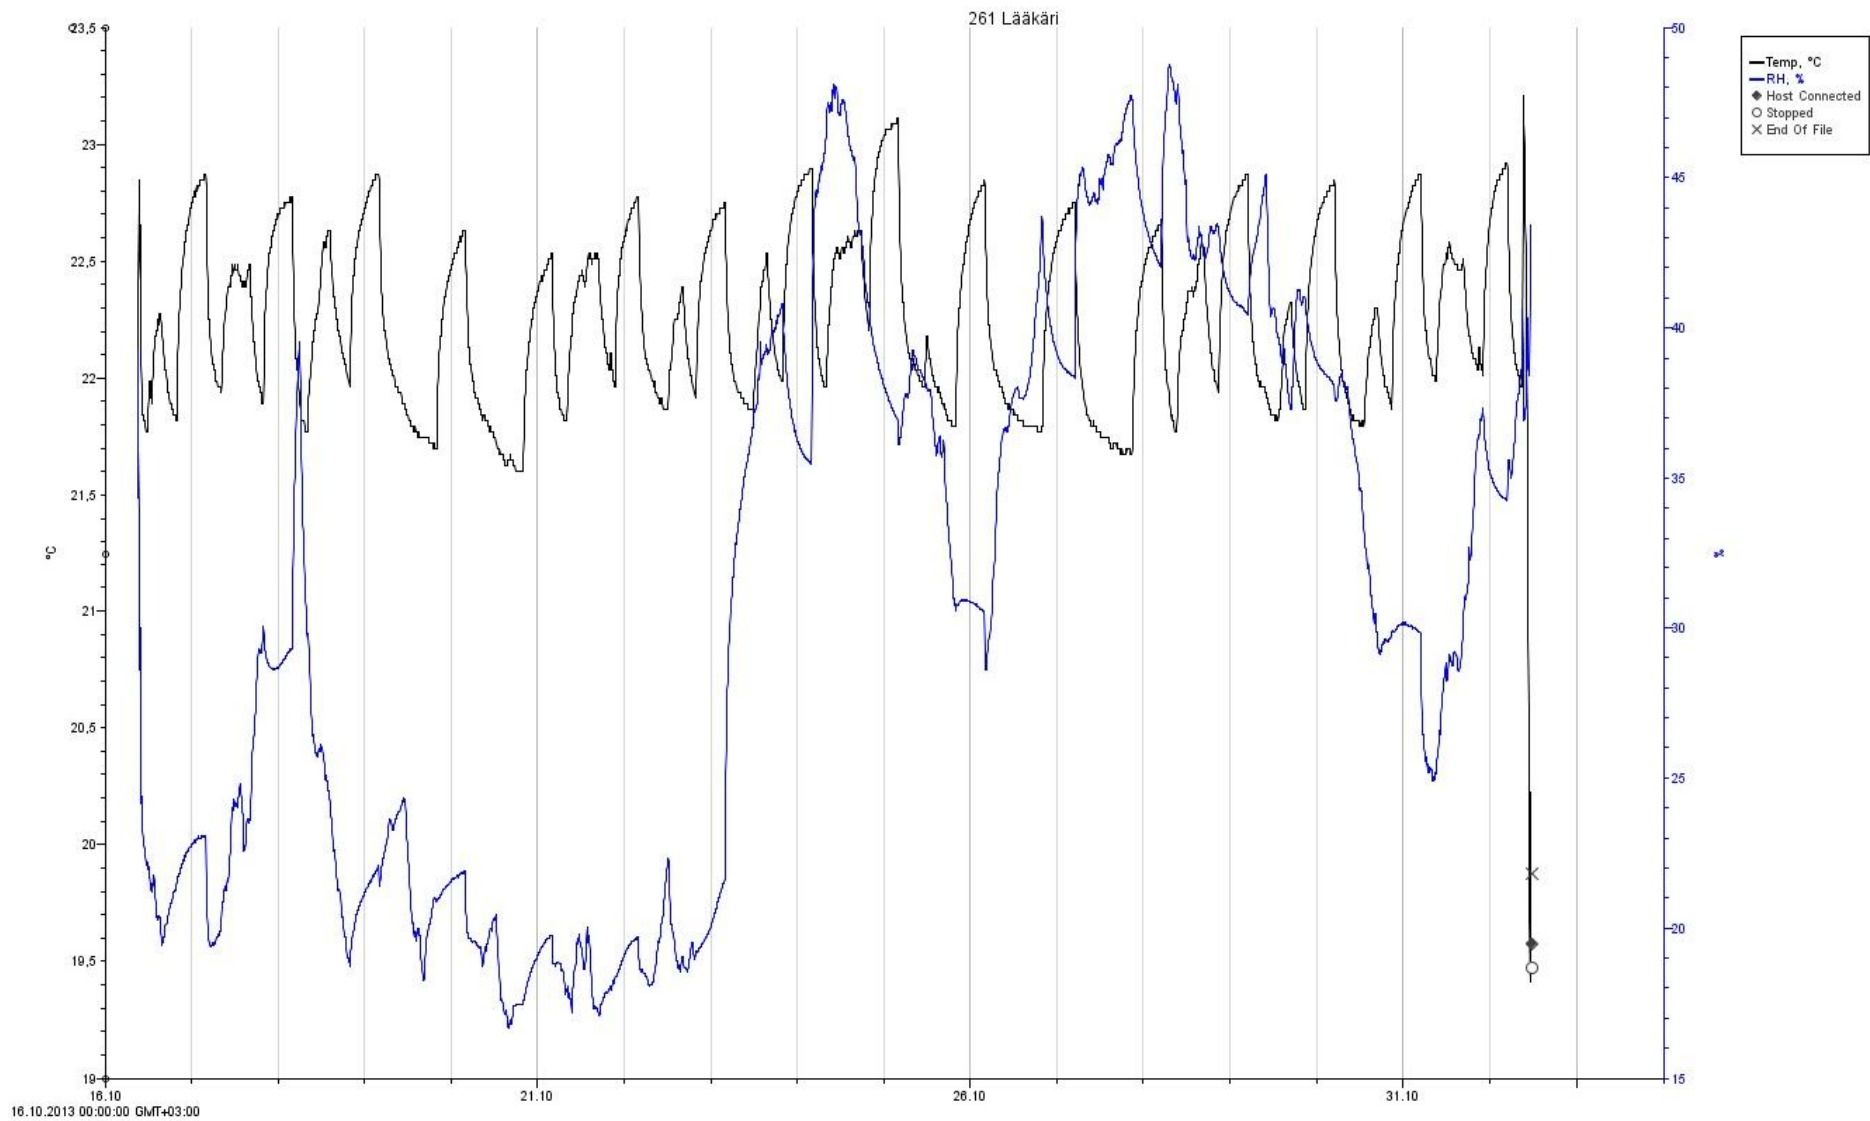


Kuva 6. Huoneen 261 Lämpötila- ja kosteustulokset 16.10-31.10 ajalta.

Liite 3

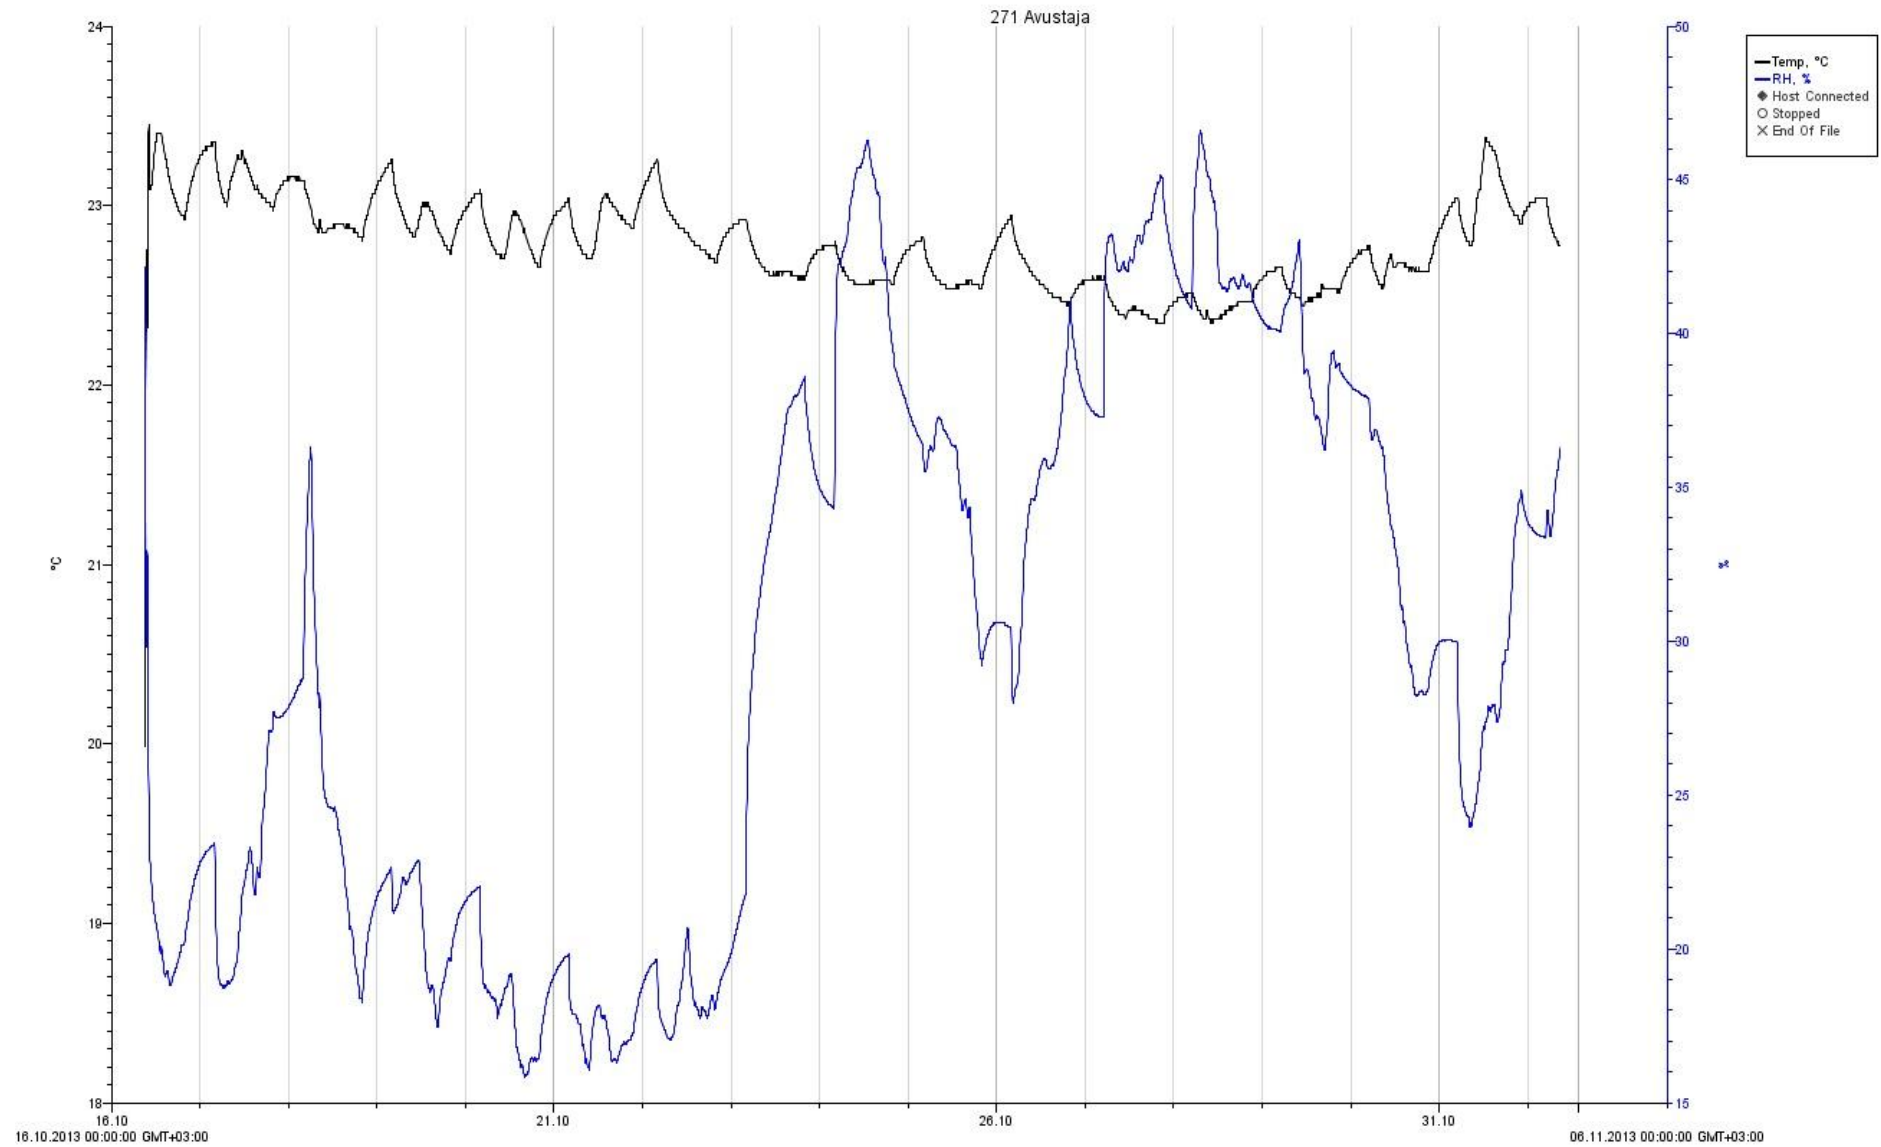

Kuva 7. Huoneen 271 Lämpötila- ja kosteustulokset 16.10-31.10 ajalta.


Liite 3

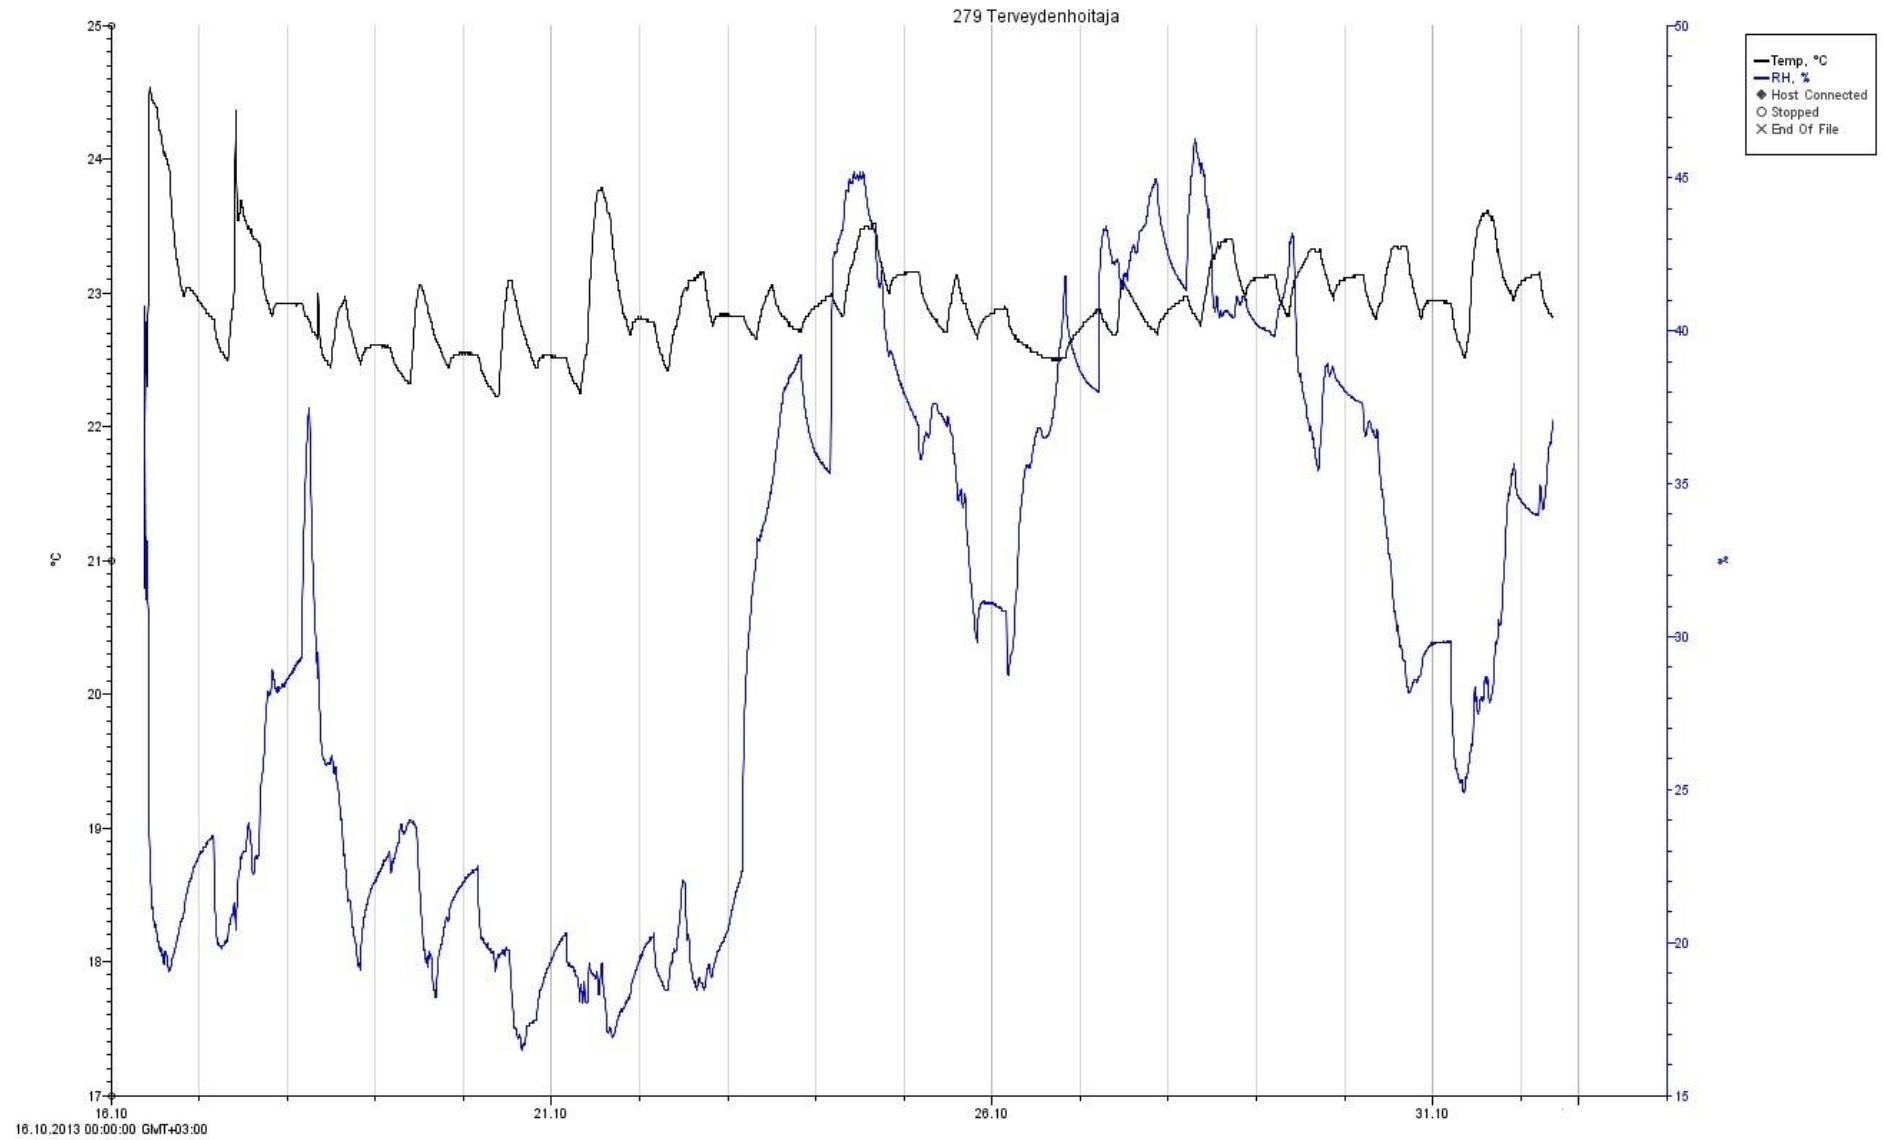

Kuva 8. Huoneen 279 Lämpötila- ja kosteustulokset 16.10-31.10 ajalta.




Liite 3

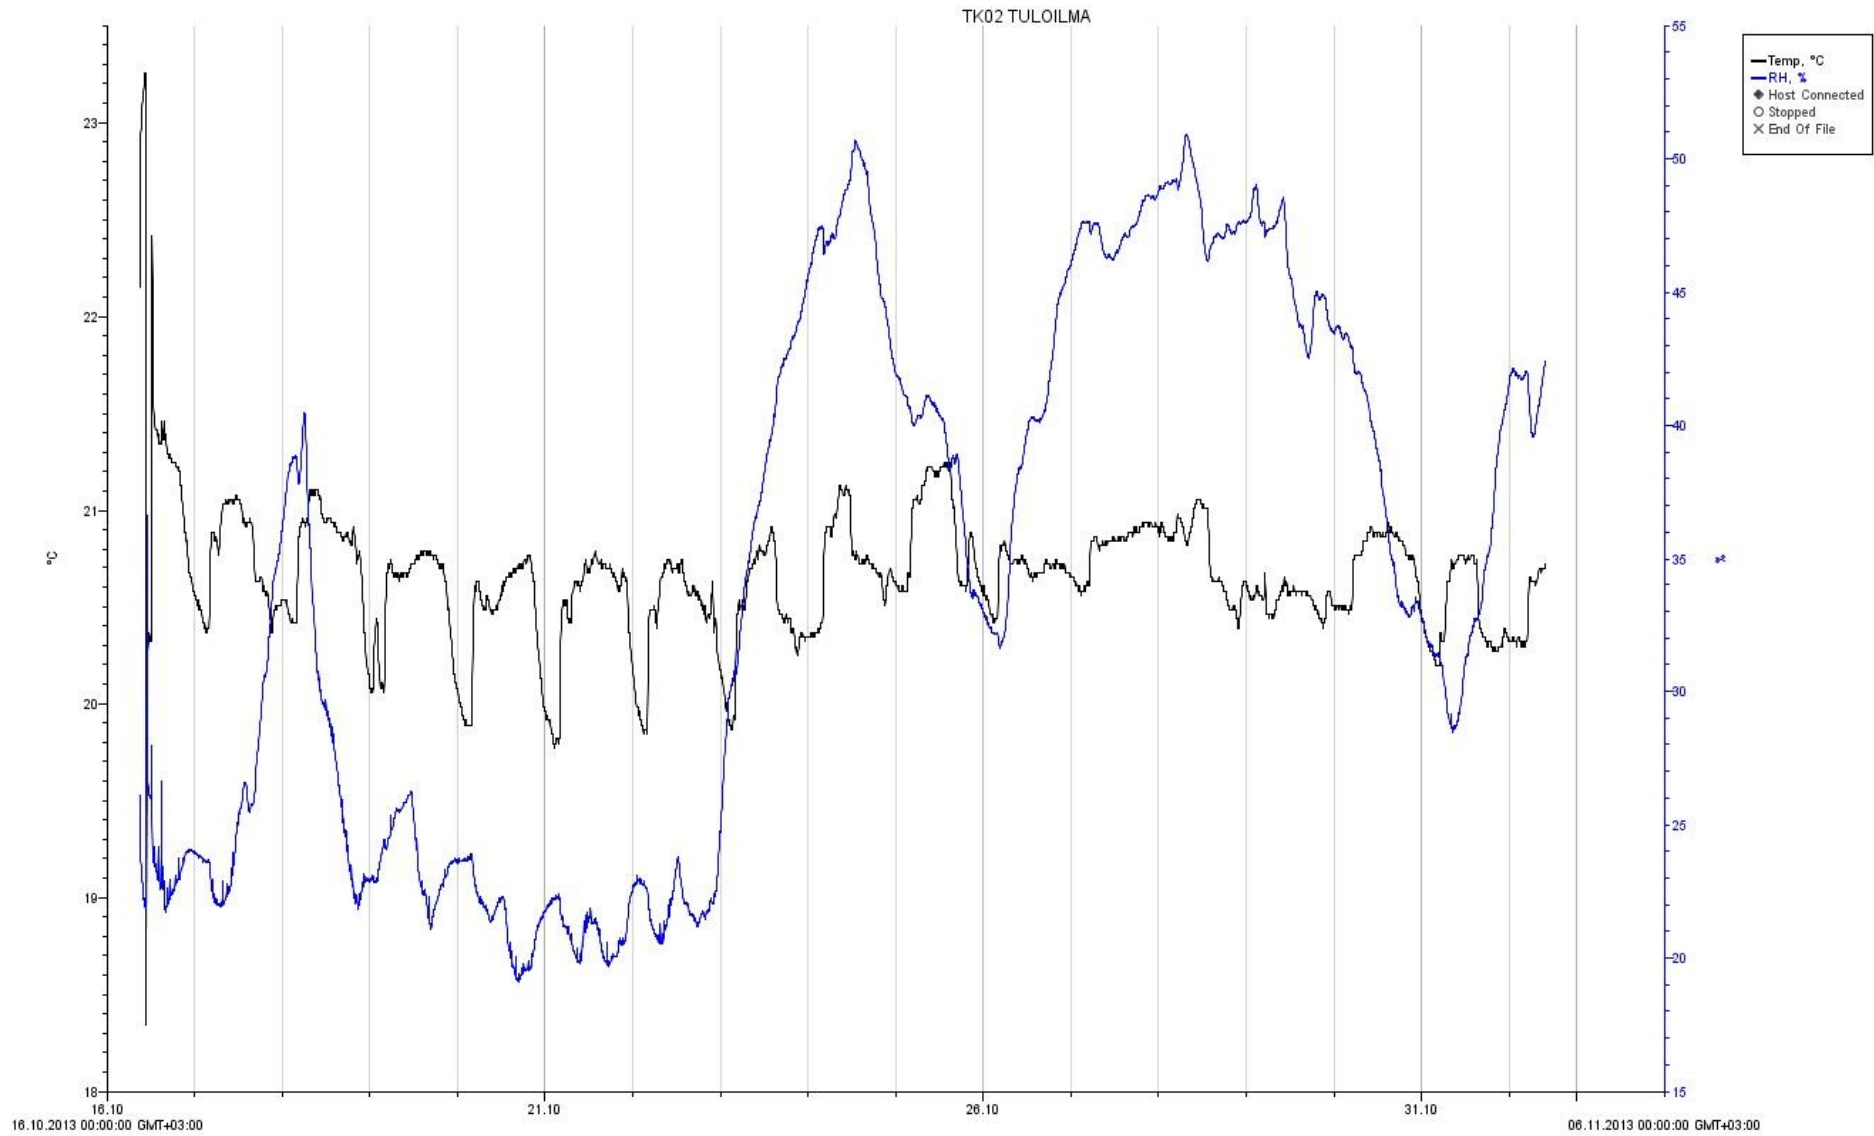

Kuva 9. IV-koneen TK2 tuloilman lämpötila- ja kosteustulokset 16.10-31.10 ajalta.

Liite 3

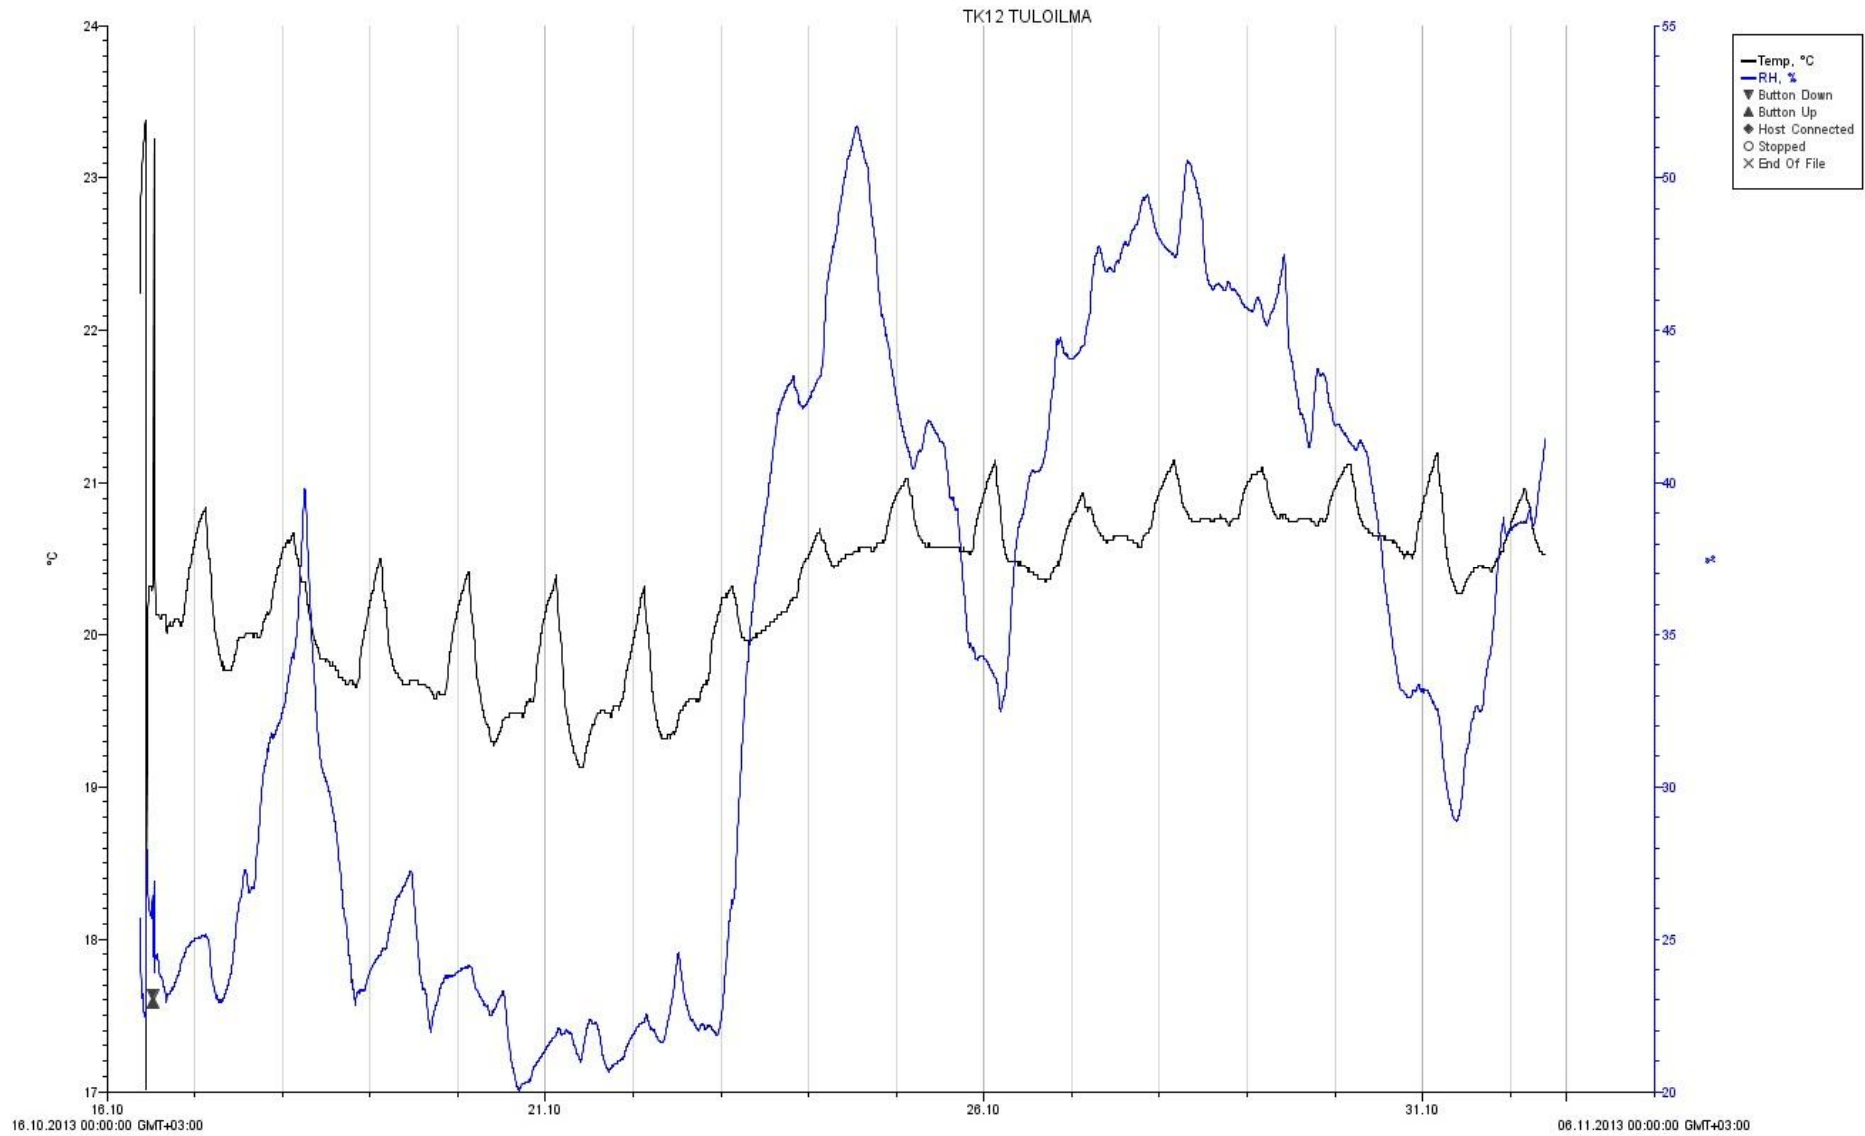

Kuva 10. IV-koneen TK2 tuloilman lämpötila- ja kosteustulokset 16.10-31.10 ajalta.