



MUUTOS A, LISÄTTY LUOKAN 102 TULOKSET, 26.3.2014


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 102 3.3. - 17.3.2014

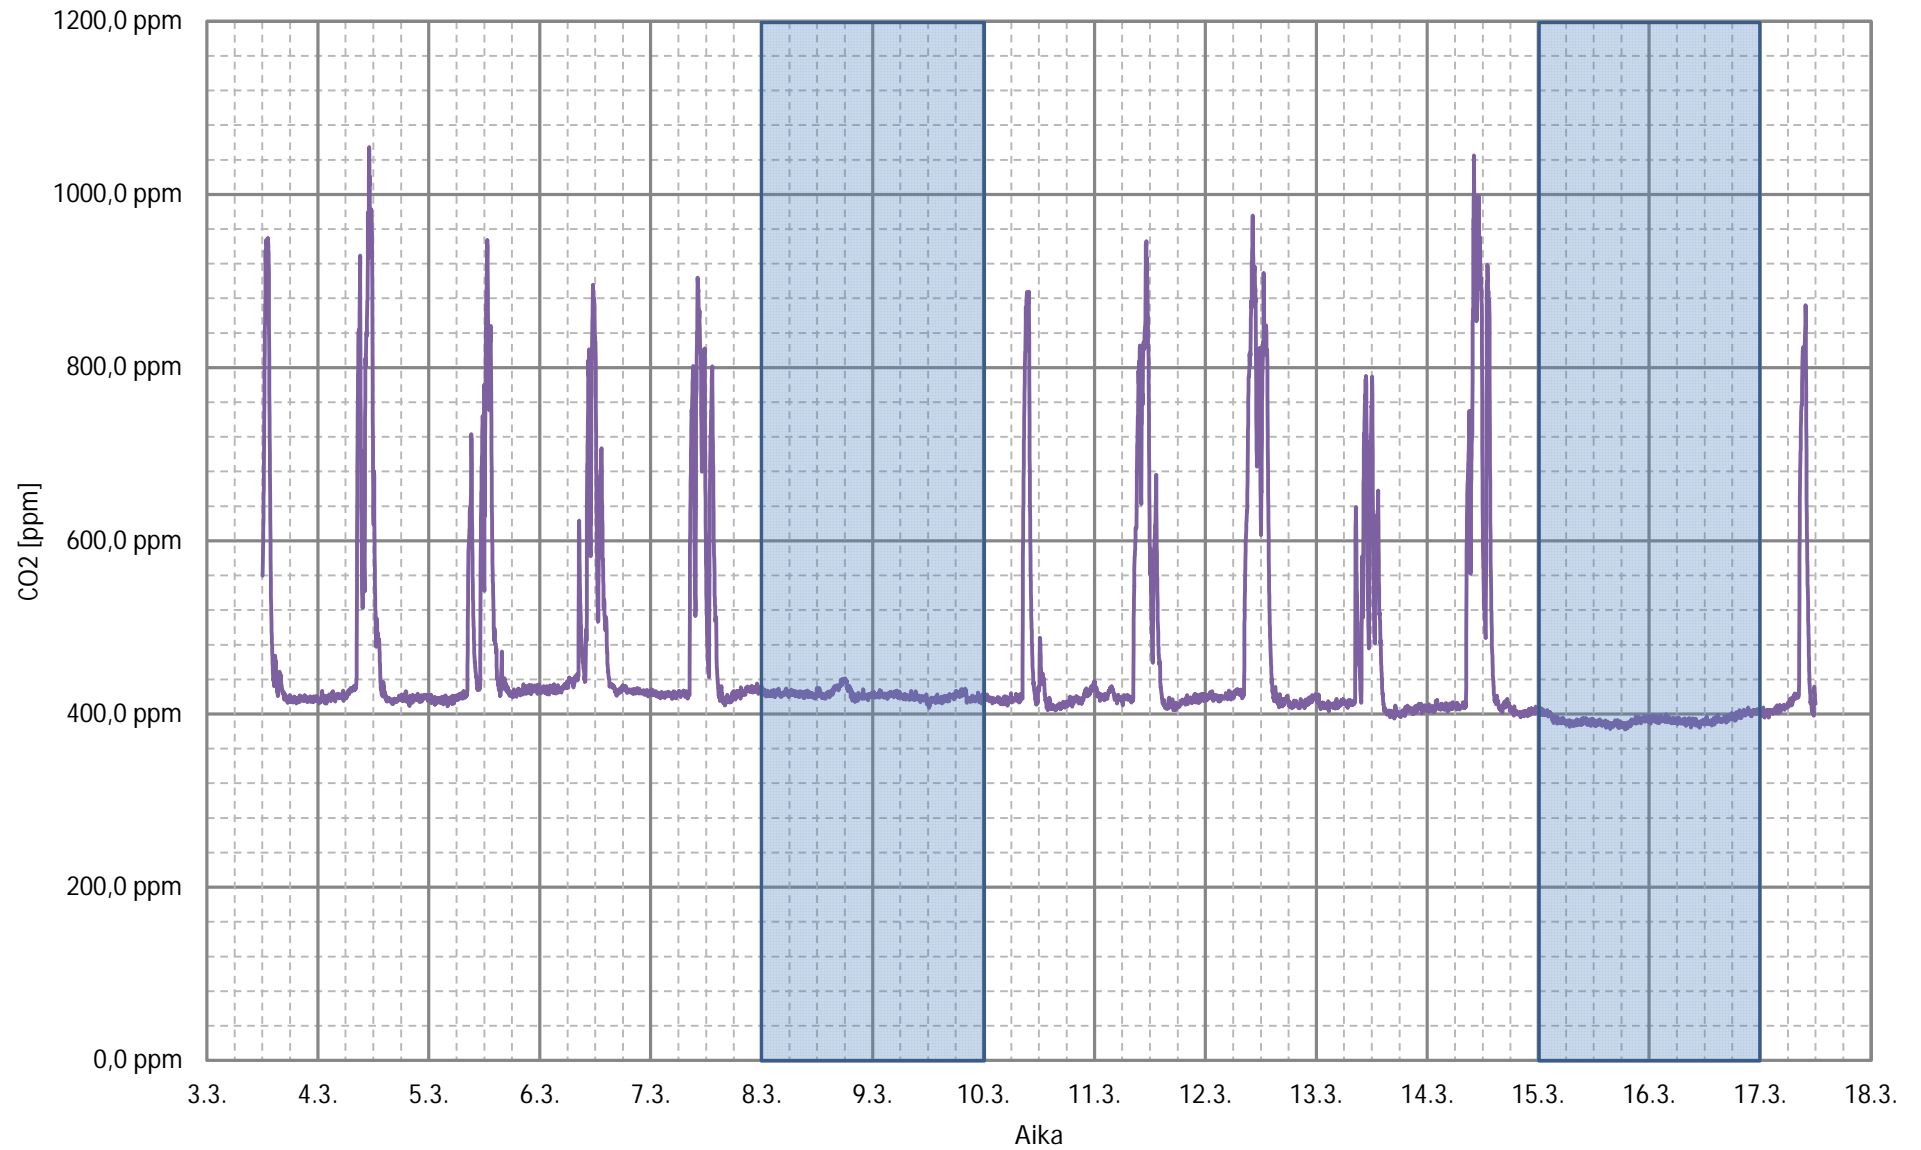


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 104 3.3. - 17.3.2014

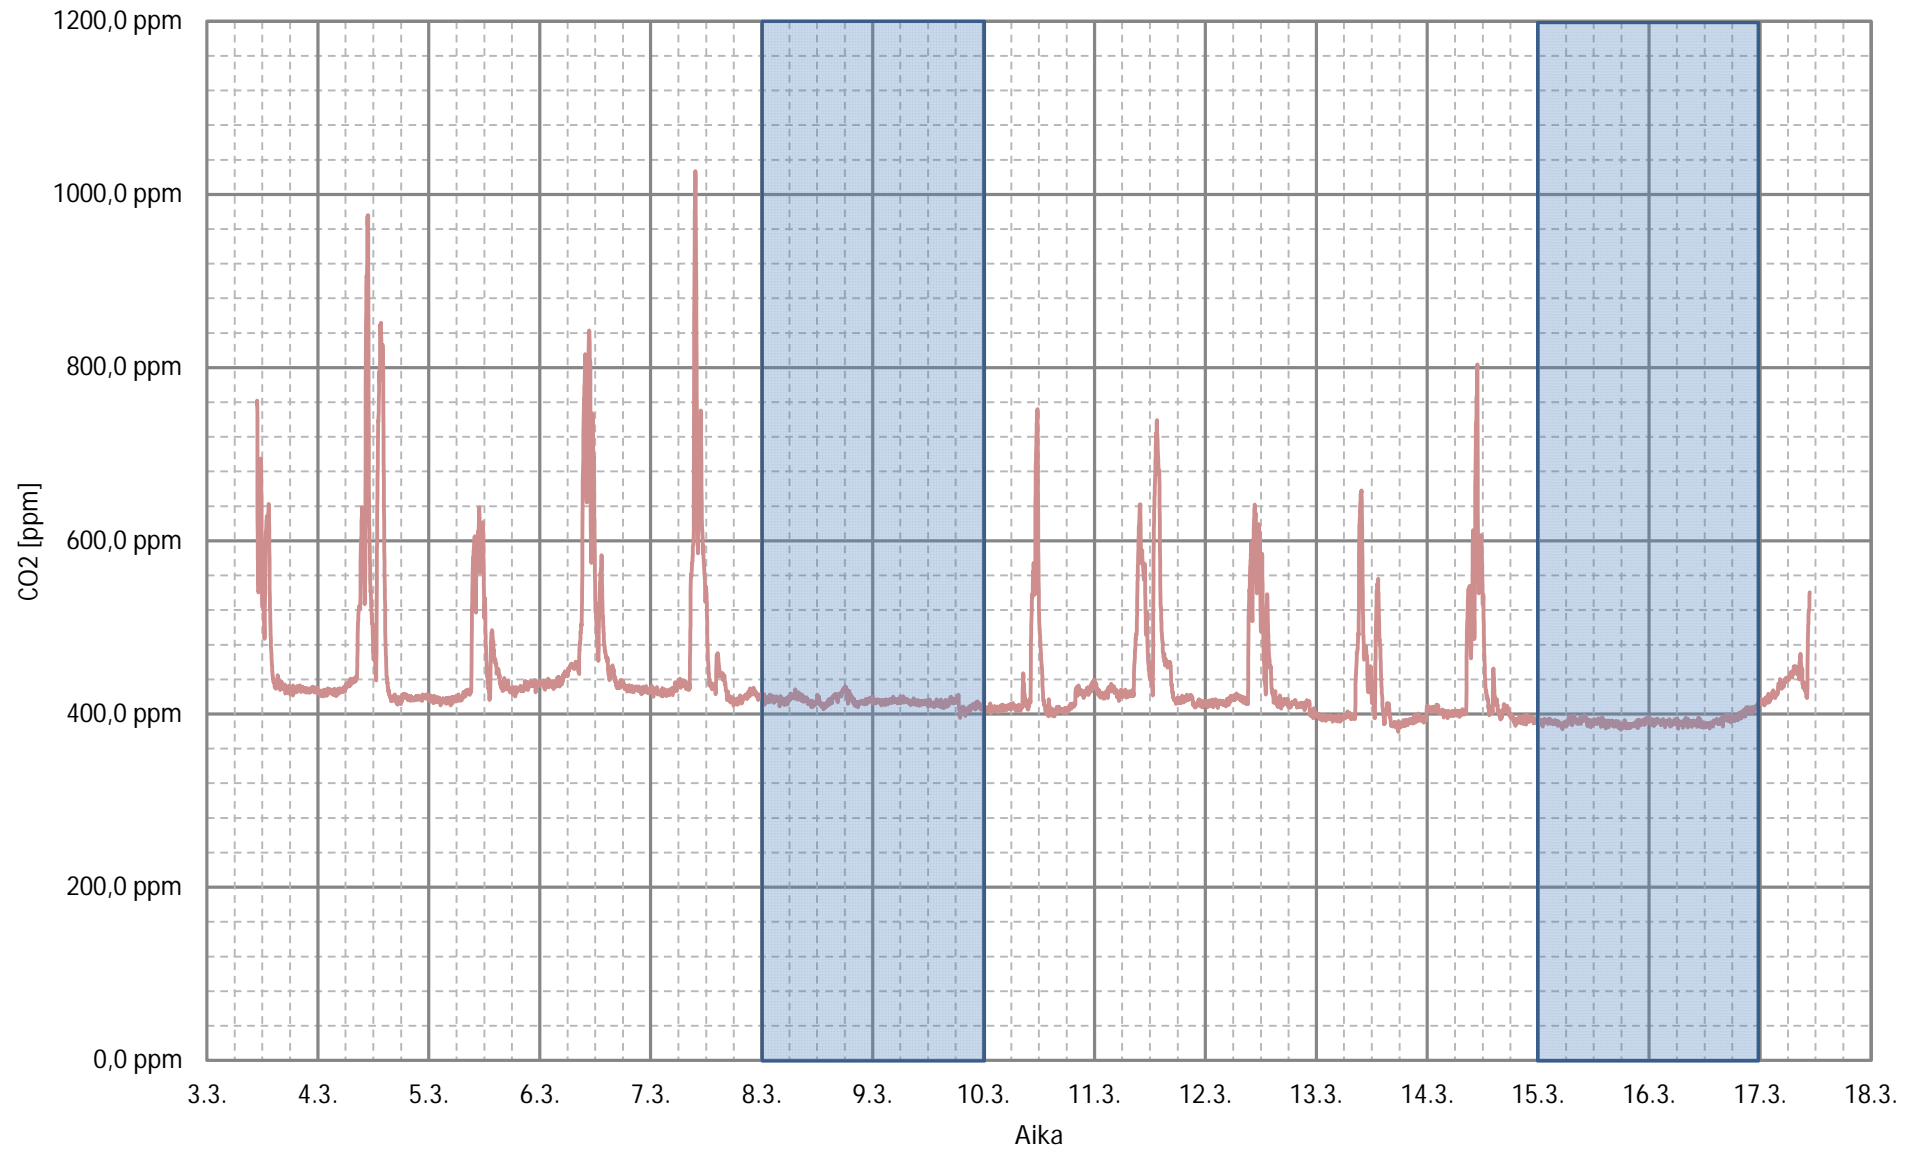


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 121 3.3. - 17.3.2014

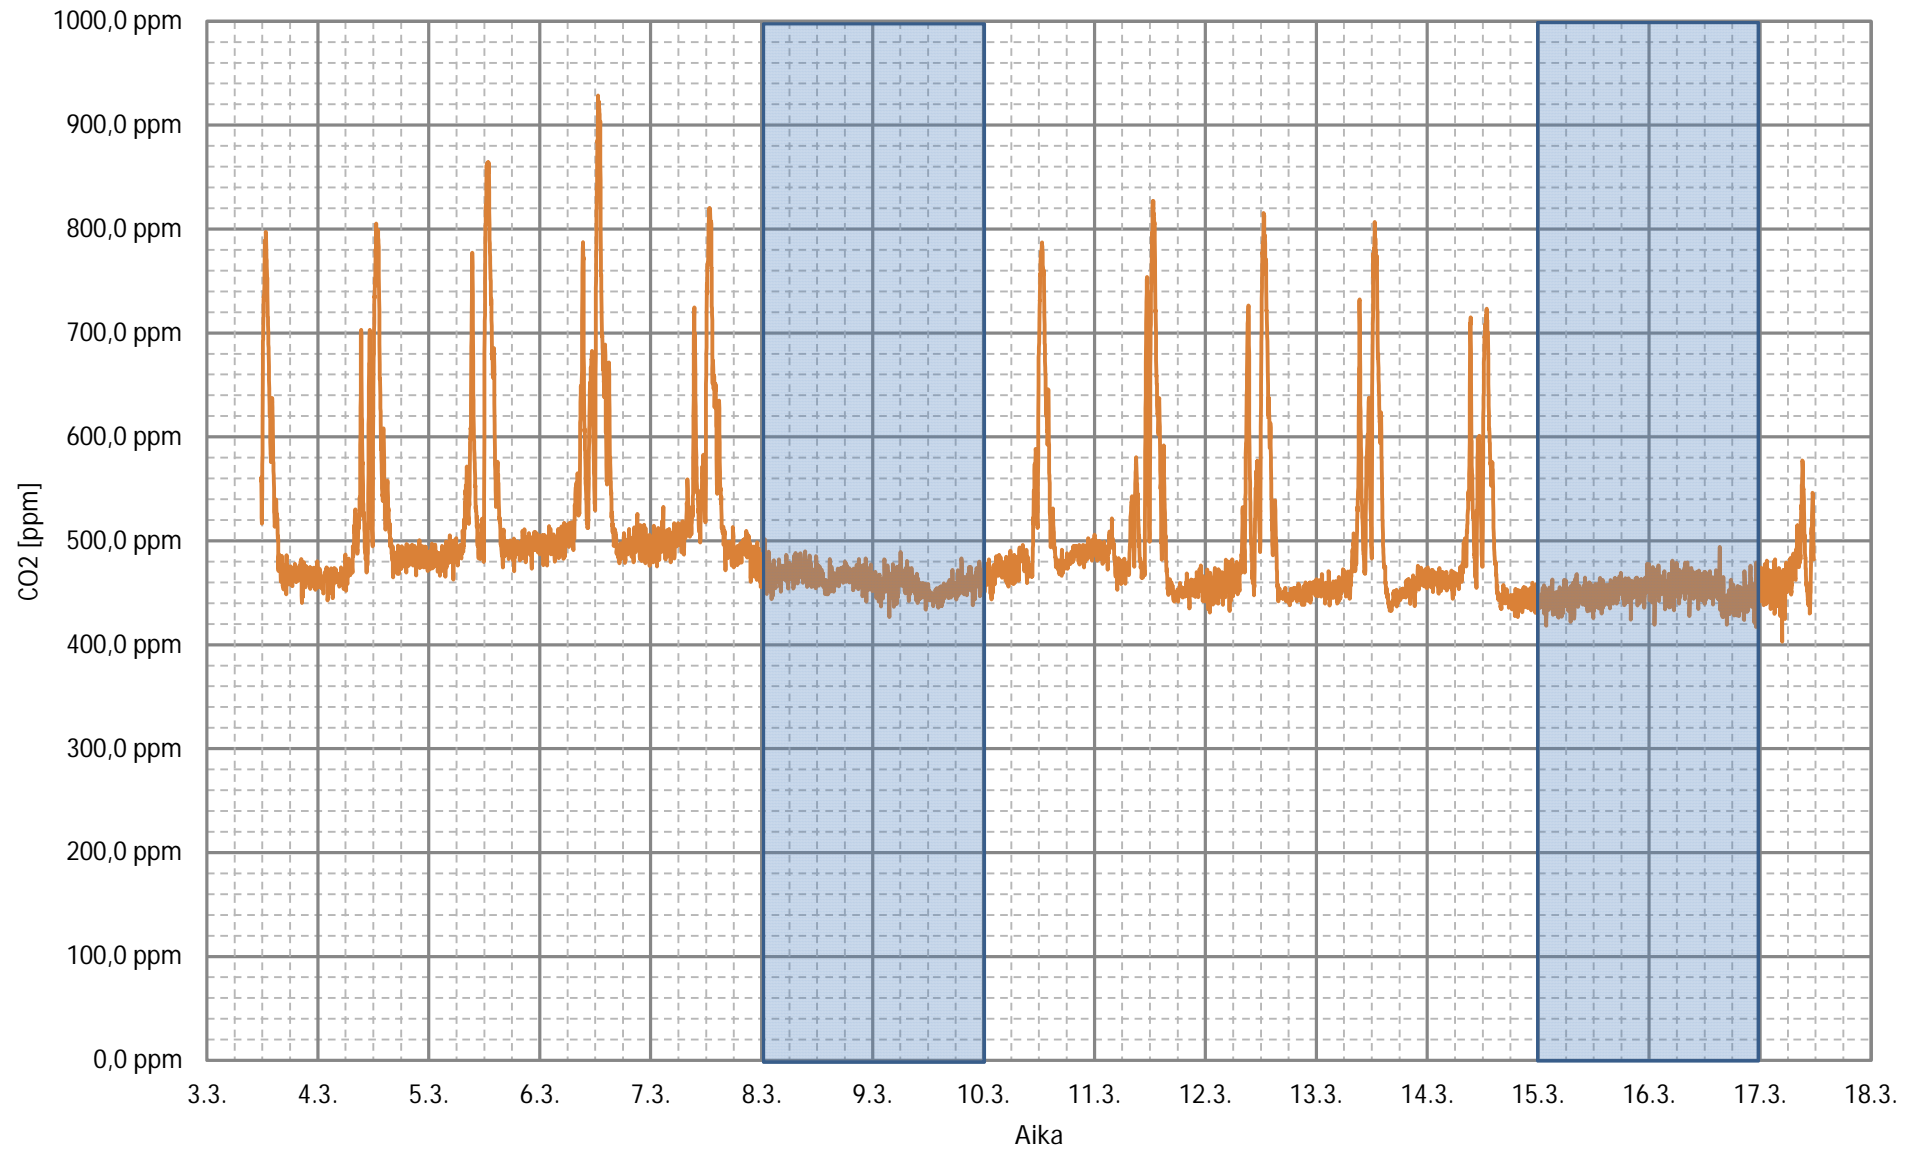


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 135 3.3. - 17.3.2014

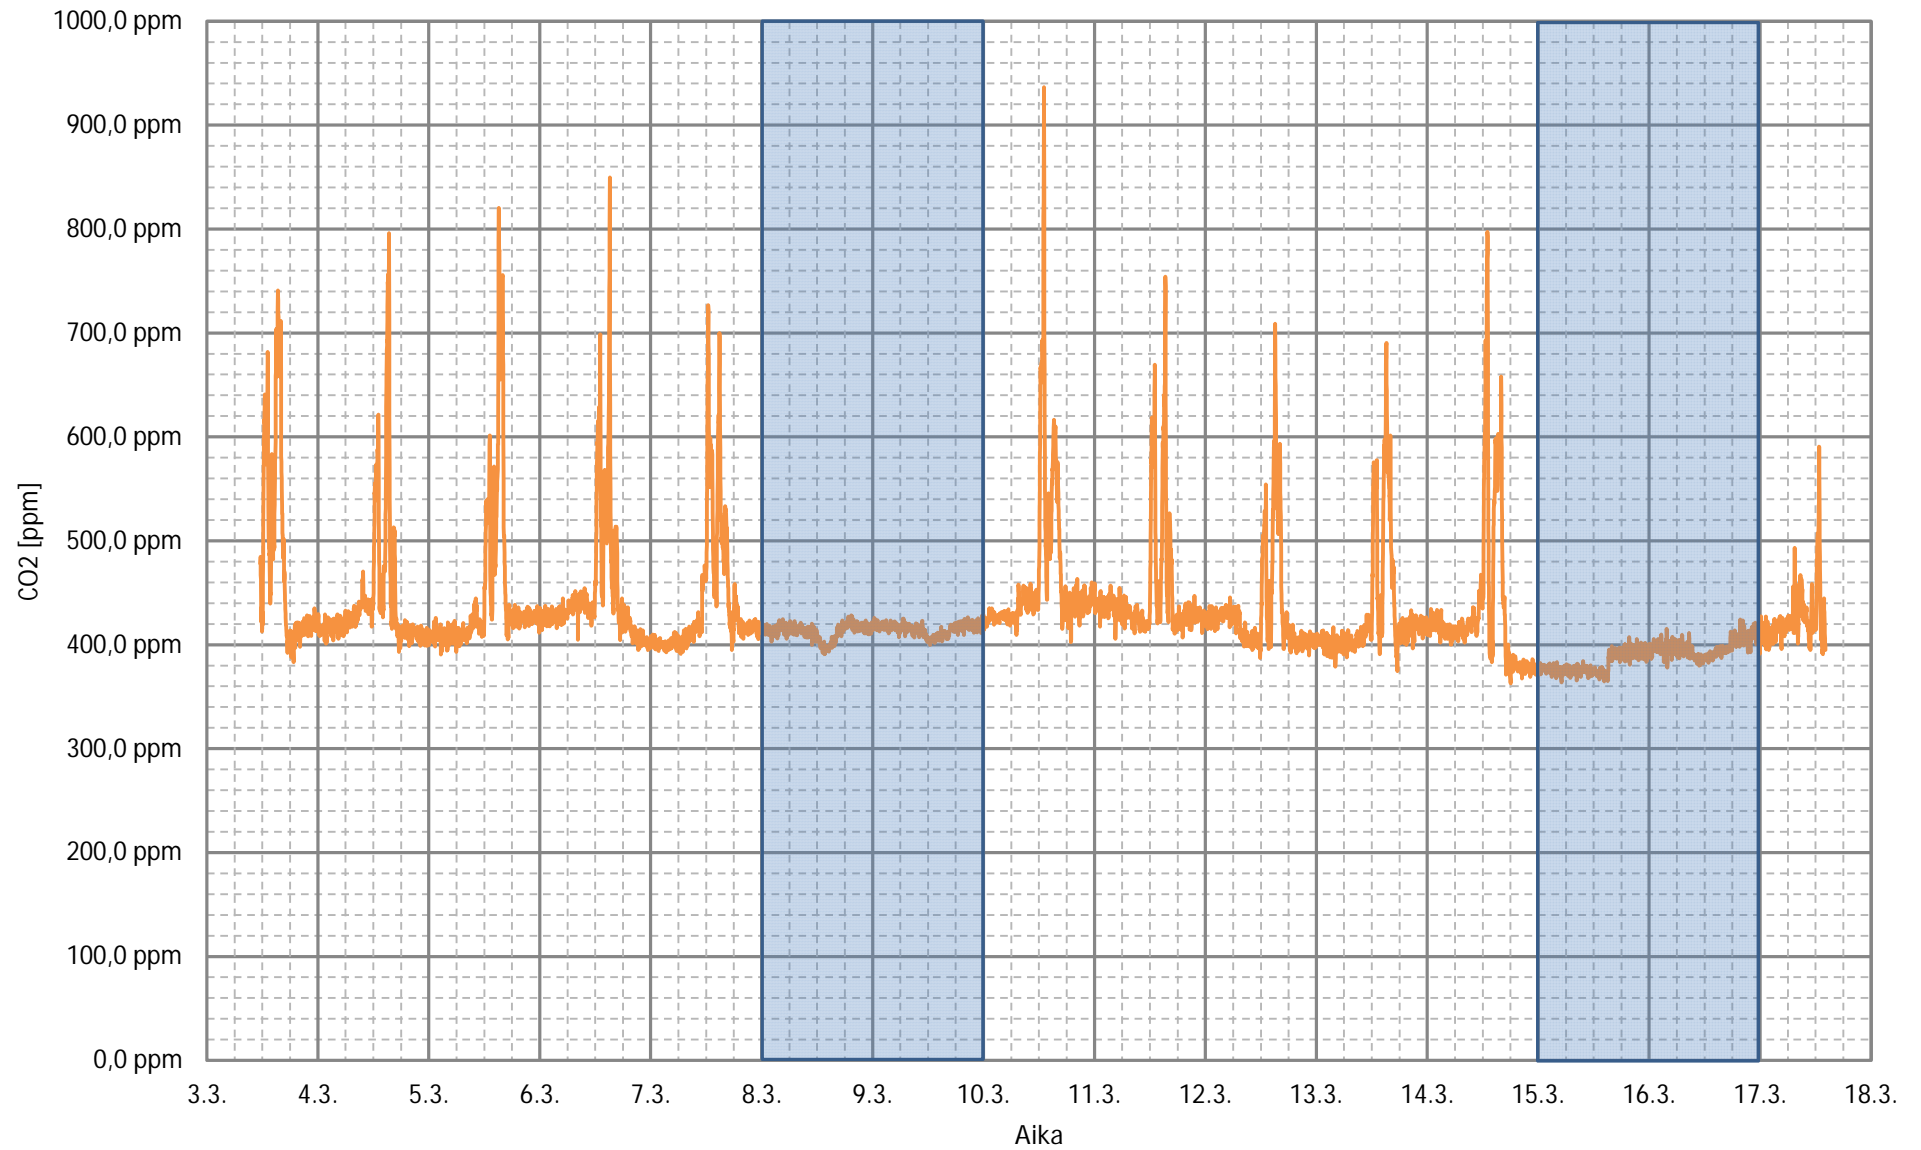


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 144 3.3. - 17.3.2014

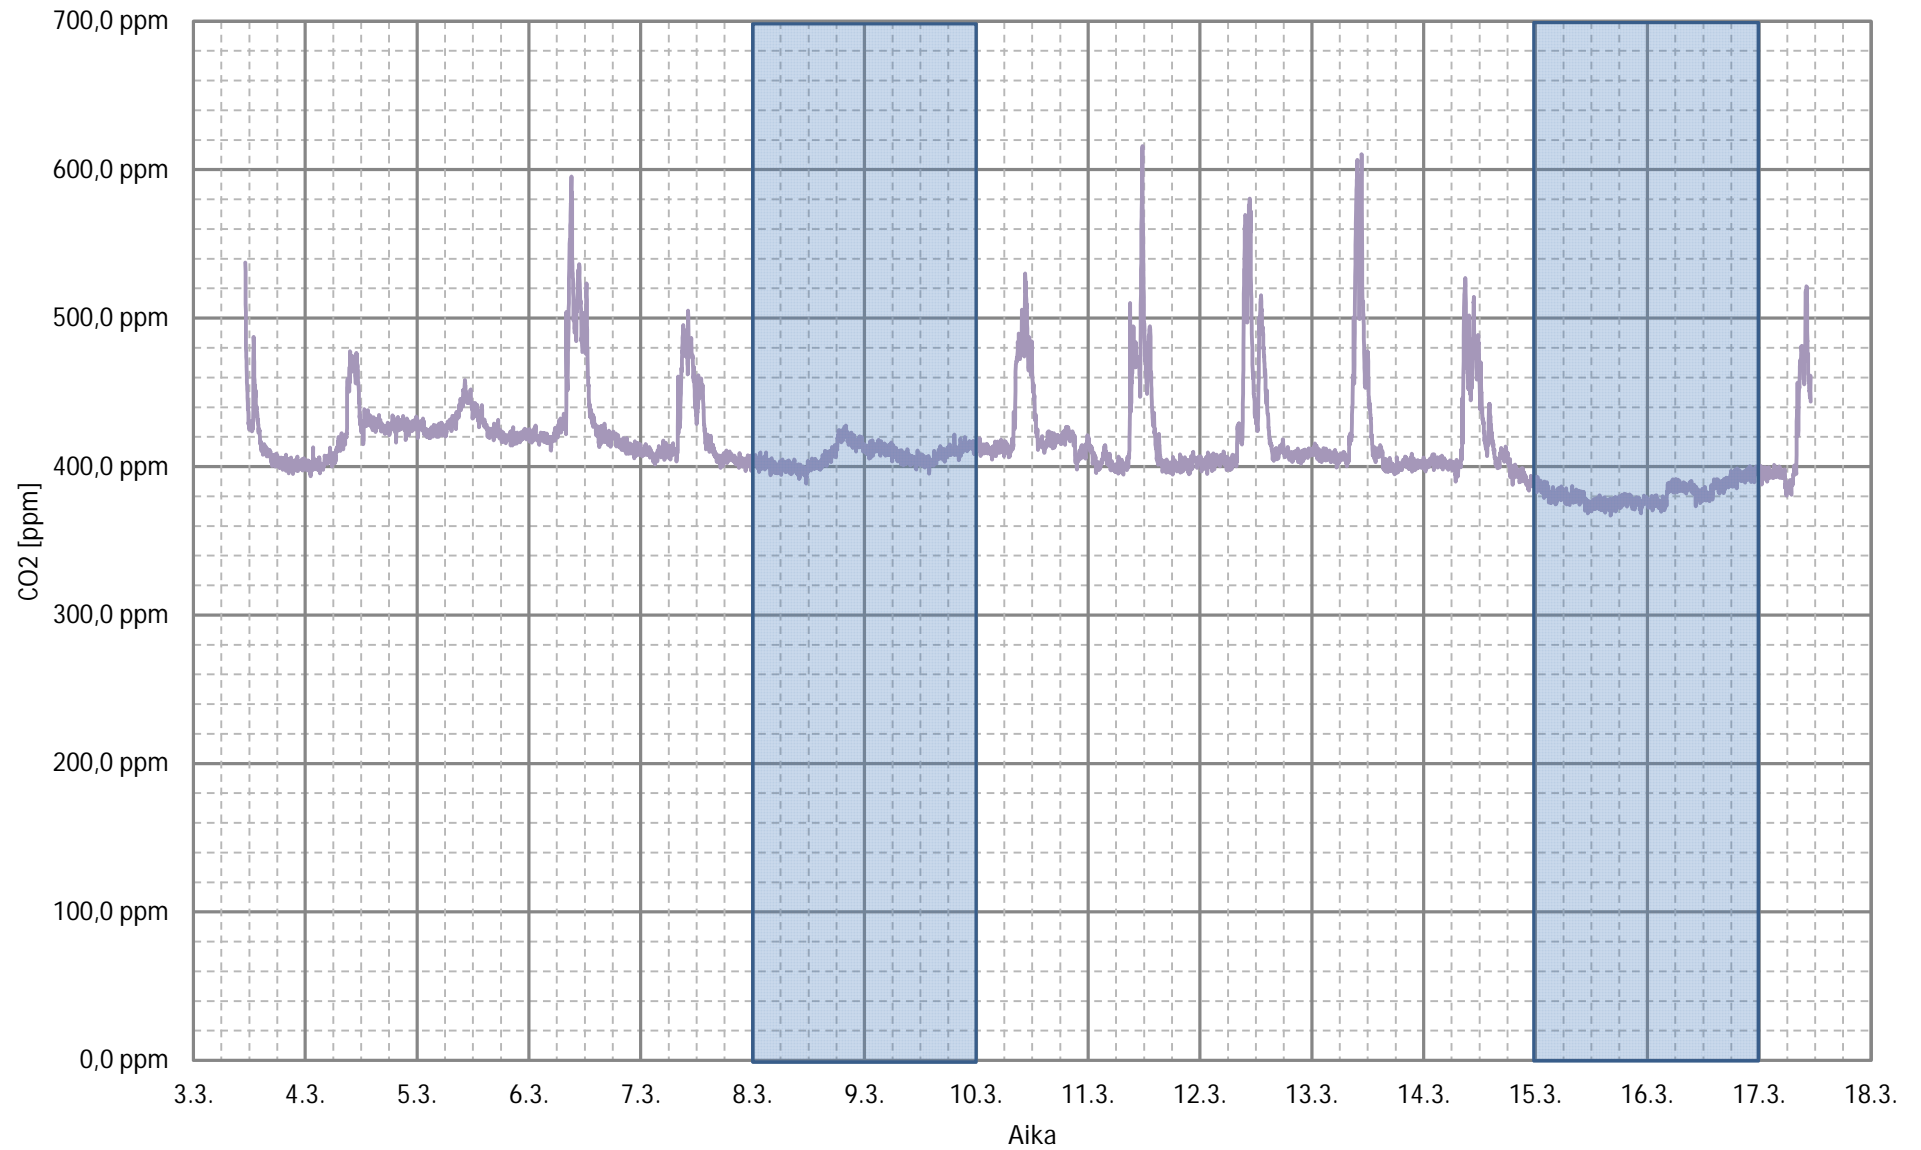


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 149 3.3. - 17.3.2014

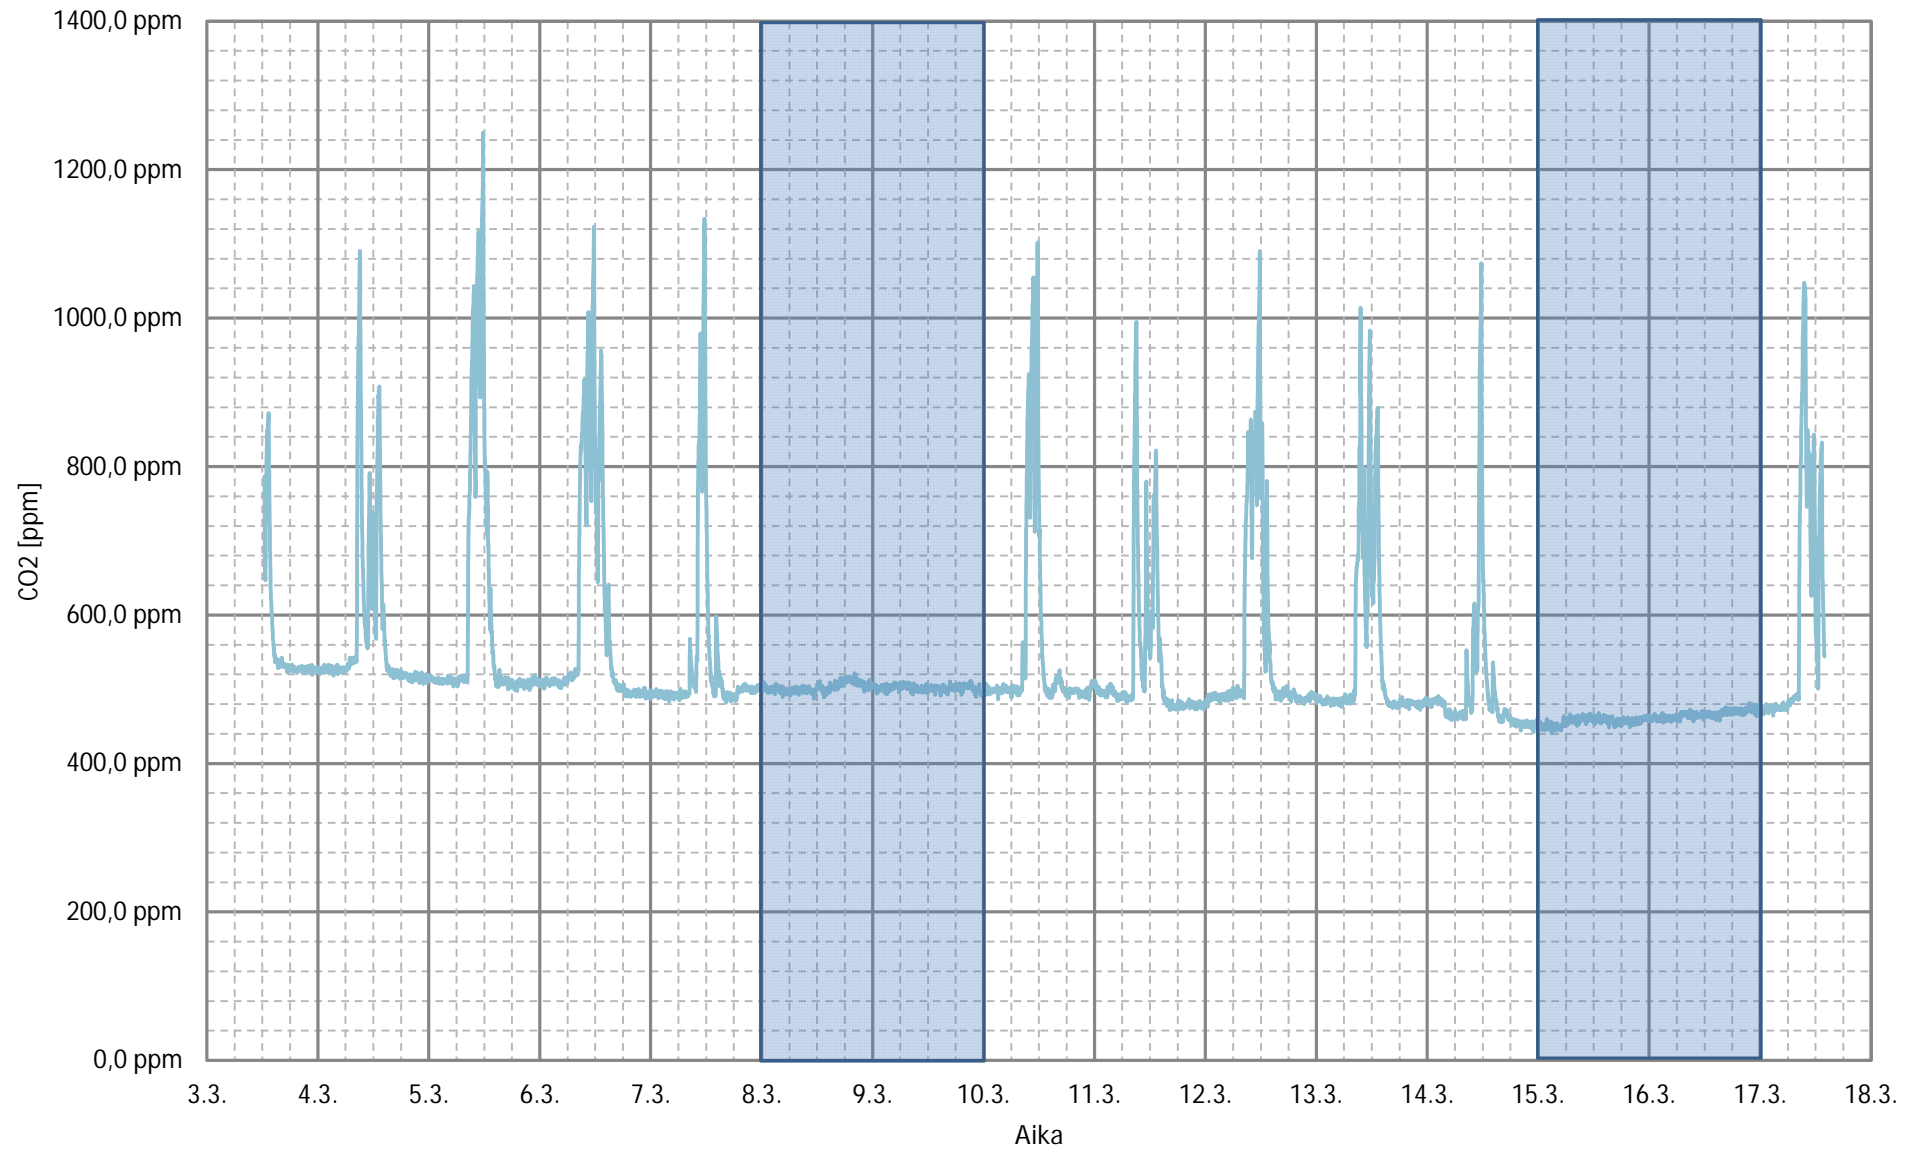


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 201 3.3. - 17.3.2014

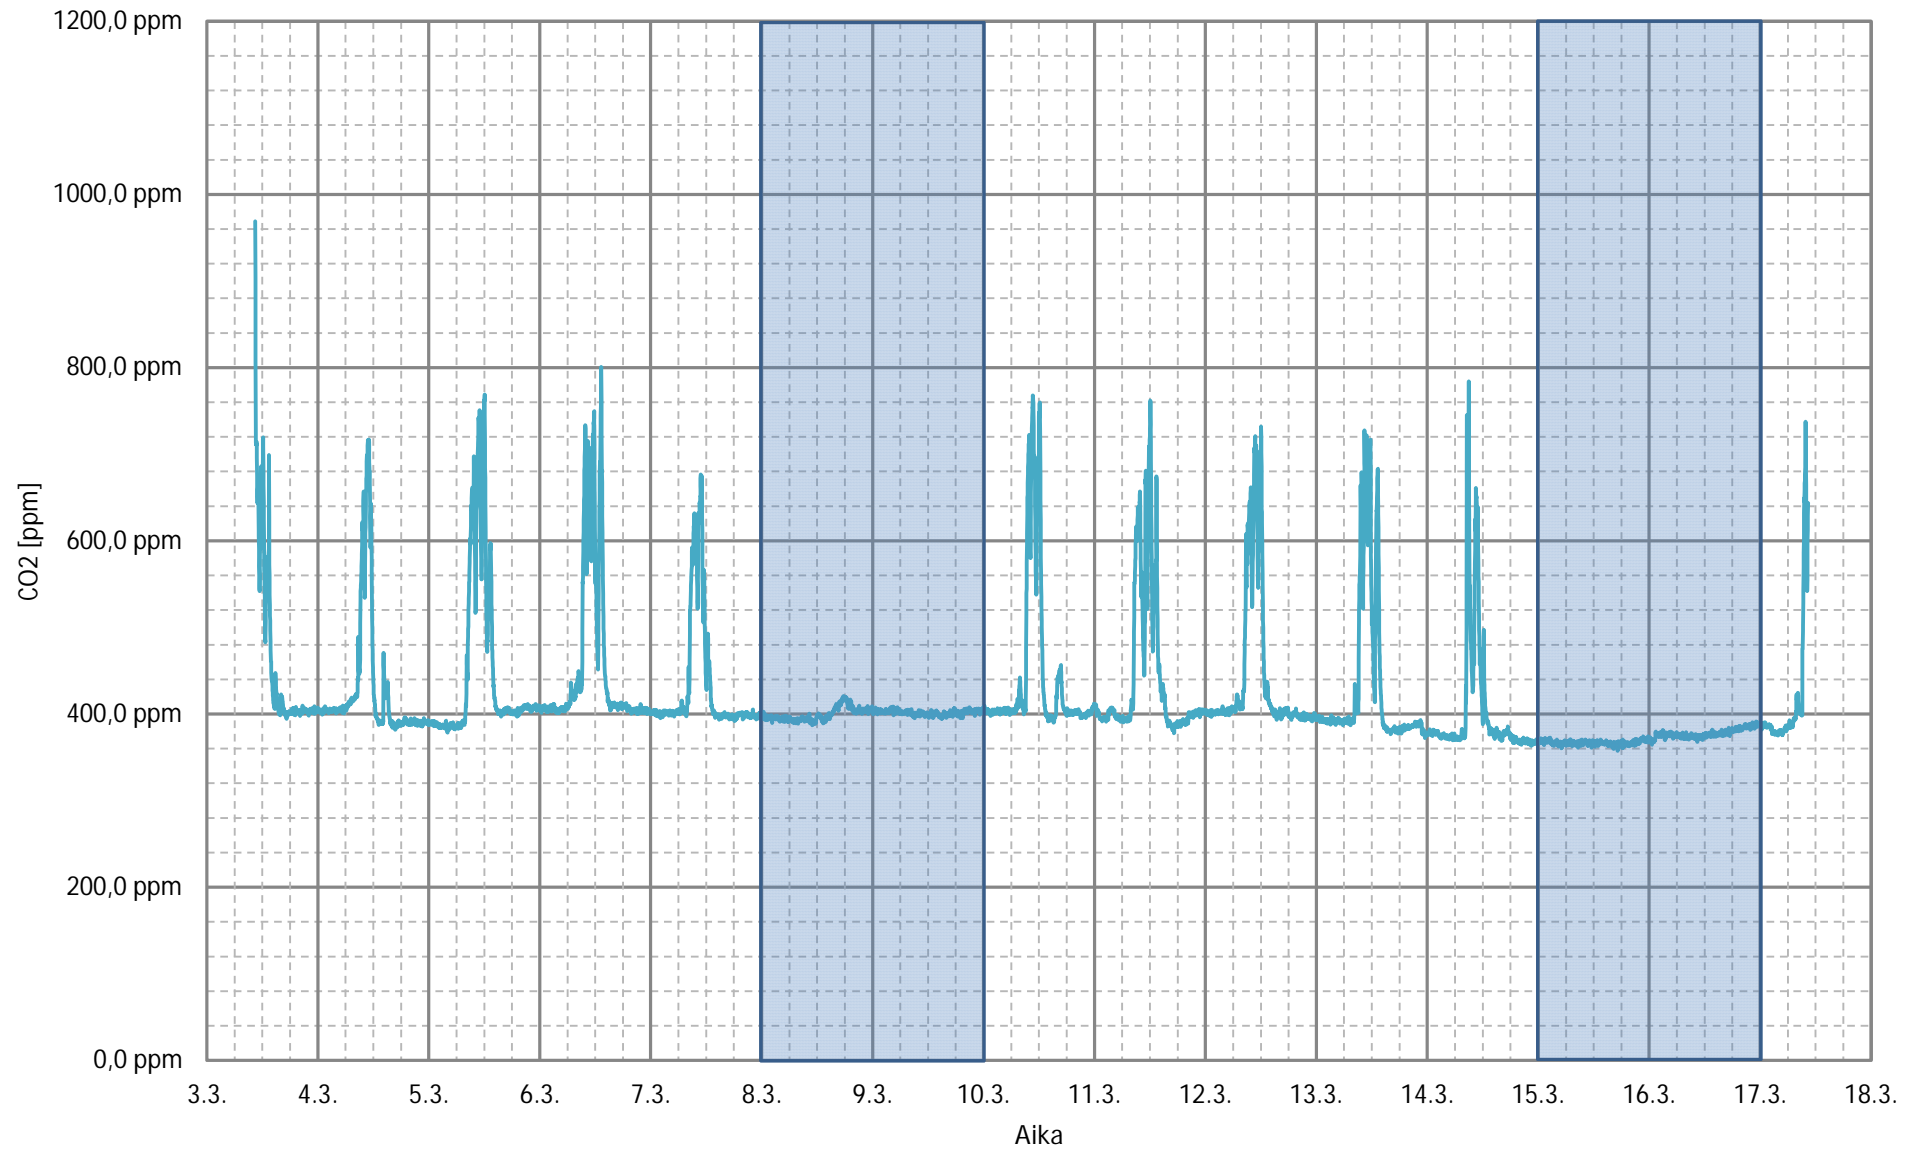


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 206 3.3. - 17.3.2014

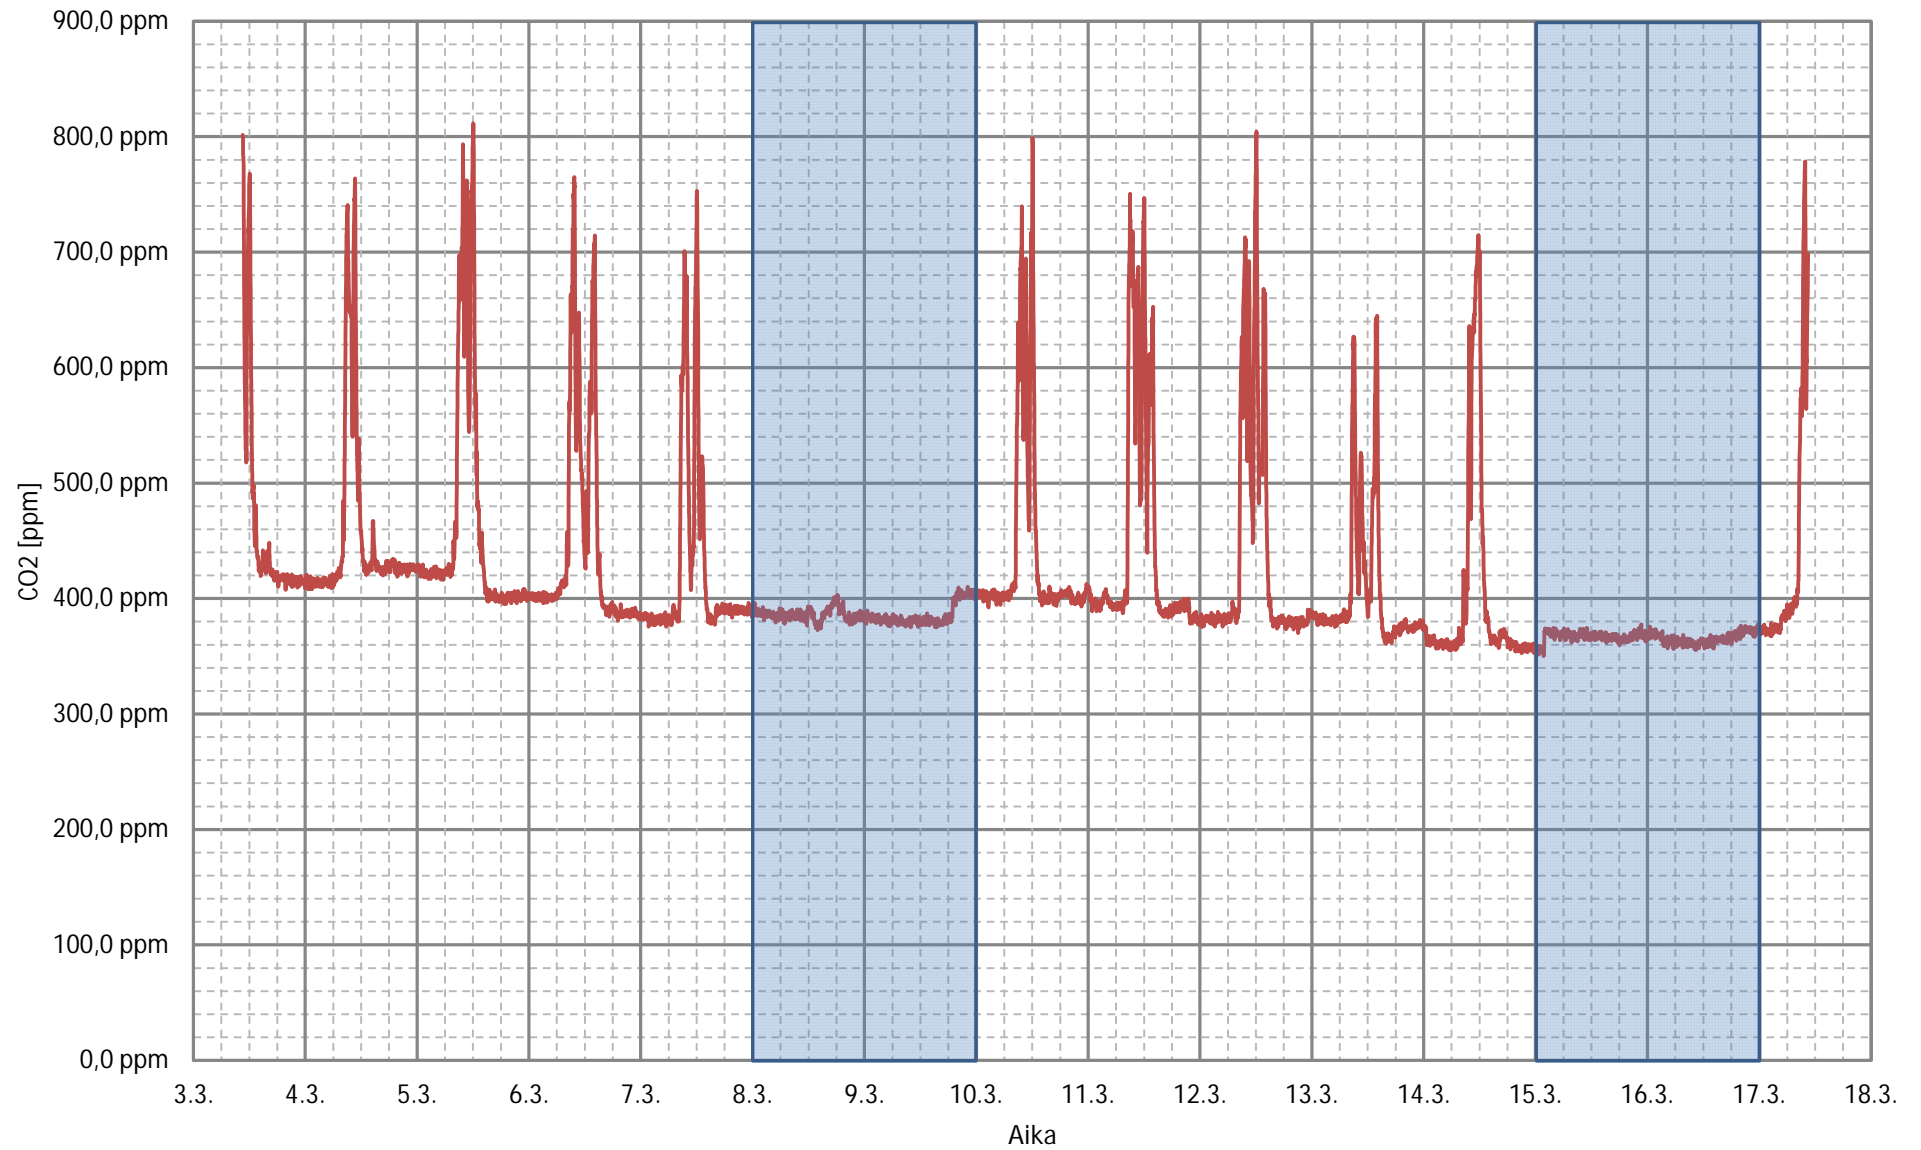


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 219 3.3. - 17.3.2014

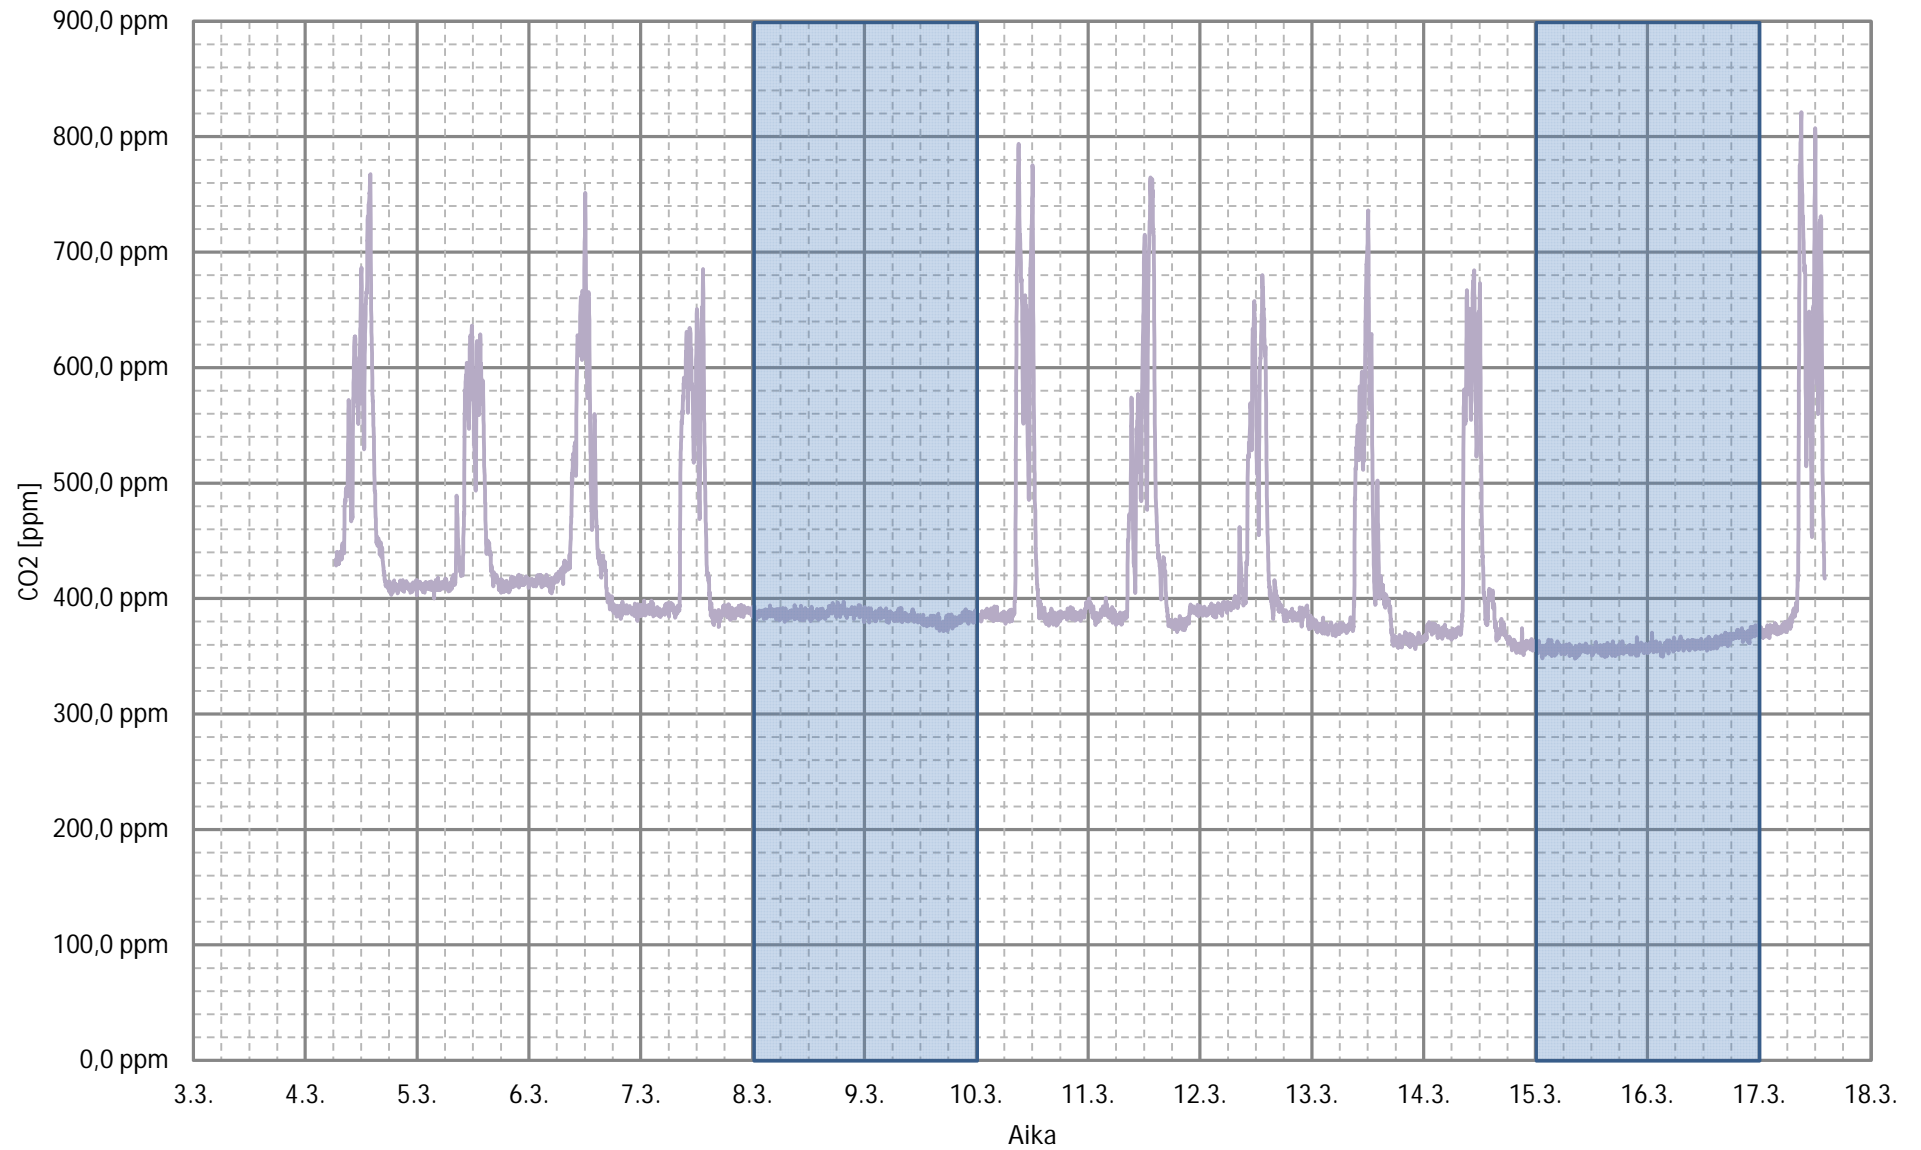

Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 220 3.3. - 17.3.2014

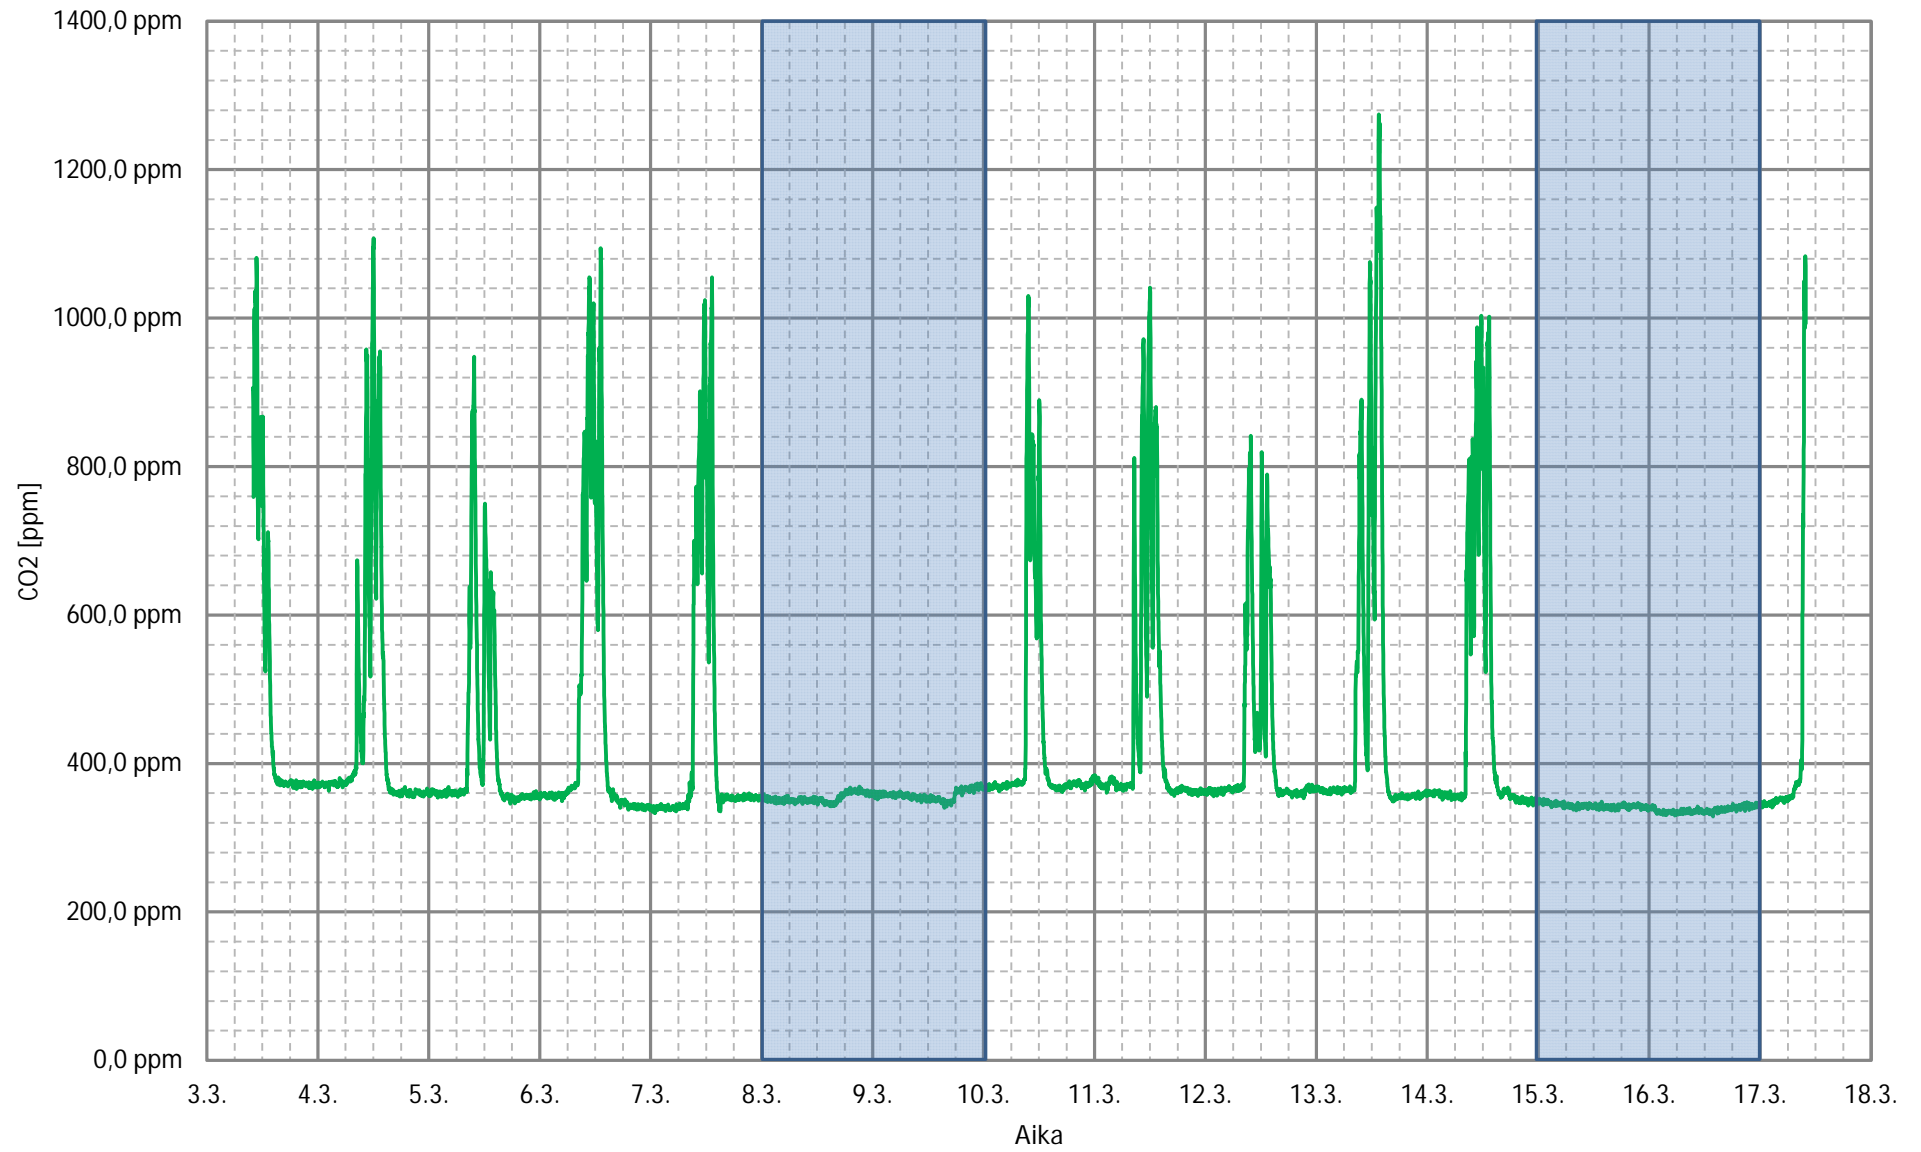


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 240 3.3. - 17.3.2014

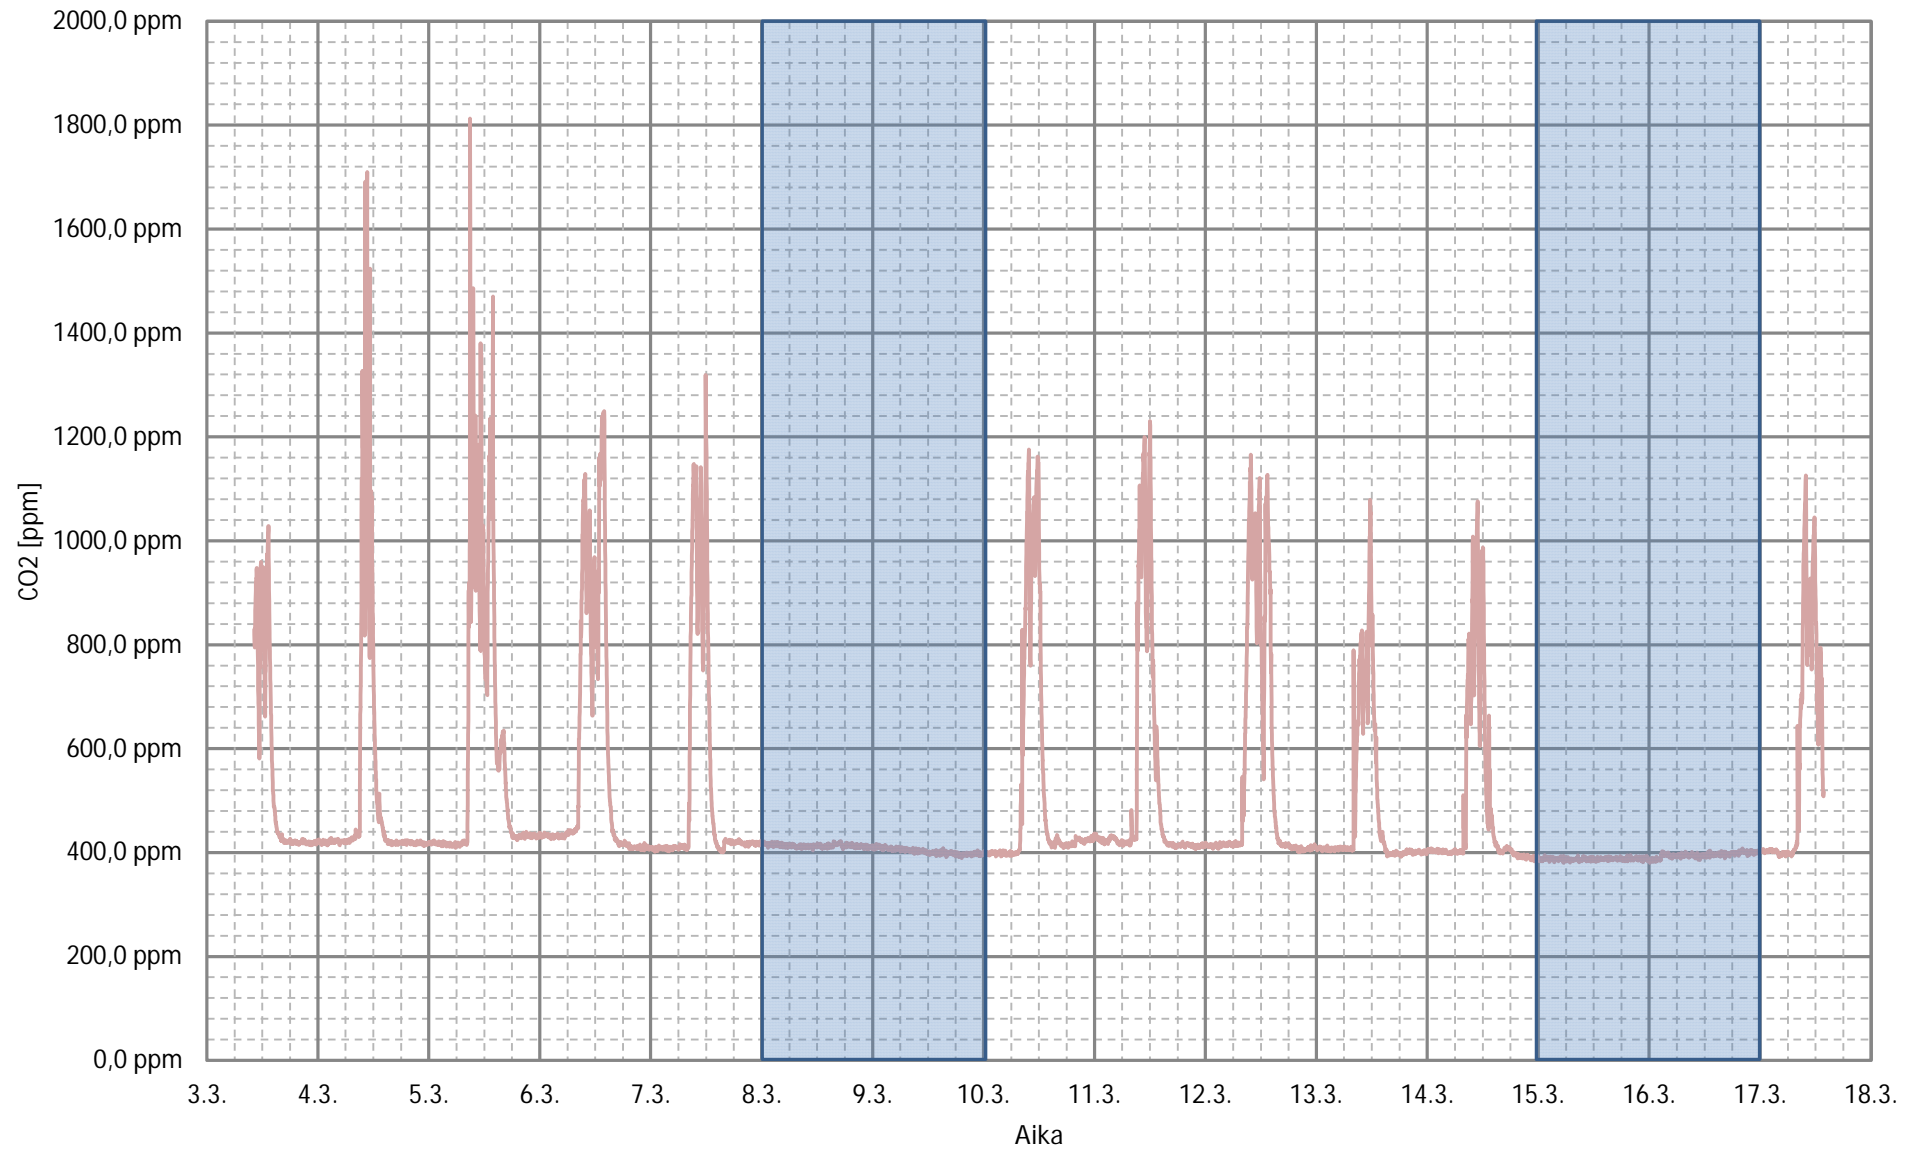


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 240 3.3. - 17.3.2014


1 tunnin juokseva keskiarvo

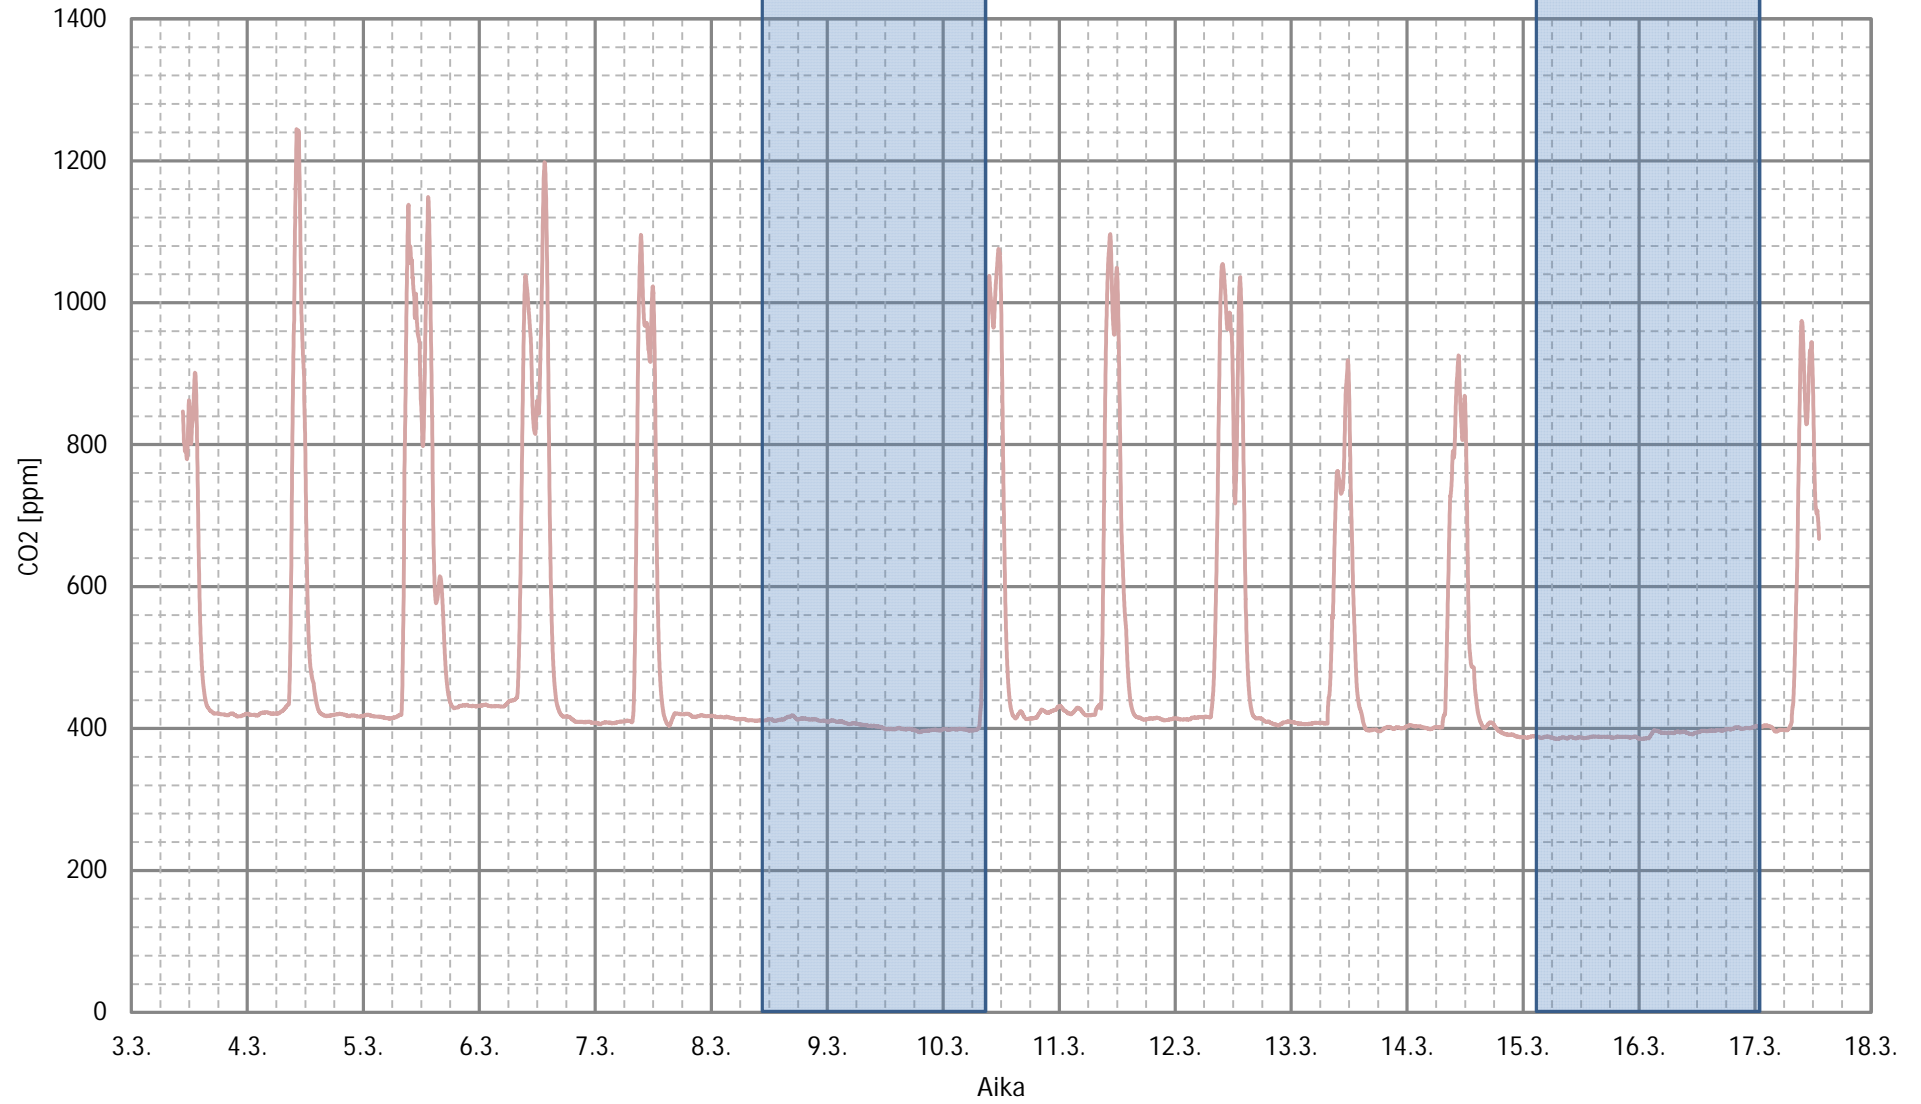


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 244 3.3. - 17.3.2014

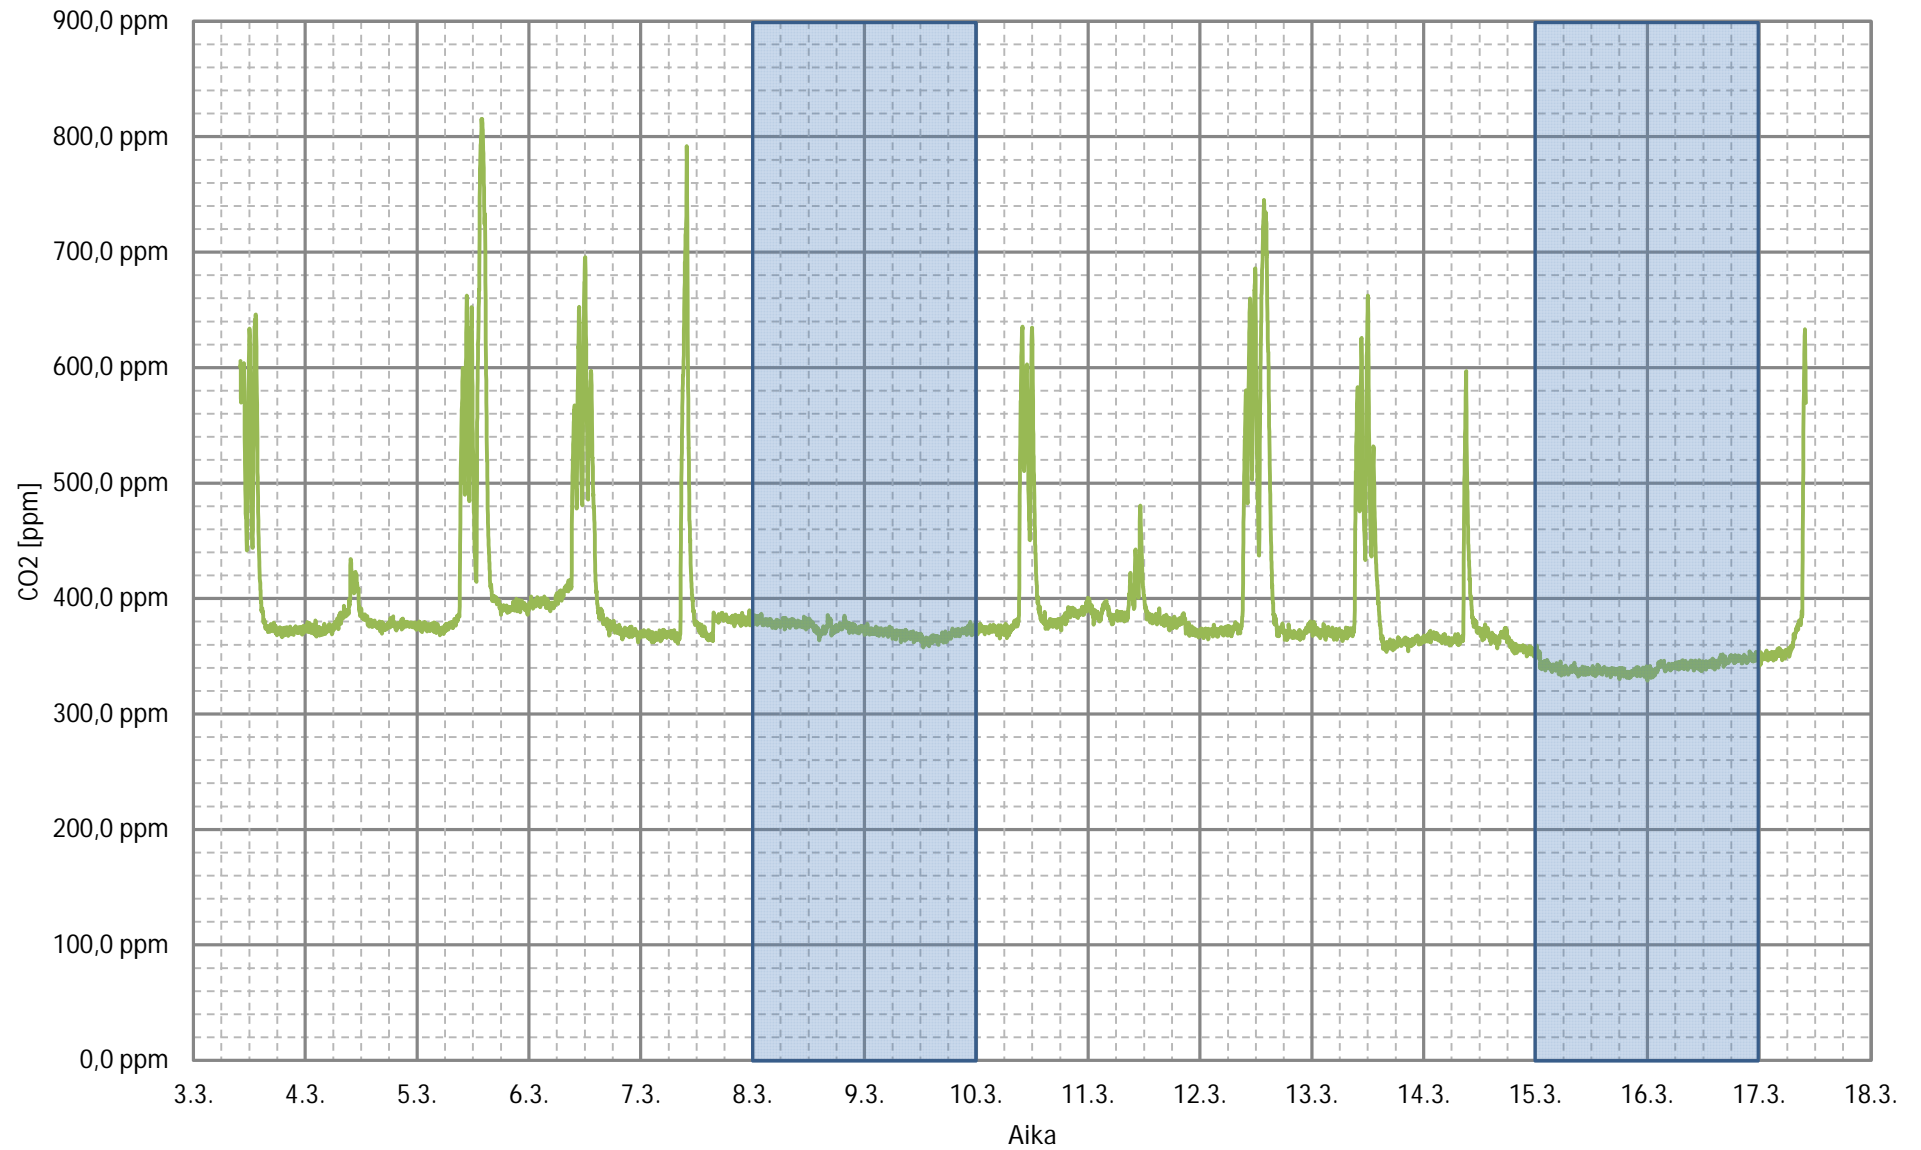


Hiilidioksidipitoisuudet luokassa 251 3.3. - 17.3.2014

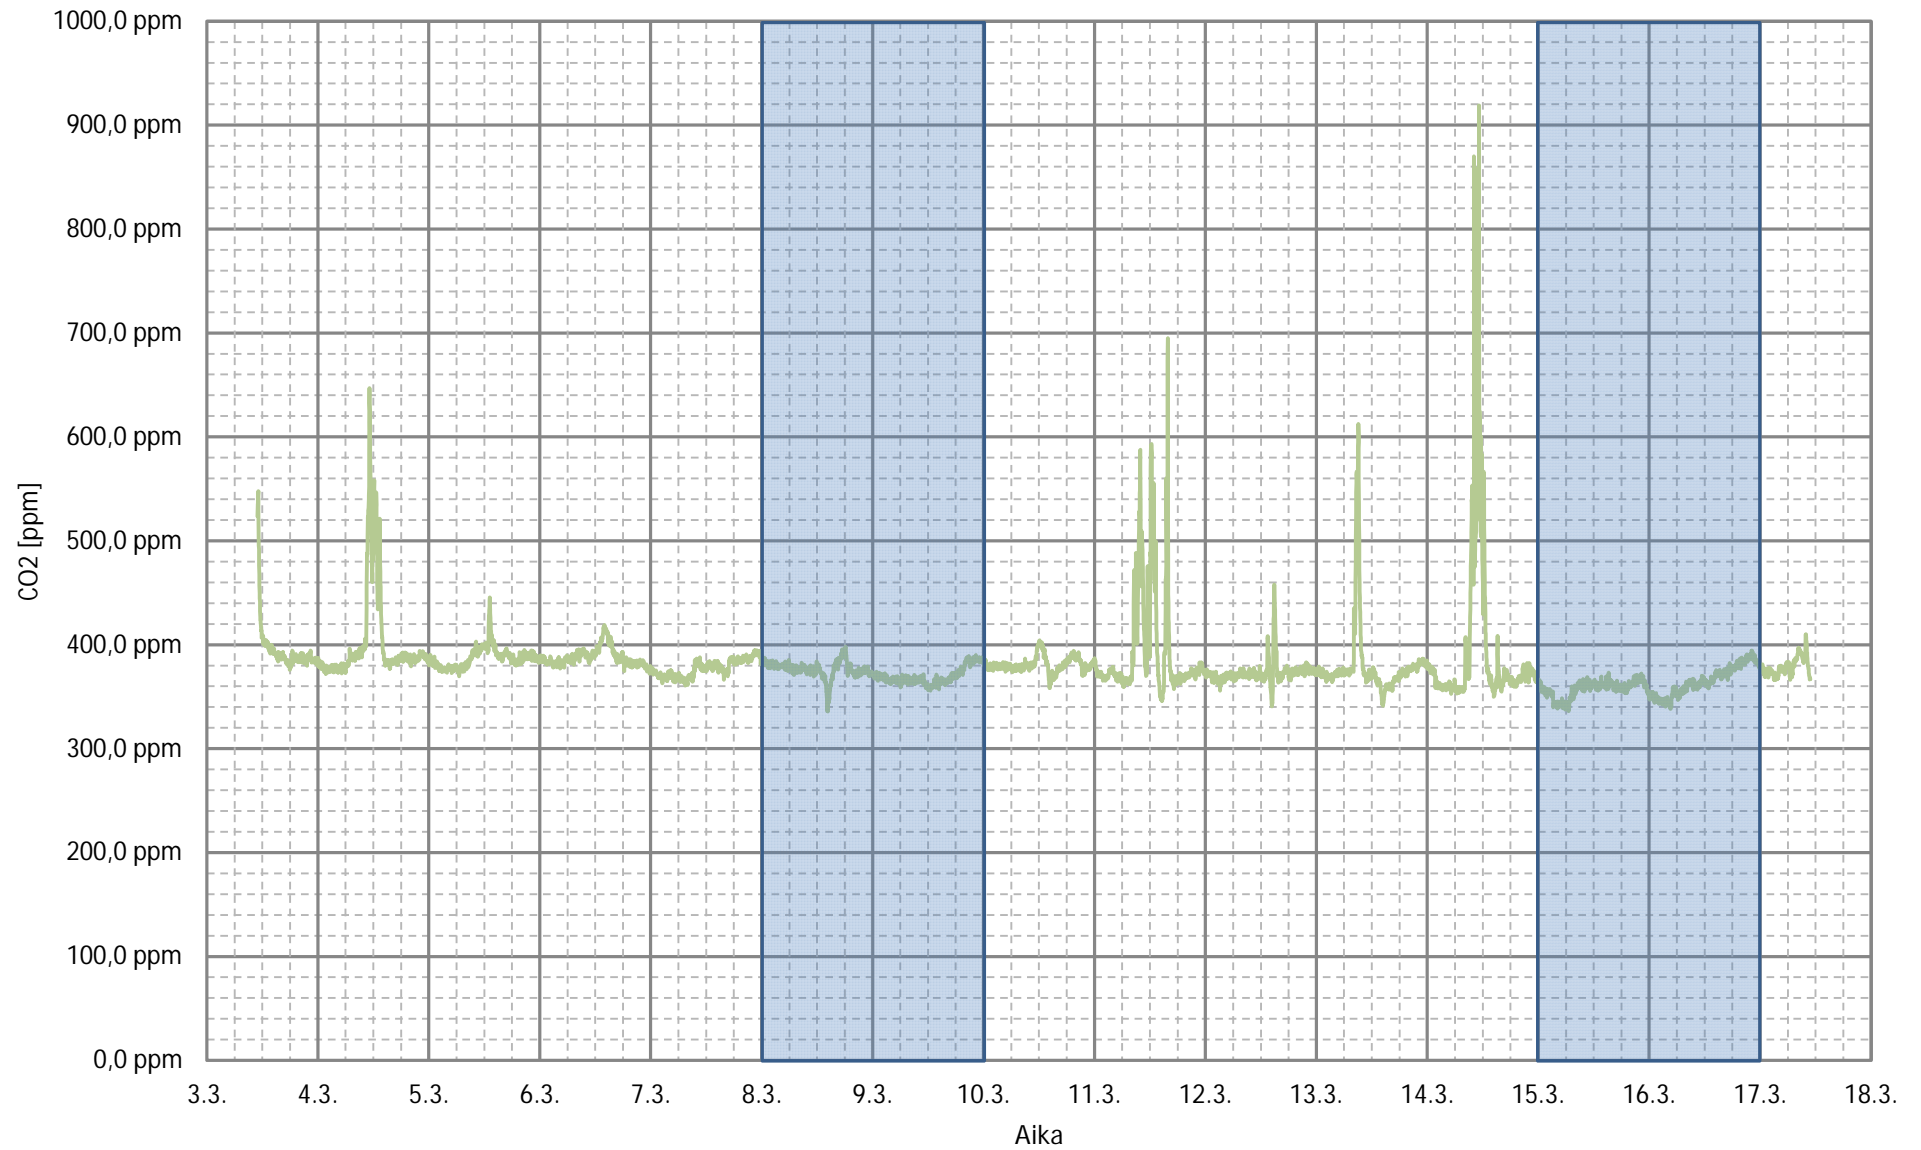


Hiilidioksidipitoisuudet toimistossa 279 3.3. - 17.3.2014

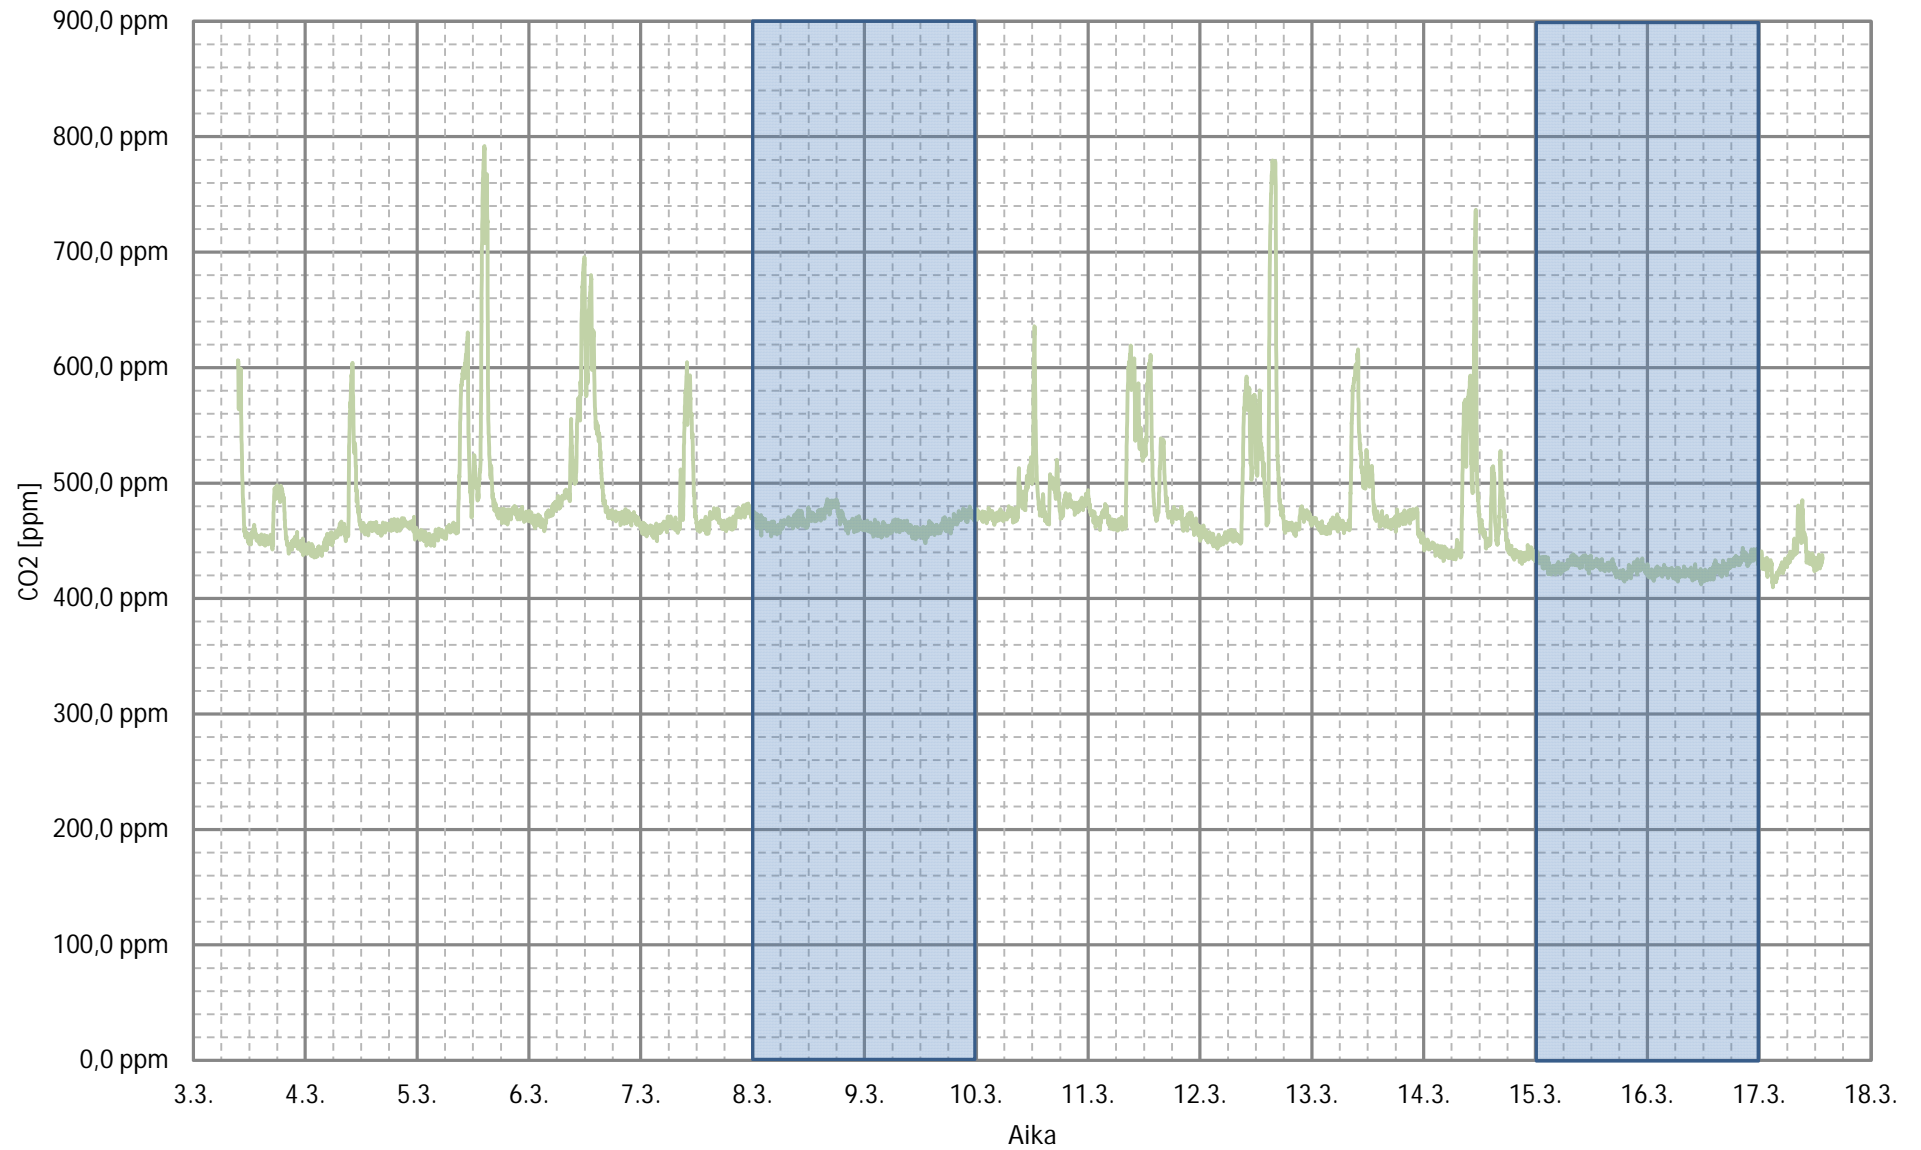

Hiilidioksidipitoisuudet toimistossa 280 3.3. - 17.3.2014

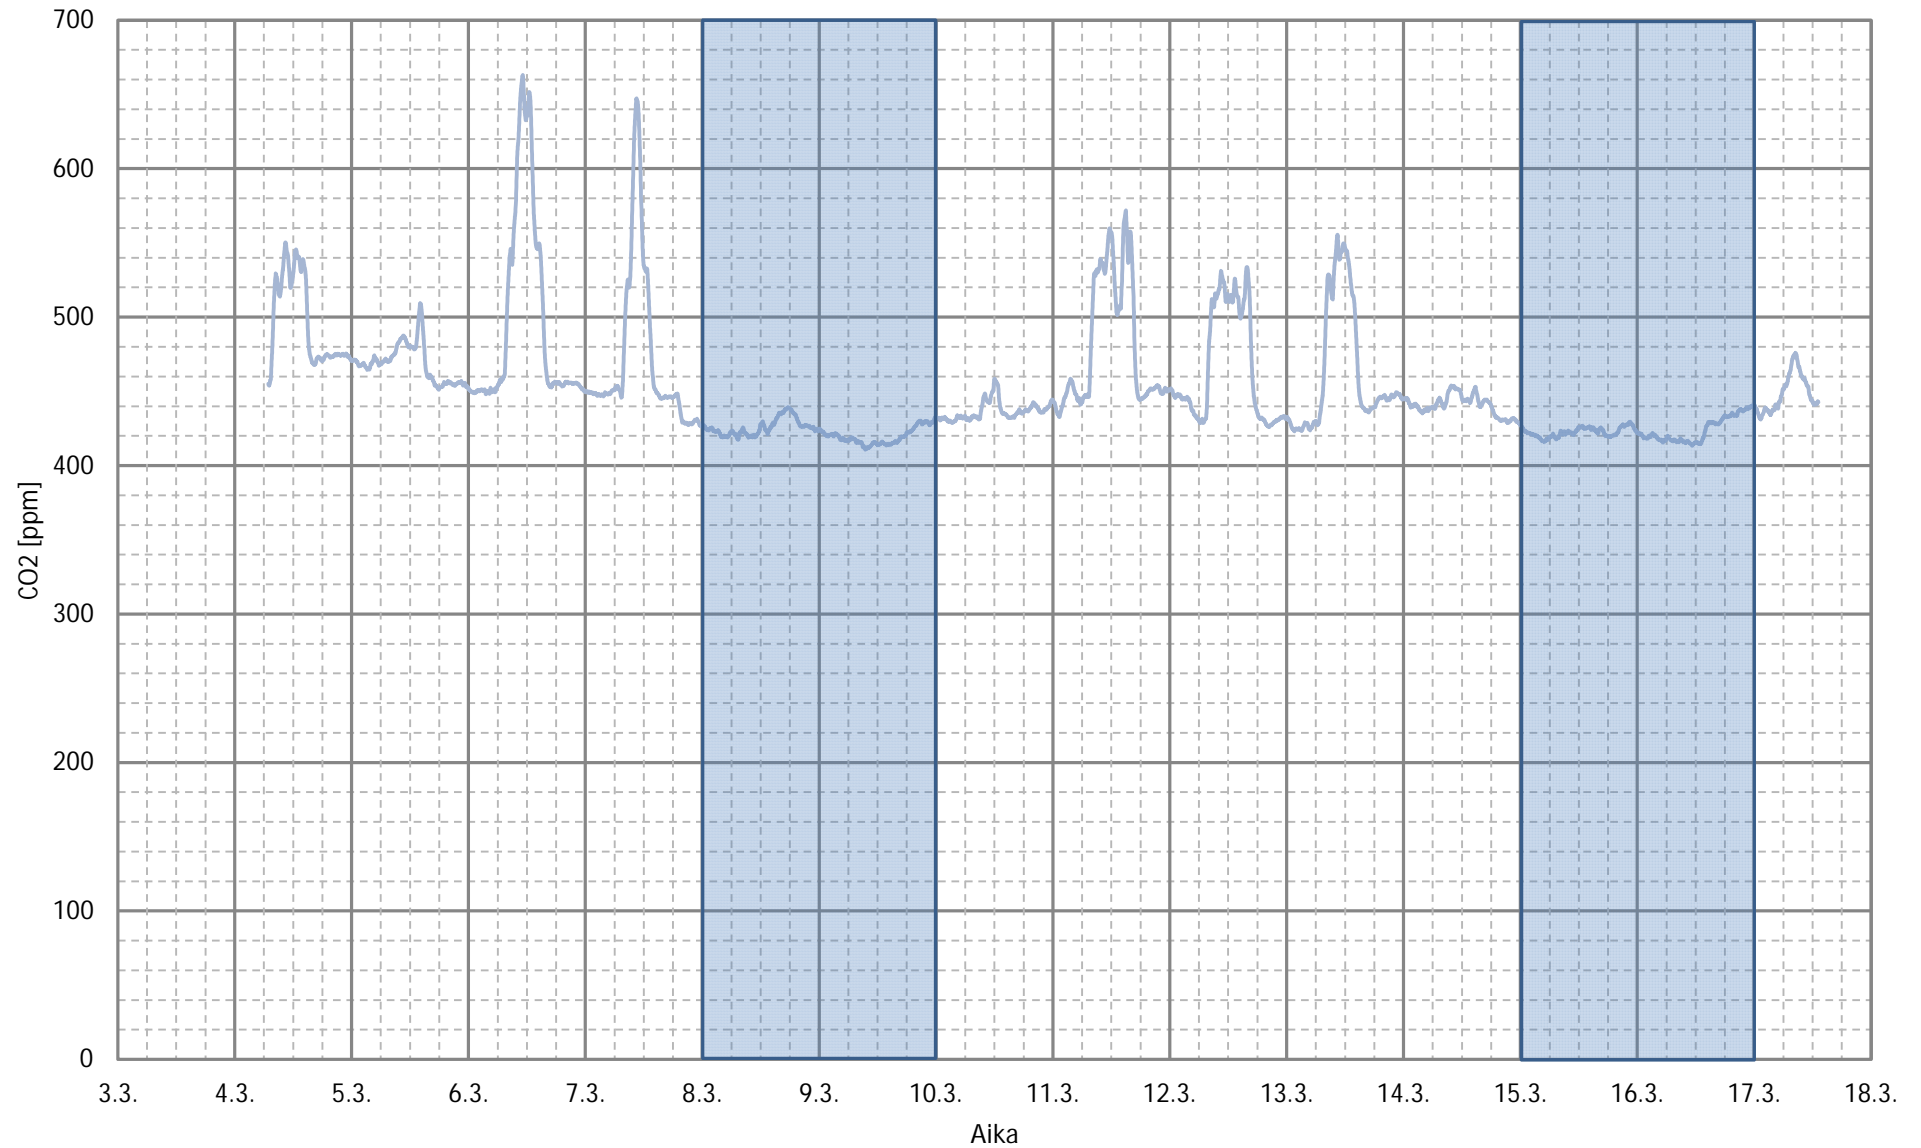

Hiilidioksidipitoisuudet huoneessa 4 (neuvola) 3.3. - 17.3.2014

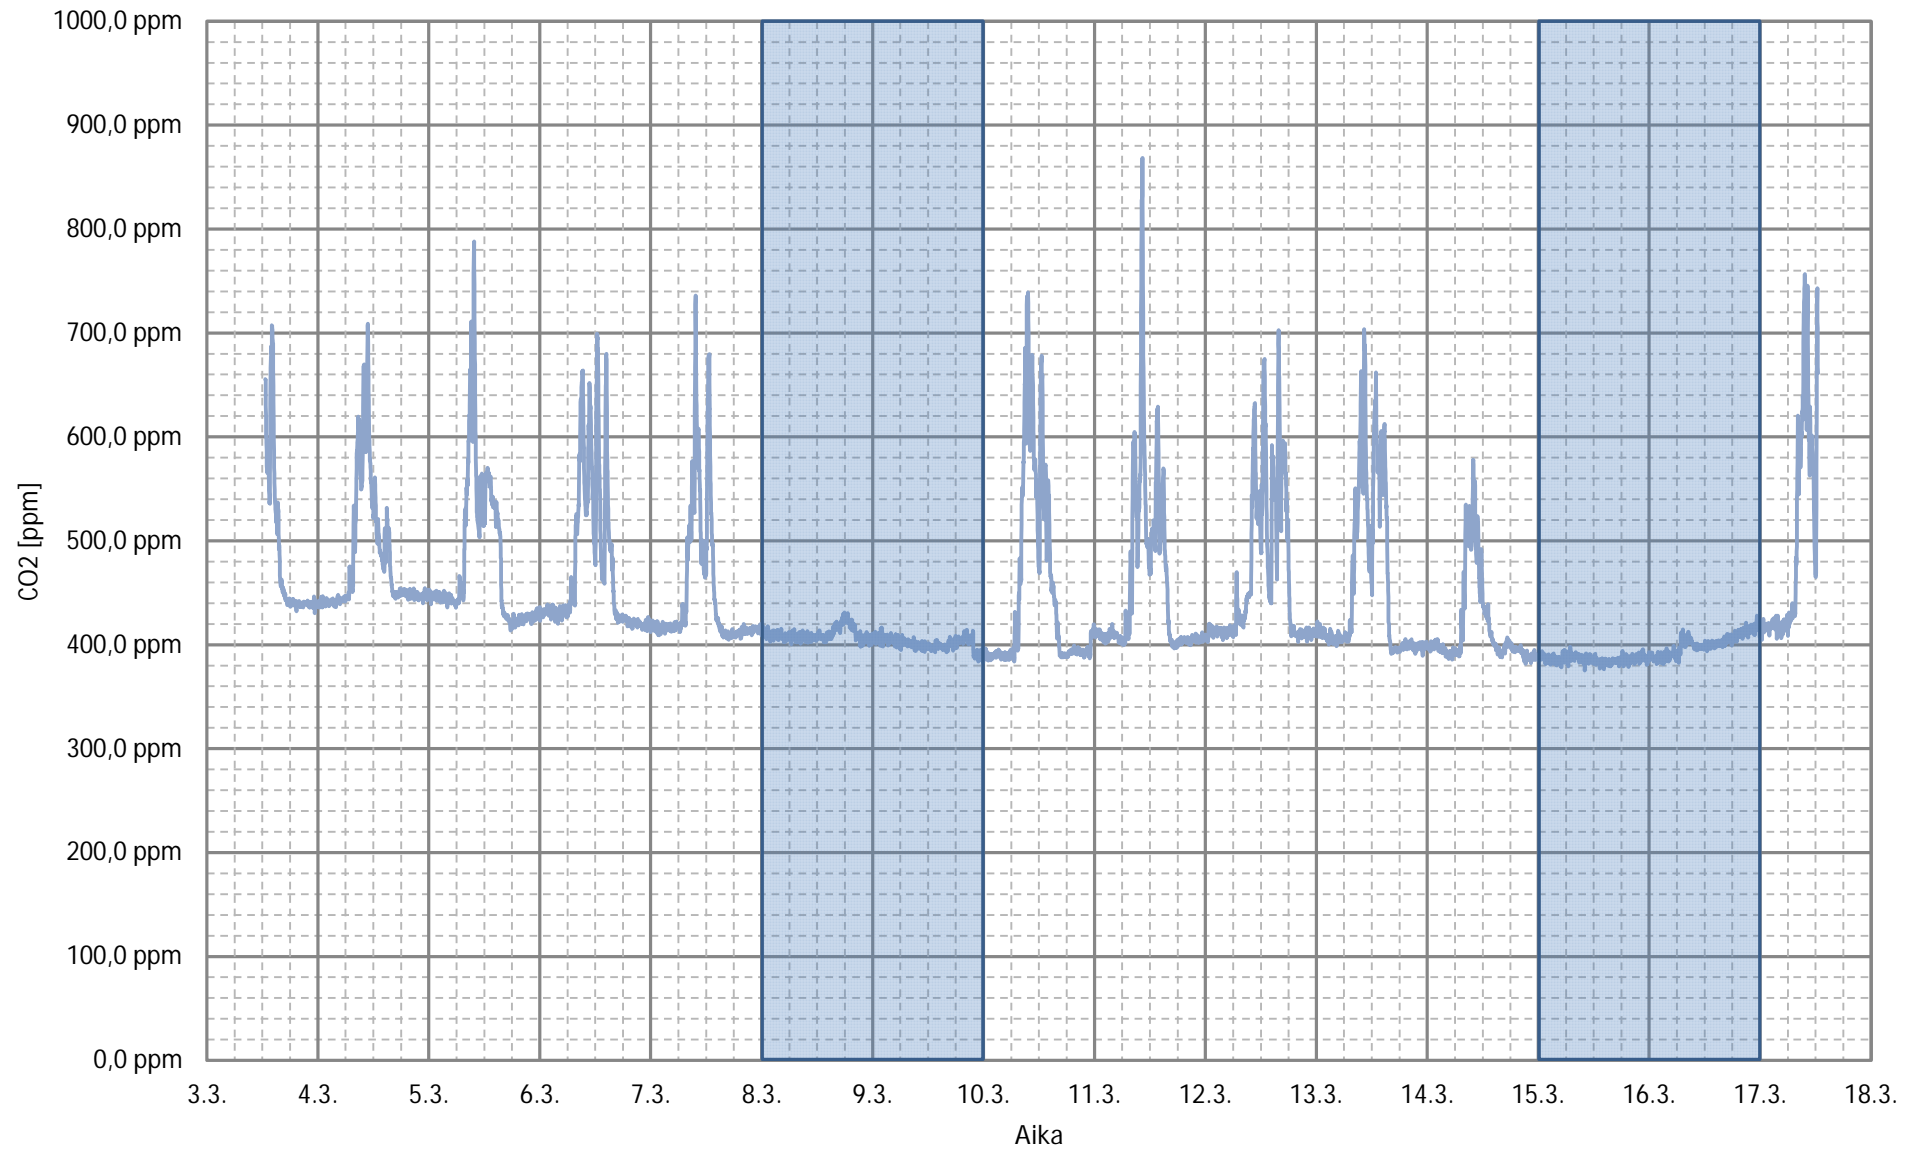

Hiilidioksidipitoisuudet huoneessa 14 (neuvola) 3.3. - 17.3.2014

