



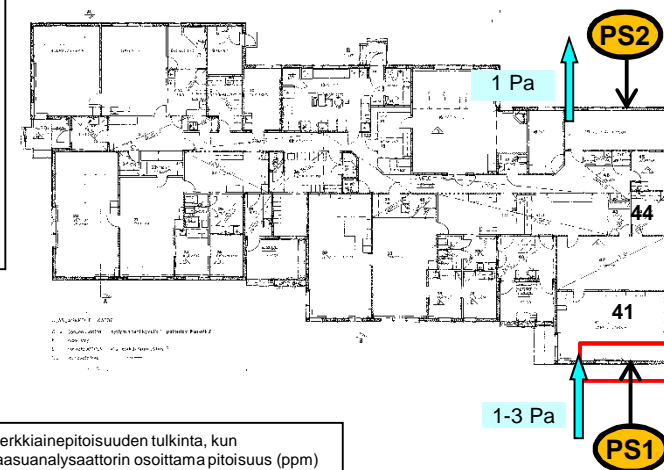

Merkkiainekokeet 13.6.2013

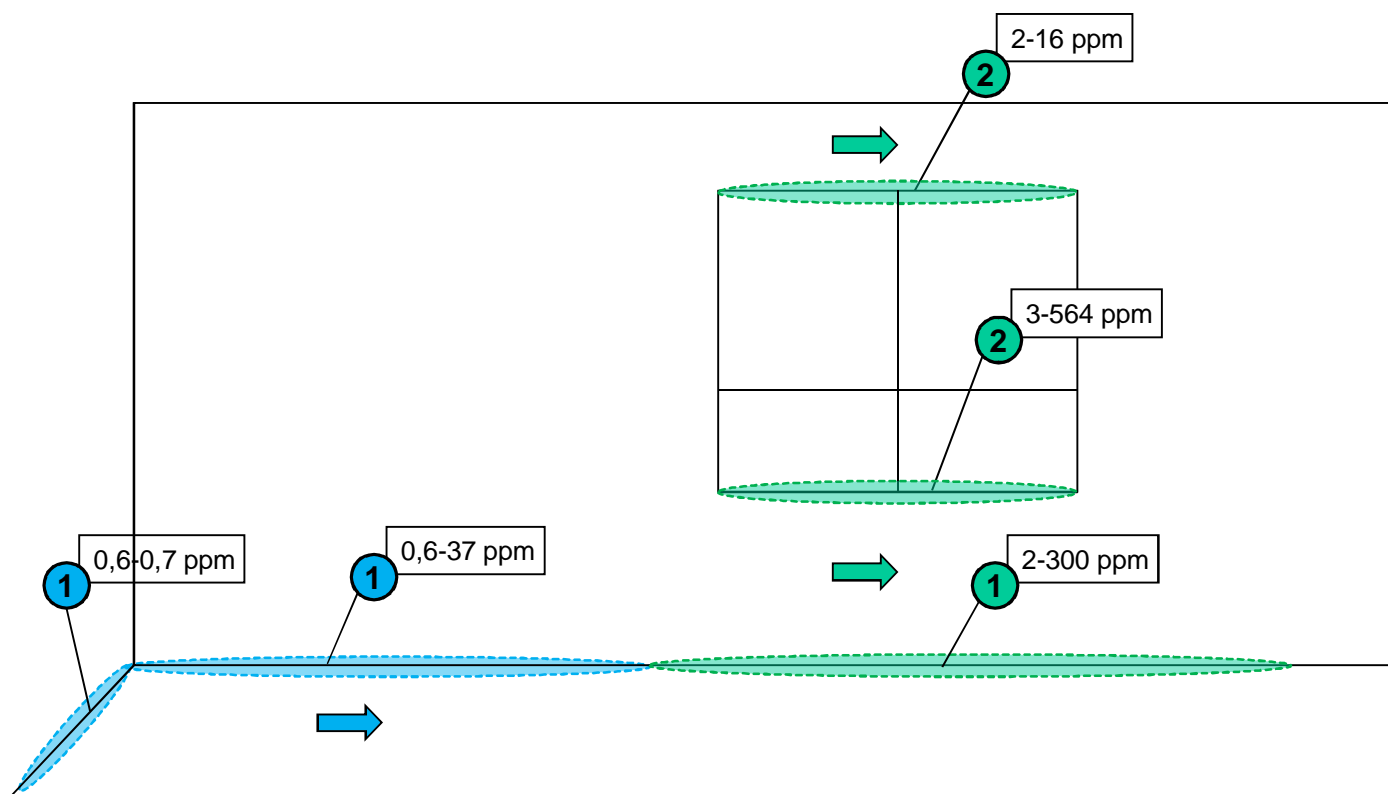

MERKKIEN SELITYKSET:

-  Merkkiaine ulkoseinän eristekerrokseen
-  Merkkiaine alapohjan maatyttöön
- 5 ppm Merkkiainepitoisuus
- 0-1 Pa Paine-ero ja ilmavirran suunta
- PS Painesuhteiden seurantamittaus


MERKKIAINEHAVAINNOT:

- 1 Seinä- ja lattiarakenteen liittymä
- 2 Seinä- ja ikkunarakenteen liittymä



Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

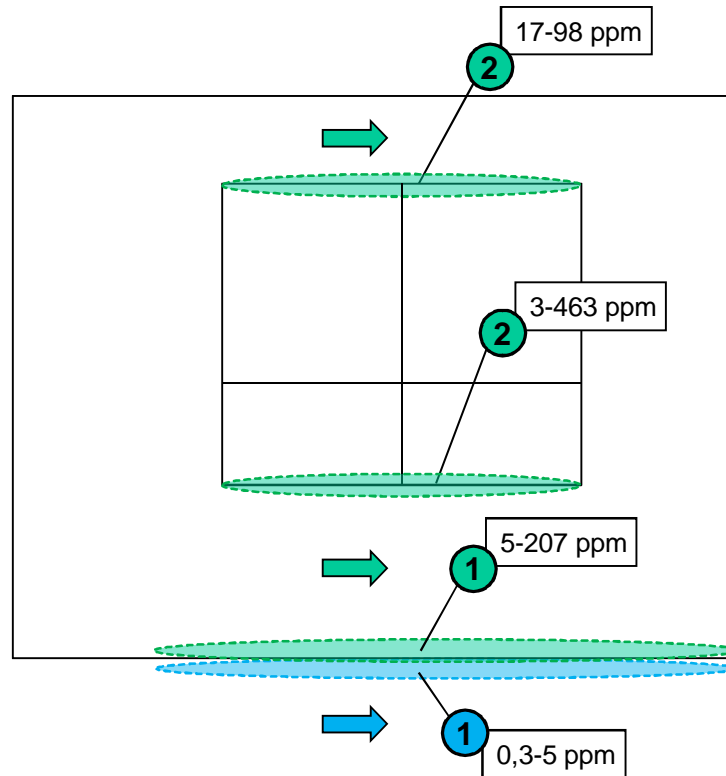Merkkiainekokeet 13.6.2013




MERKKIEN SELITYKSET:

-  Merkkiaine ulkoseinän eristekerrokseen
-  Merkkiaine alapohjan maatyttöön
- 5 ppm Merkkiainepitoisuus
- 0-1 Pa Paine-ero ja ilmavirran suunta
- PS Painesuhteiden seurantamittaus

MERKKIAINEHAVAINNOT:

- 1 Seinä- ja lattiarakenteen liittymä
- 2 Seinä- ja ikkunarakenteen liittymä

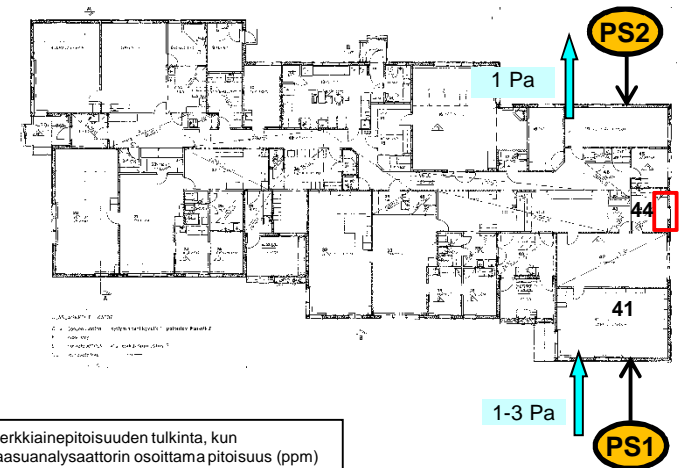

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.