


MERKKIAINEKOKEET 20.2.2014

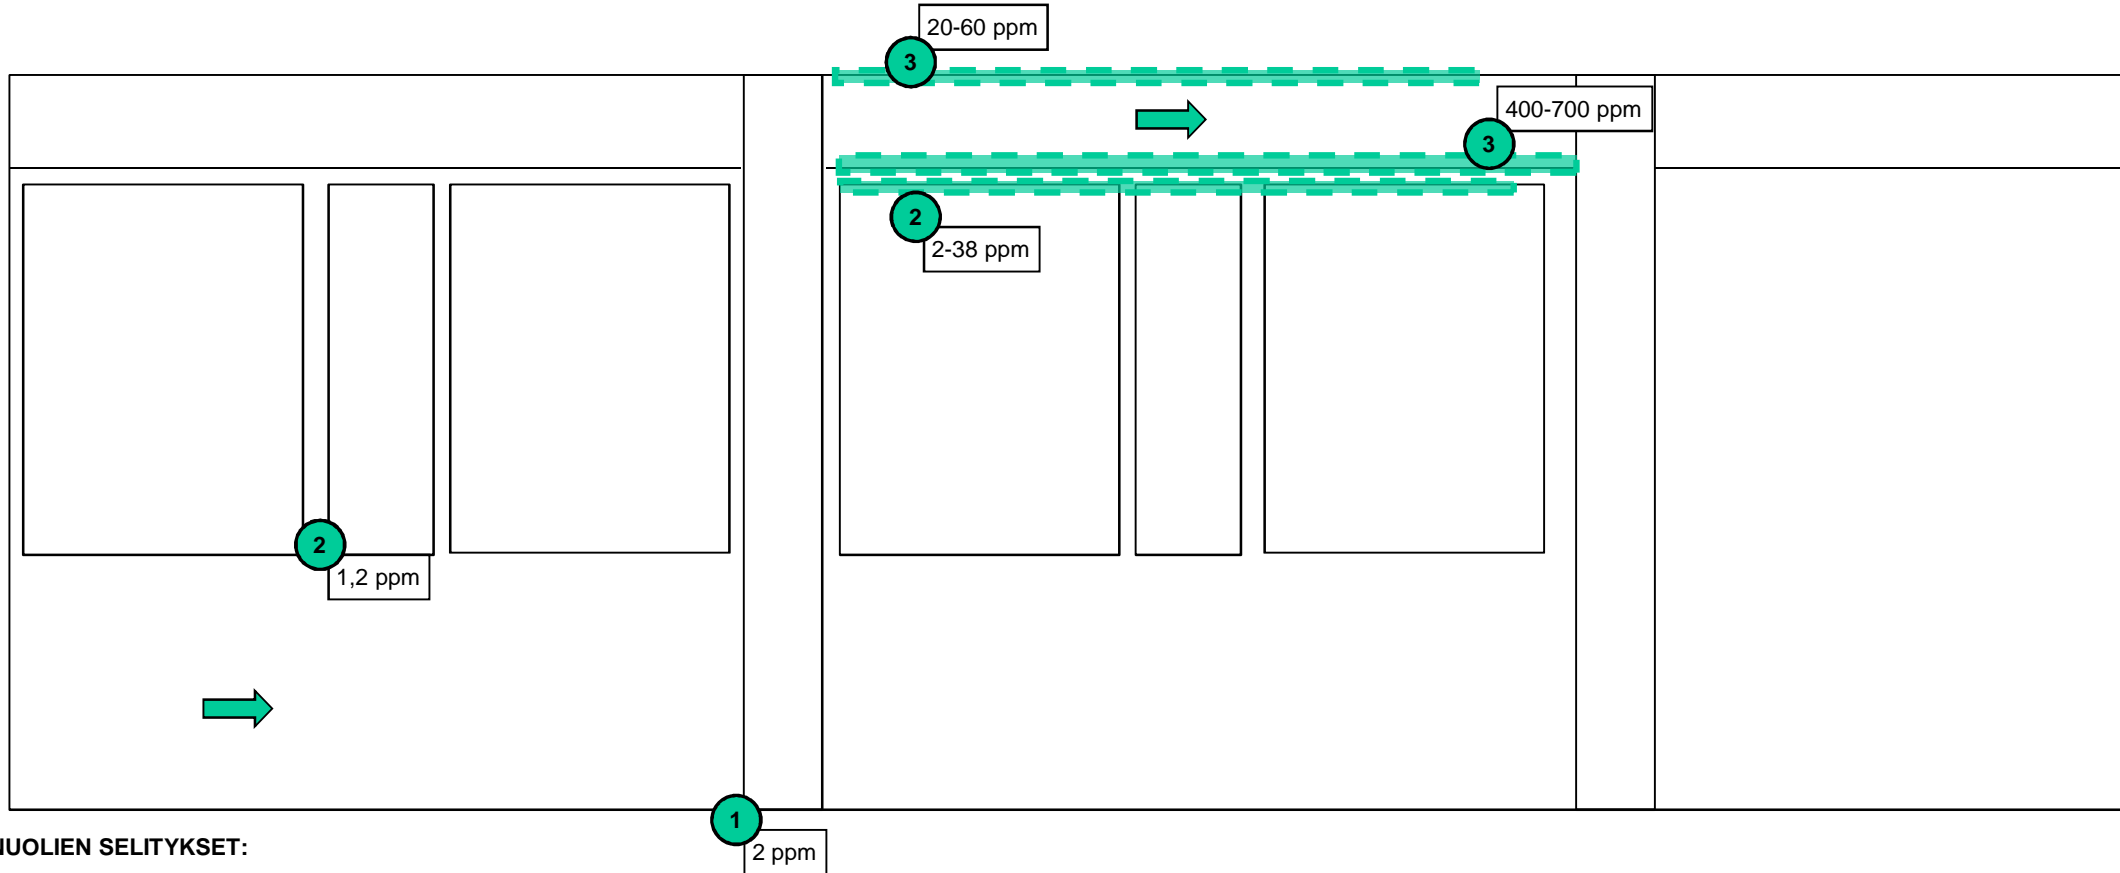





NUOLIEN SELITYKSET:

 MERKKIAINEKAASU
ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN


 0-1 Pa PAINERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:


-  SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ
 -  IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ
 -  HÖYRYNSULKUMUOVIN JA SEINÄN LIITTYMÄ
-  2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

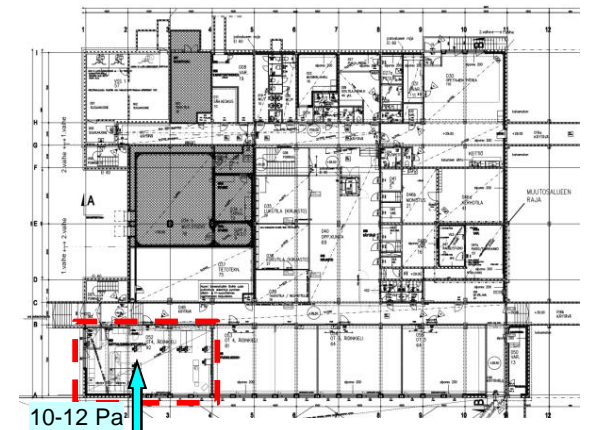


MERKKIAINEKOKEET 20.2.2014

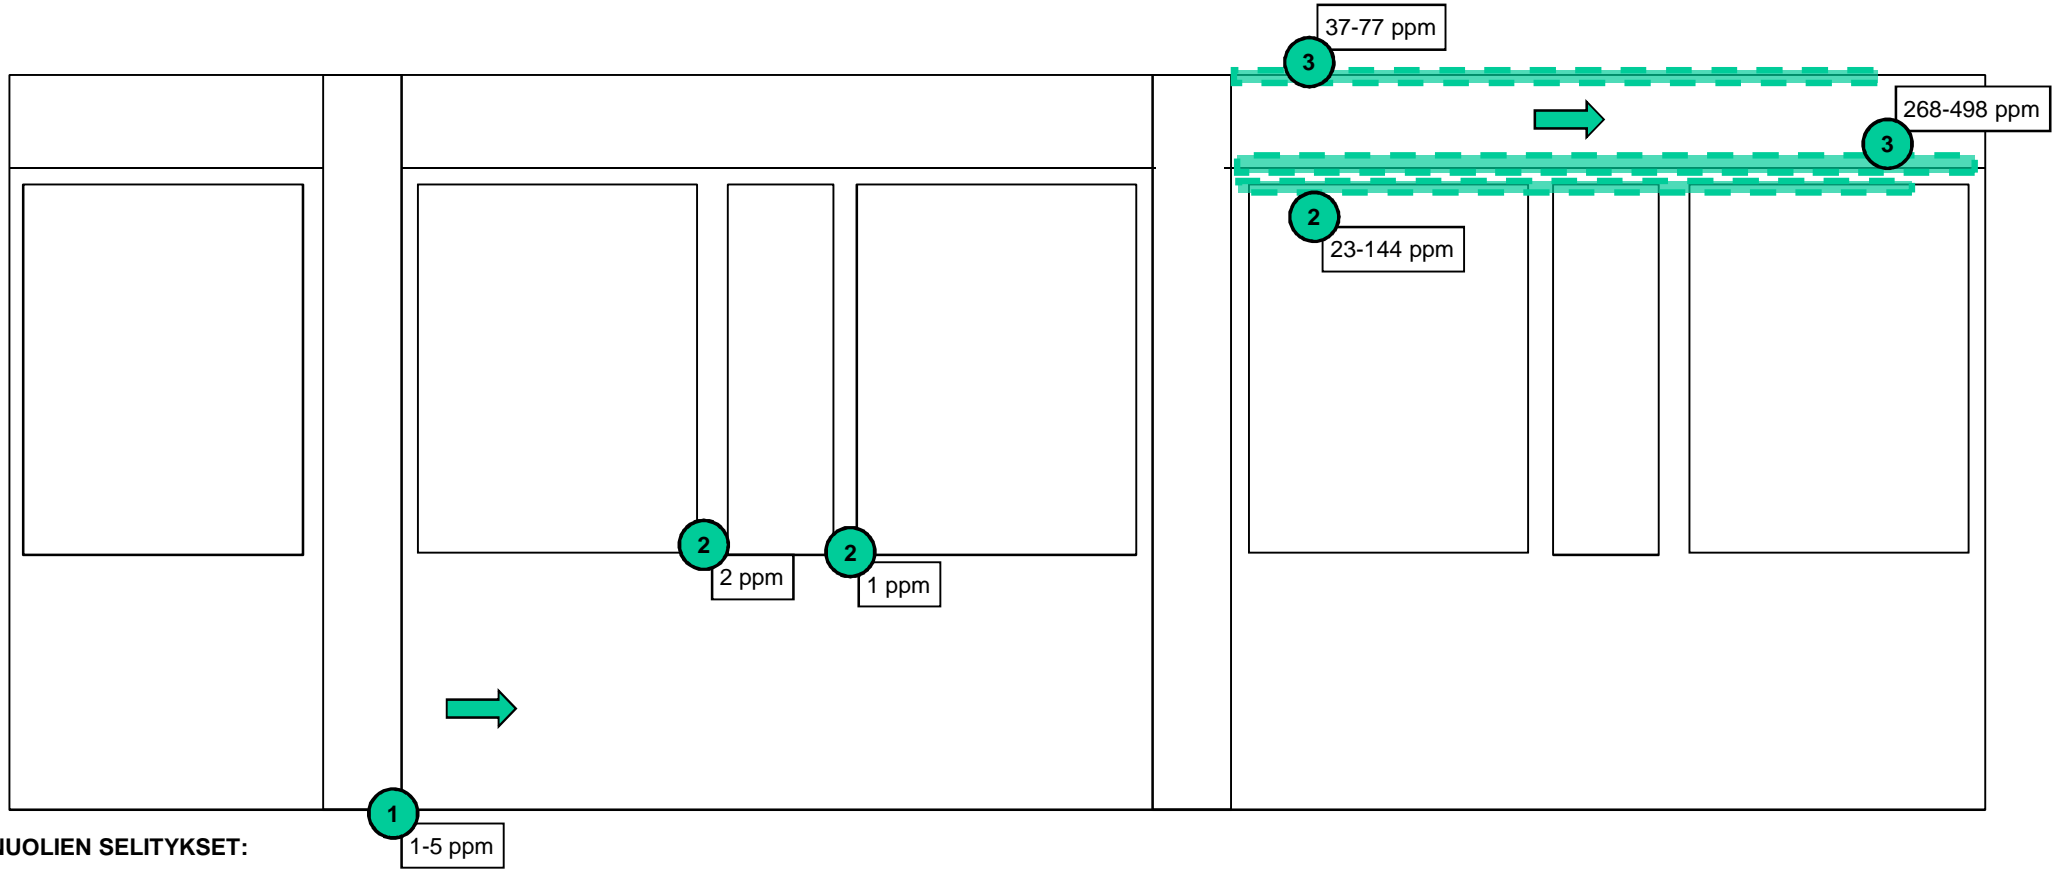





NUOLIEN SELITYKSET:

 MERKKIAINEKAASU
ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN


 0-1 Pa PAINERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:


-  SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ
 -  IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ
 -  HÖYRYNSULKUMUOVIN JA SEINÄN LIITTYMÄ
-  MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

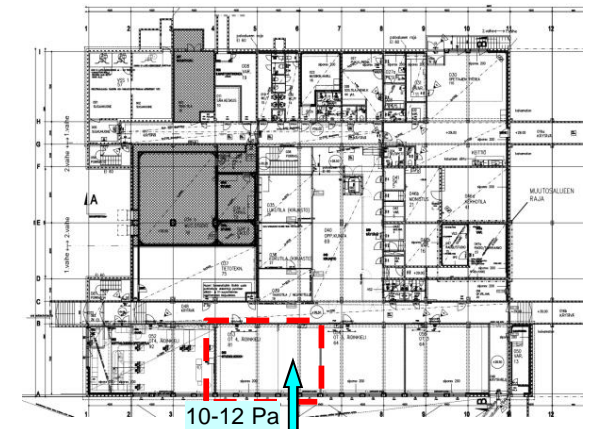

MERKKIAINEKOKEET 20.2.2014

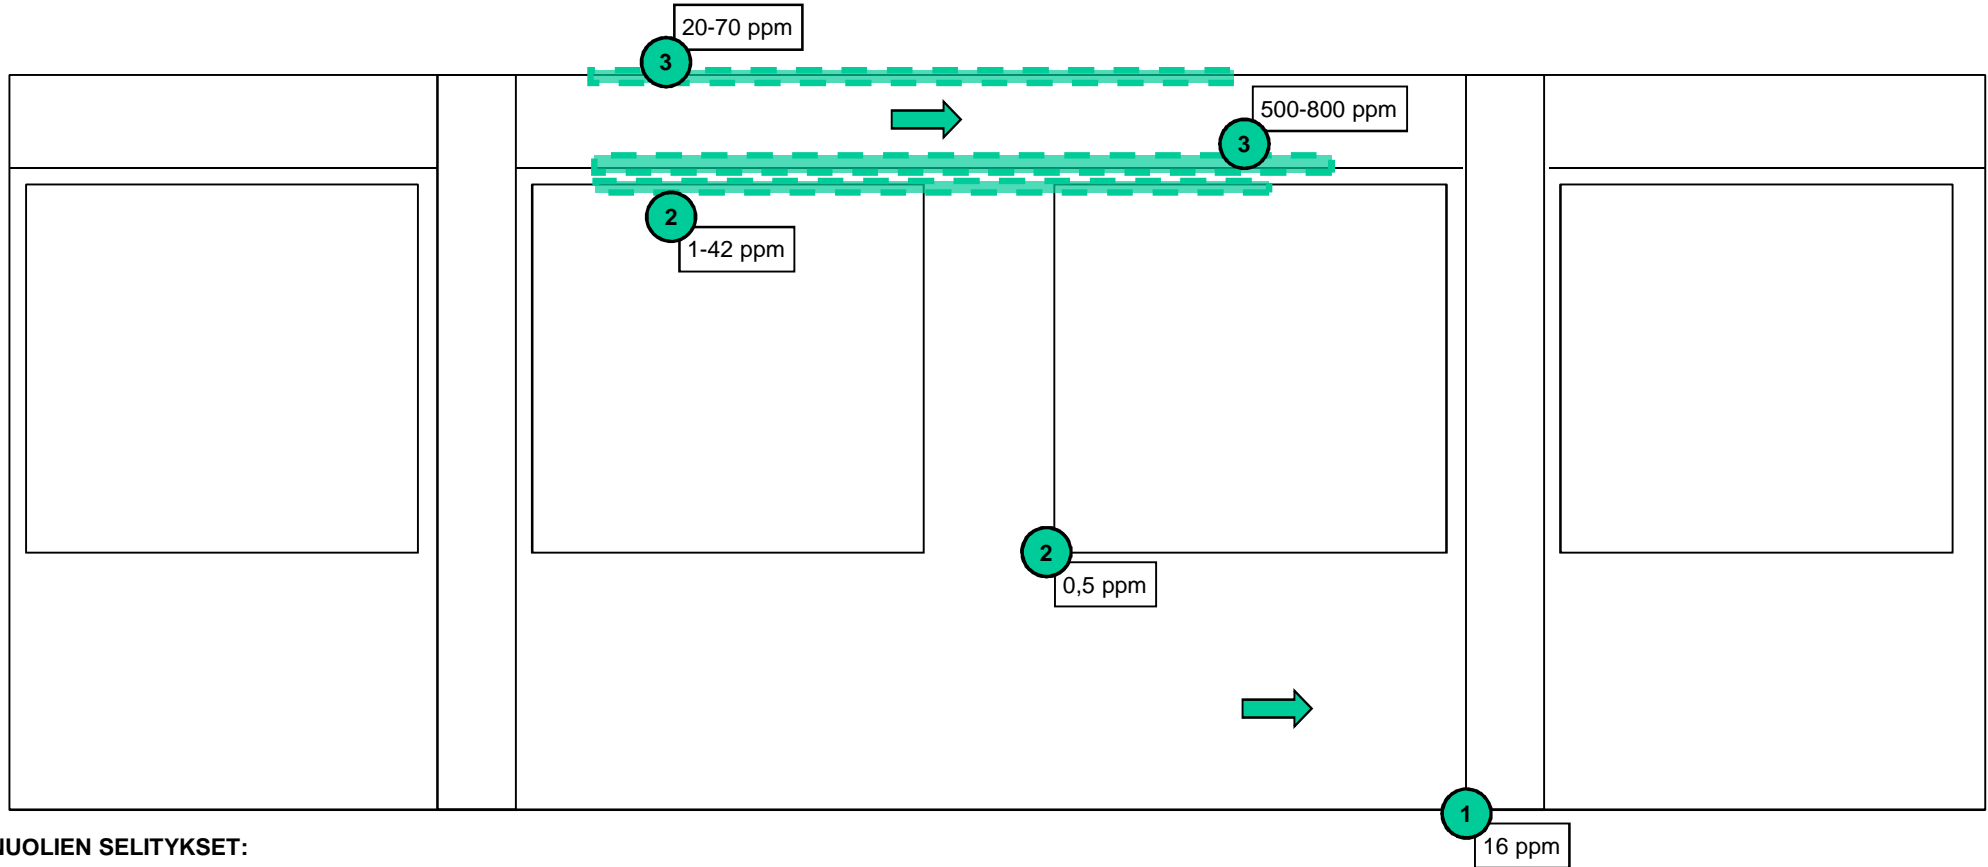





NUOLIEN SELITYKSET:

 MERKKIAINEKAASU
ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN


 0-1 Pa PAINERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:


-  SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ
 -  IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ
 -  HÖYRYNSULKUMUOVIN JA SEINÄN LIITTYMÄ
-  2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

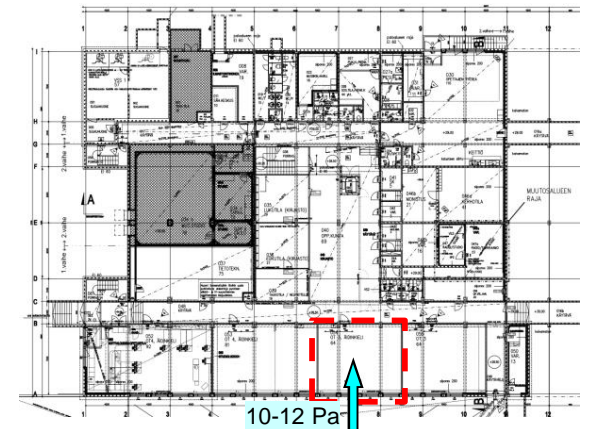

MERKKIAINEKOKEET 20.2.2014

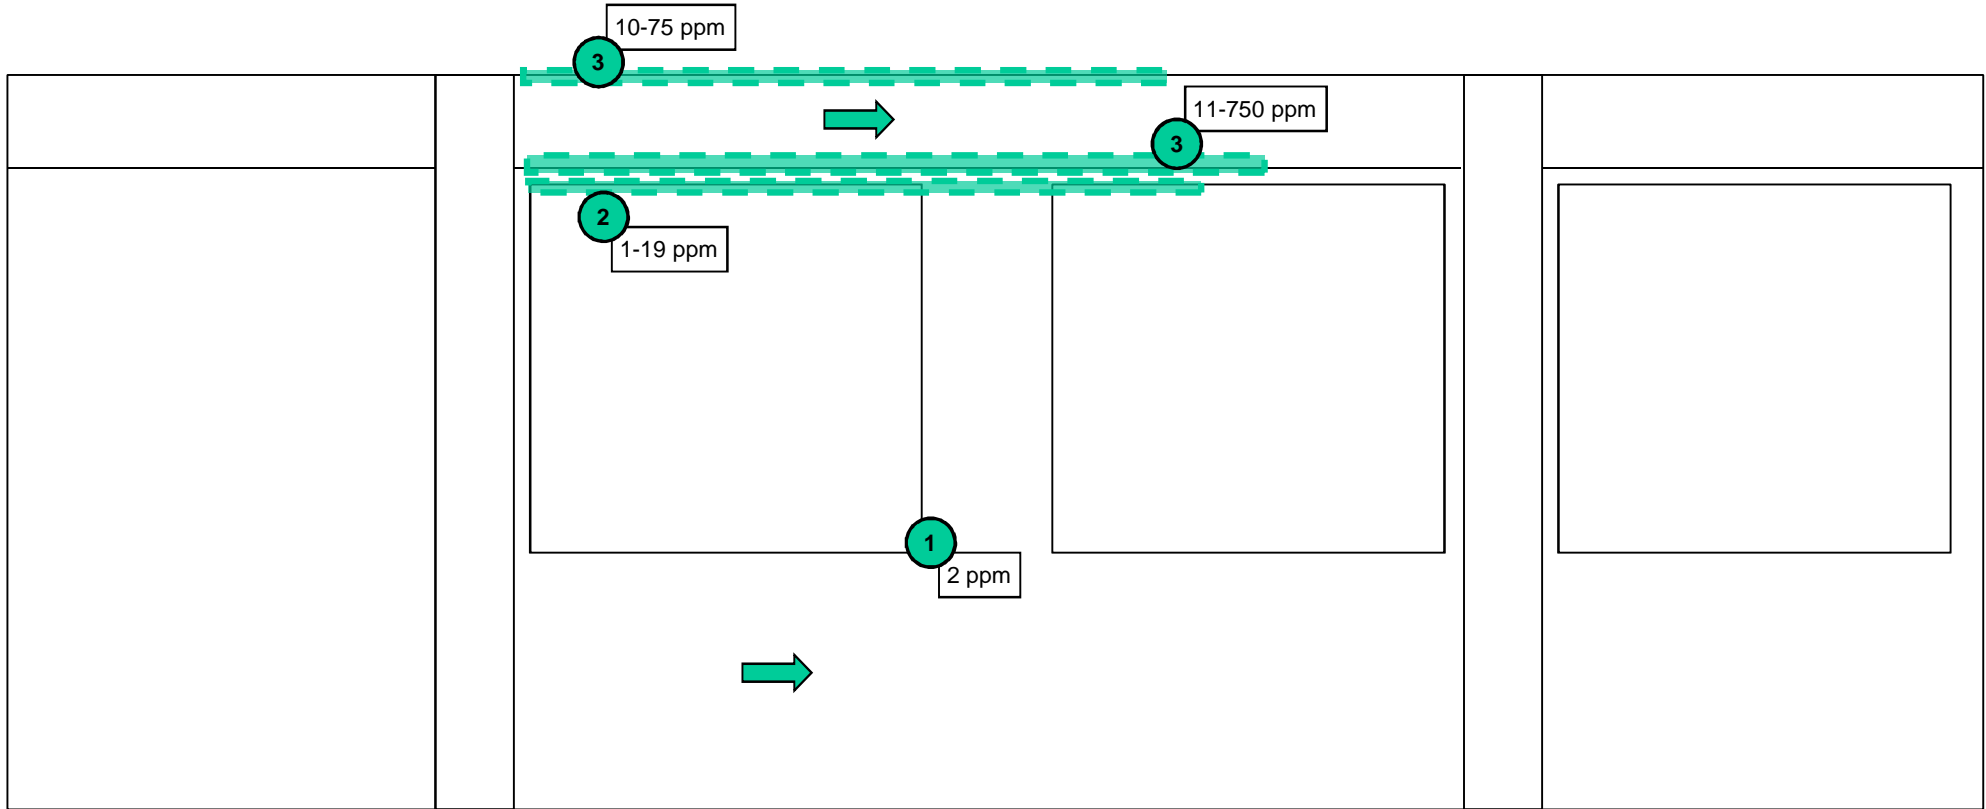

NUOLIEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU
ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN


0-1 Pa PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:


- SEINÄ- JA LATTIARAKENTEEN LIITTYMÄ
 - IKKUNA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ
 - HÖYRYNSULKUMUOVIN JA SEINÄN LIITTYMÄ
- 2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:



- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

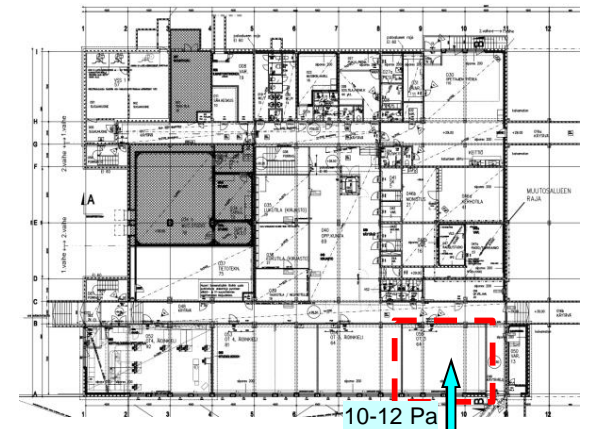



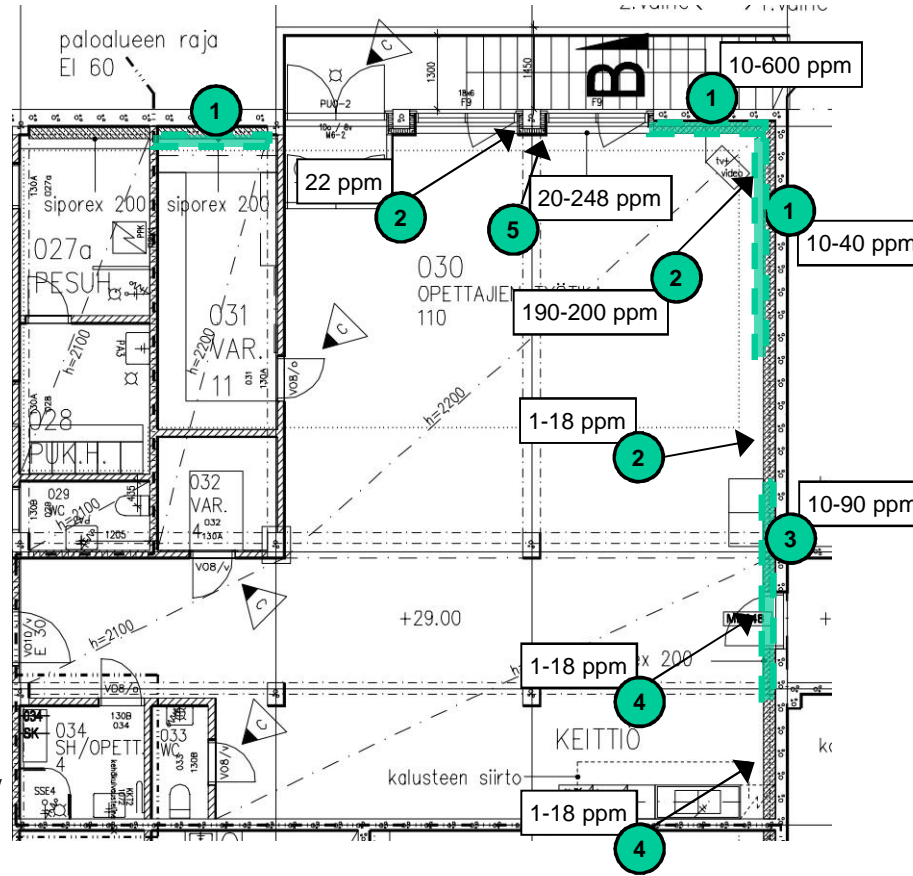


MERKKIAINEKOKEET 20.2.2014



NUOLIEN SELITYKSET:

-  MERKKIAINEKAASU
ULKOSEINÄRAKENTEEN ERISTETILAAN /
ALUSTATIILAAN
-  0-1 Pa PAINE-ERO JA
ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

-  SEINÄ- JA KATTORAKENTEEN LIITTYMÄ
-  LATTIA- JA SEINÄRAKENTEEN LIITTYMÄ
(SÄHKÖKOURUN TAKANA)
-  LÄPIVIENTEJÄ
-  OVEN / LUUKUN LIITTYMÄT
-  SEINÄ- JA PILARIRAKENTEEN LIITTYMÄ

 2 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

