


**TILA 142, KOKEET 4.12.2013: ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOKEET  
(huoneterila alipaineinen ulkoilmaa vasten)**

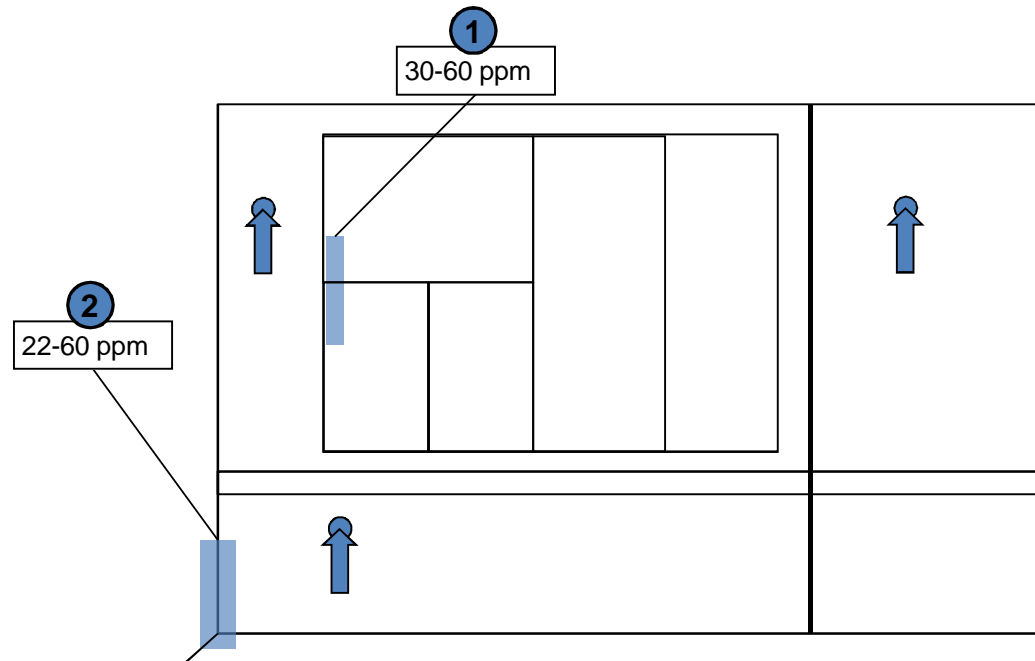

➔ MERKKIAINEKAASU SEINÄN ERISTETILAAN

① IKKUNAN TIIVISTEET

② VÄLISEINÄN JA ELEMENTTISEINÄN LIITTYMÄ  
AVAUKSEN PERUSTEELLA ELEMENTTIÄ EI OLE  
SAUMATTU SISÄPUOLELTA

5 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.